

NORLYS LILLEHAMMER 2263


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Lillehammer
2263XX0009
14.10.2026 v.09.5
www.norlys.no



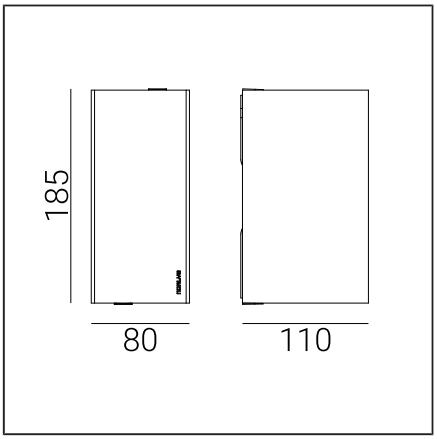

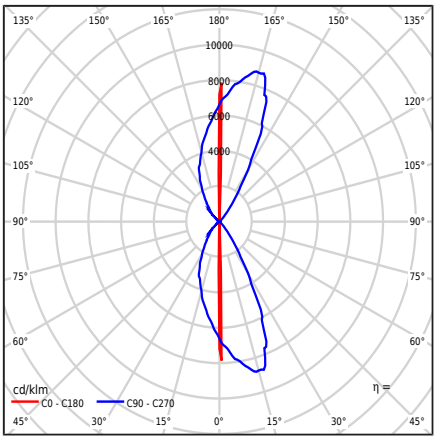

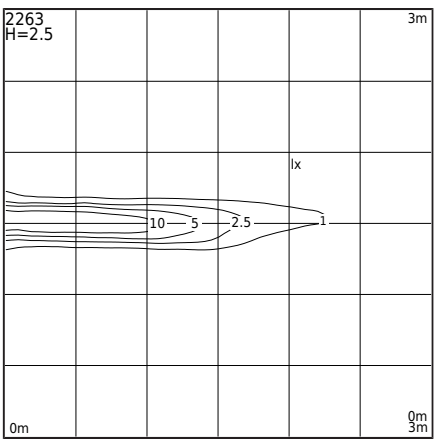

Type af armatur

Type af armatur	Væglampe,
Fotometrisk krop	Dobbelt-sidet lys med 4° strålevinkel op og ned.
Egenskaber ved armaturet	En armatur med et bredt anvendelsesområde, herunder belysning af: vægoverflader, facader og andre arkitektoniske koncepter.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - sikkerhedsglas, transparent. Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Armaturet fastgøres: 2 huller ø5mm med en afstand på 45x130mm. i henhold til den vedlagte monteringsvejledning.
Terminal	Tilslutningsklemmer: maks 5x1,5mm², mulighed for tilslutning af armaturet i en løkke maks 5x1,5mm². Kabel i en rund jakke med en diameter i området ø7...10,5 mm.
Type af lyskilde	LED-modul, DALI / TD elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	1,6kg / 1,75kg
Boksdimensioner [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
Luminaiemål [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 2,7K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	50000h
Lyskilde wattstyrke	5,6W
Armatur wattforbrug	9W
Lampe lysstrøm	1008lm
Luminaires lysstrøm	26lm
Effektivitet af armaturet	2,9lm/W
ULOR	50%
Farvetemperatur	2700K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Flimren af lys (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>h
Power Factor armatur	≥0.88
THD-faktor	13%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse D / EPREL

Lampen er valgfrit også tilgængelig:
- i en anden lampefarve (i henhold til RAL-farvepaletten)
Salgsvilkår og andre oplysninger efter aftale med Norlys salgsafdeling.

Startstrøm	6,7A / 2,4µs

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Reservedele

ZS2263zx0009	Reparationssæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du begynder installationen, læs venligst instruktionerne, der er vedlagt armaturet.
Installation og vedligeholdelsesarbejde udføres af en person med de nødvendige tilladelser og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regler.
På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi, gives yderligere oplysninger på kundens anmodning.
Kondens, som kan forekomme i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.

LILLEHAMMER 2263



Lillehammer
2263XX0009
14.10.2026 v.09.5
www.norlys.no

Indekser

Indeks	Farve	RAL
2263AL	ALUMINIUM	9006
2263GR	GRAFIT	7016
2263WH	HVID	9003
2263BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før du begynder installationen, læs venligst instruktionerne, der er vedlagt armaturet.
Installation og vedligeholdelsesarbejde udføres af en person med de nødvendige tilladelser og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regler.
På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi, gives yderligere oplysninger på kundens anmodning.
Kondens, som kan forekomme i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.