

NORLYS LILLEHAMMER 2266


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Lillehammer
2266XX0009
14.10.2026 v.09.6
www.norlys.no



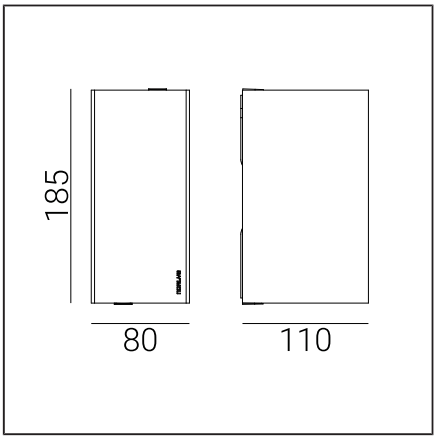

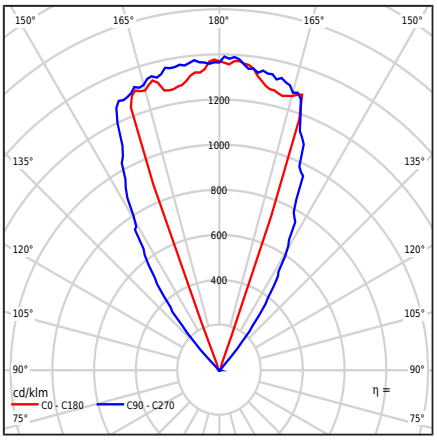

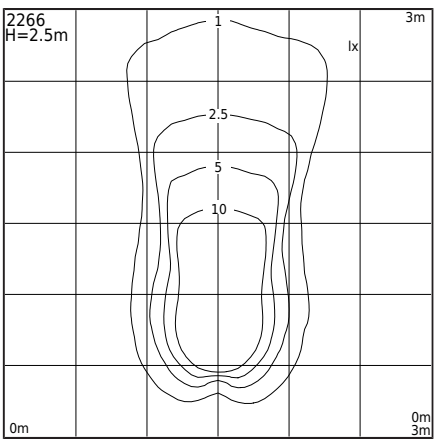

Type af armatur

Type af armatur	Væglampe,
Fotometrisk krop	Ensidet lys med 60° strålevinkel opad.
Egenskaber ved armaturet	Armatur med et bredt anvendelsesområde, herunder belysning: vægflader, facader og andre arkitektoniske koncepter.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - sikkerhedsglas, transparent. Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Montering af armaturen: 2 huller ø5mm afstand 45x130mm. I henhold til den vedlagte installationsvejledning.
Terminal	Tilslutningsklemmer: maks 5x1,5mm², mulighed for tilslutning af armaturet i en sløjfe maks 5x1,5mm². Kabel i en rund kappe med en diameter i området ø7...10,5 mm.
Type af lyskilde	LED-modul, DALI / TD elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	1,6kg / 1,75kg
Boksdimensioner [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
Luminaiemål [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 2,7K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	50000h
Lyskilde wattstyrke	2,8W
Armatur wattforbrug	4,5W
Lampe lysstrøm	504lm
Luminaires lysstrøm	107lm
Effektivitet af armaturet	23,8lm/W
ULOR	100%
Farvetemperatur	2700K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Flimren af lys (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>h
Power Factor armatur	≥0.88
THD-faktor	13%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse D / EPREL

Valgfrit er armaturet også tilgængeligt:
- i en anden farve (i henhold til RAL-farvepaletten)
Salgsbetingelser og andre oplysninger efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Startstrøm	6,7A / 2,4µs
BUG-vurdering	B0-U3-G0

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Reservedele

ZS2266zx0009	Reparationssæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installationen påbegyndes, skal du læse vejledningen, der følger med armaturet.
Installations- og servicearbejde skal udføres af en person med de nødvendige tilladelser og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende bestemmelser.
På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi gives der yderligere oplysninger på kundens anmodning.
Kondens, der kan opstå i armaturerne, er et naturligt fænomen og forringer ikke armaturets kvalitet.

LILLEHAMMER 2266



Lillehammer
2266XX0009
14.10.2026 v.09.6
www.norlys.no

Indekser

Indeks	Farve	RAL
2266AL	ALUMINIUM	9006
2266GR	GRAFIT	7016
2266WH	HVID	9003
2266BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før installationen påbegyndes, skal du læse vejledningen, der følger med armaturet.
Installations- og servicearbejde skal udføres af en person med de nødvendige tilladelser og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende bestemmelser.
På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi gives der yderligere oplysninger på kundens anmodning.
Kondens, der kan opstå i armaturerne, er et naturligt fænomen og forringer ikke armaturets kvalitet.