

NORLYS LILLEHAMMER 2271


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Lillehammer
2271XX0009
14.10.2026 v.09.6
www.norlys.no



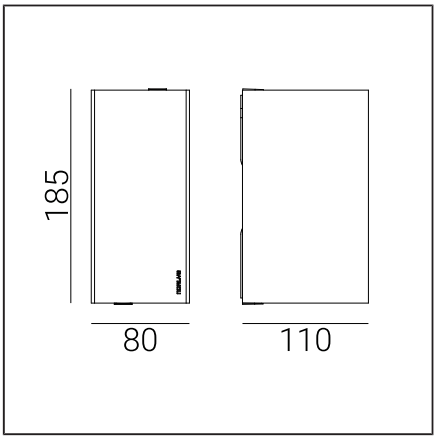

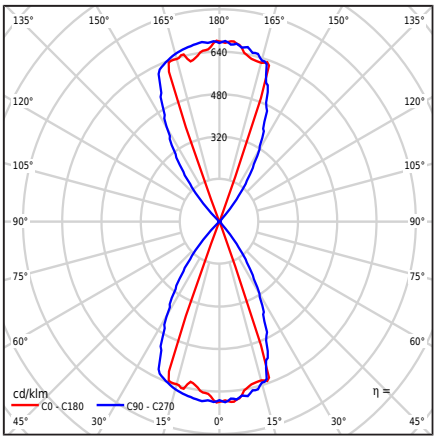

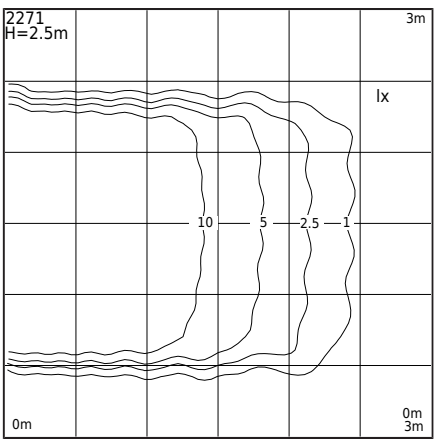

Type af armatur

Type af armatur	Væglampe,
Fotometrisk krop	Dobbelt-sidet lys med 60° strålevinkel, der vender opad og nedad.
Egenskaber ved armaturet	En armatur med en bred vifte af anvendelsesmuligheder, herunder belysning af: vægoverflader, facader og andre arkitektoniske koncepter.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - sikkerhedsglas, transparent. Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Montering af armatur: 2 huller ø5mm afstand 45x130mm. Ifølge den vedlagte installationsvejledning.
Terminal	Tilslutningsterminaler: maks 5x1,5mm², mulighed for at tilslutte armaturer i en løkke maks 5x1,5mm². Kabel i en rund kappe med en diameter på ø7...10,5 mm.
Type af lyskilde	LED-modul, DALI / TD elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	1,6kg / 1,75kg
Boksdimensioner [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
Luminaiemål [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	50000h
Lyskilde wattstyrke	5,6W
Armatur wattforbrug	7,3W
Lampe lysstrøm	1008lm
Luminaires lysstrøm	224lm
Effektivitet af armaturet	30,7lm/W
ULOR	50%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Flimren af lys (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor armatur	≥0.88
THD-faktor	13%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse C / EPREL

Valgfrit er armaturet også tilgængelig:
- for en anden farve af armaturet (ifølge RAL farvepaletten)
Salgsbetingelser og anden information, efter konsultation med Norlys' salgsafdeling.

Startstrøm	6,7A / 2,4µs
BUG-vurdering	B0-U3-G0

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Reservedele

ZS2271zx0009	Reparationssæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering skal du gøre dig bekendt med vejledningen, der følger med armaturet.
Montering og servicearbejde skal udføres af en person med passende tilladelse og kvalifikationer i overensstemmelse med gældende regler.
På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi gives der yderligere information på forespørgsel fra kunden.
Kondensation, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet..

LILLEHAMMER 2271



Lillehammer
2271XX0009
14.10.2026 v.09.6
www.norlys.no

Indekser

Indeks	Farve	RAL
2271AL	ALUMINIUM	9006
2271GR	GRAFIT	7016
2271WH	HVID	9003
2271BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering skal du gøre dig bekendt med vejledningen, der følger med armaturet.
Montering og servicearbejde skal udføres af en person med passende tilladelse og kvalifikationer i overensstemmelse med gældende regler.
På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi gives der yderligere information på forespørgsel fra kunden.
Kondensation, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet..