

NORLYS EGERSUND MINI 2303


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | DALI

Egersund mini
2303XX0009
14.10.2026 v.09.11
www.norlys.fr



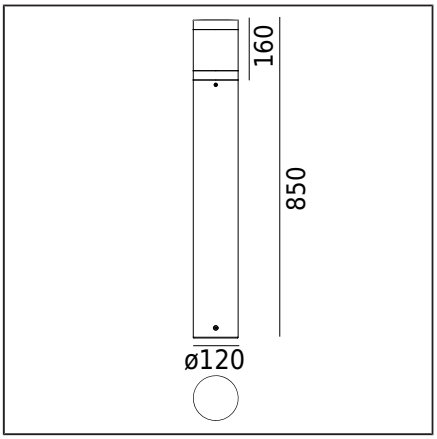

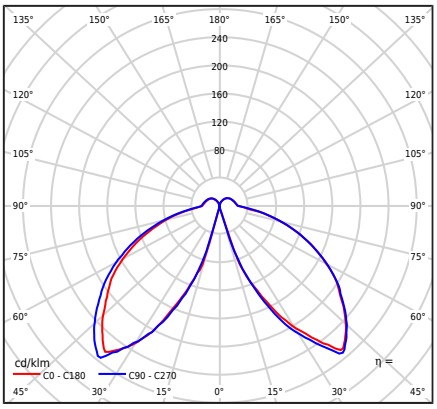

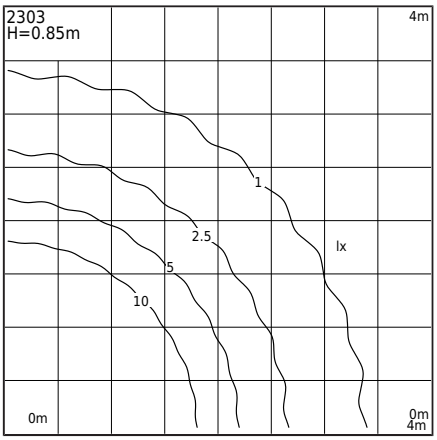

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire de poteau.
Répartition photométrique	Lumière avec distribution lumineuse symétrique rotationnelle.
Caractéristiques du luminaire	Un luminaire au design contemporain. Convient pour l'illumination des jardins et d'autres espaces privés ainsi que des espaces publics.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - plastique PMMA transparent. Joint en silicone.
Instructions de montage	Fixation du luminaire : 3 trous ø9mm sur le diamètre ø65mm à 120° d'intervalle. Conformément aux instructions de montage fournies. Les autres accessoires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Bornes de connexion : max 4x4mm², possibilité de boucle de l'appareil avec max 4x2,5mm². Câble avec une gaine ronde de diamètre max ø14mm.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Contrôle de lumière - système DALI
Dimensions du carton [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Dimensions du luminaire [cm]	12cm x 12cm x 85cm

Données techniques

Module LED	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	100000h
Contrôle externe	DALI2 (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	7,4W
Puissance racordée du luminaire	9,6W
Flux lumineux de la source lumineuse	1462lm
Flux lumineux du luminaire	934lm
Efficacité lumineuse du luminaire	97,3lm/W
ULOR	11%
Température de couleur	4000K
Cohérence chromatique	SDCM3
Scintillement de lumière (Pst LM)	≤1
Effet stroboscopique (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,95
Facteur THD	<10%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C / EPREL

En option, le luminaire est également disponible :
- en version de sécurité pour la Classe I.
- avec une température de couleur LED de 2700K [1/1].
- avec une valeur de flux lumineux différente.
- avec un dispositif de protection contre les surtensions (SPD).
- en différentes couleurs de luminaire (selon la palette de couleurs RAL).
- avec une hauteur de luminaire différente.

Les conditions de vente et des informations supplémentaires sont disponibles sur accord avec le département commercial de Norlys.

Courant d'appel	20A / 200µs
Évaluation BUG	B1-U3-G1

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, il est nécessaire de consulter le manuel d'instructions joint au luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont fournies à la demande du client. La condensation qui peut survenir dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :
B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Accessoires Vendu séparément

3086GA0009	Adaptateur de montage
205ZX0010	Ancre à bétonner
206GA0010	Ancrage au sol
206GA0S10	Adaptateur pour fondation en béton

Pièces détachées

ZS2303zx0009	Kit de réparation électrique.

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Index

Index	Couleur	RAL
2303AL	ALUMINIUM	9006
2303GR	GRAPHITE	7016

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, il est nécessaire de consulter le manuel d'instructions joint au luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont fournies à la demande du client. La condensation qui peut survenir dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.