


NORLYS HELLVIK 2401


IP 65 | IK 08 | LED | DIM

HellVik 2401XX0010
29.10.2026 v.10.8
www.norlys.fr

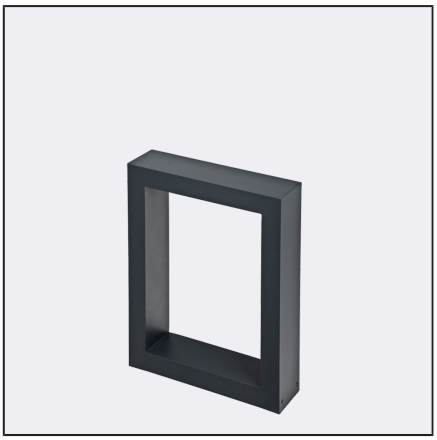

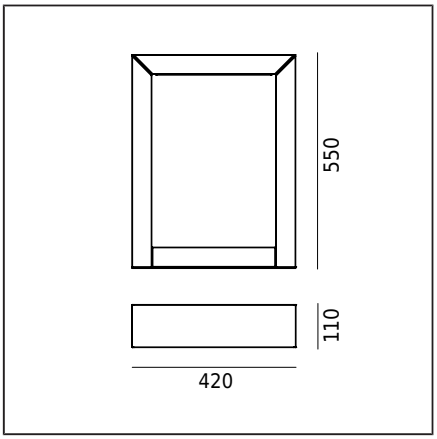

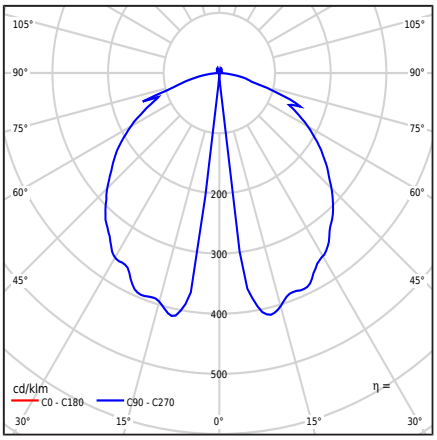

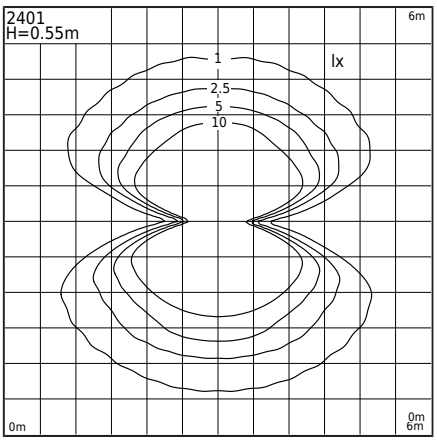

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire de poteau.
Répartition photométrique	Lumière diffuse, couverte par le haut.
Caractéristiques du luminaire	Appareil au design contemporain. Pour l'éclairage des jardins, des espaces privés et autres applications architecturales.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent avec structure, stabilisé aux UV. Joint en silicone.
Instructions de montage	L'ancre pour l'encastrement dans le béton est incluse. L'installation doit être réalisée conformément aux instructions jointes. Les autres accessoires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Bornes de connexion : max 2x4mm², possibilité de connexion de luminaire en boucle max 2x4mm². Câble avec gaine ronde diamètre max ø12,5mm.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Variation de phase (TRIAC) Trailing Edge (TE) - Leading edge (LE)
Poids du luminaire net / brut	7,94kg / 8,66kg
Dimensions du carton [cm]	46cm x 15cm x 57cm
Dimensions du luminaire [cm]	42cm x 11cm x 55cm

Données techniques

Module LED	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Puissance racordée de la source lumineuse	5,2W
Puissance racordée du luminaire	6,9W
Flux lumineux de la source lumineuse	978lm
Flux lumineux du luminaire	575lm
Efficacité lumineuse du luminaire	83,3lm/W
ULOR	4%
Température de couleur	4000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,8
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C / EPREL

En option, le luminaire est également disponible :
- en version de sécurité pour KL I
- pour la couleur LED 2700K [1/1]
- pour une autre valeur de flux lumineux
- en version avec dispositif de protection contre les surtensions (SPD)
- pour une autre couleur de luminaire (selon la palette de couleurs RAL)
- pour une autre hauteur de luminaire

Les conditions de vente et autres informations, après consultation avec le Département Commercial de la société Norlys.

Évaluation BUG	B0-U2-G0

Accessoires Vendu séparément

209GA0009	Ancrage au sol

Pièces détachées

ZS2400zx0009	Kit de réparation.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, il est nécessaire de lire le manuel d'instructions joint au luminaire. L'installation et les travaux de maintenance doivent être effectués par une personne disposant des autorisations et des qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont fournies sur demande du client. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.

HELLVIK 2401

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

Index

Index	Couleur	RAL
2401CS	ACIER CORTEN	env. 8011
2401AL	ALUMINIUM	9006
2401VI	BLANC	9003
2401GM	GRAIN MINÉRAL	-
2401GR	GRAPHITE	7016
2401GB	GRIS BEIGE	7006
2401SV	NOIR	9005
2401CB	TERRACOTTA	8004
2401CG	VERT AMANDE	7033

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFIED
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, il est nécessaire de lire le manuel d'instructions joint au luminaire. L'installation et les travaux de maintenance doivent être effectués par une personne disposant des autorisations et des qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont fournies sur demande du client. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.