


NORLYS HELLVIK 2402


IP 65 | IK 08 | LED | DALI

Hellvik 2402XX0009
12.11.2026 v.09.26
www.norlys.de

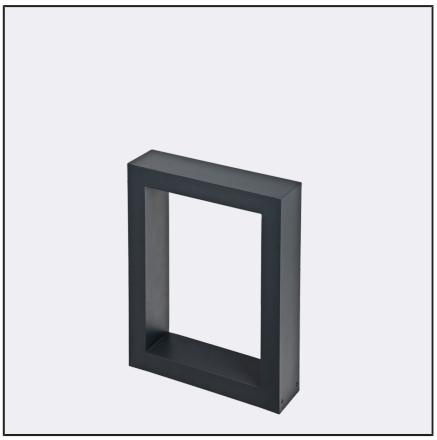

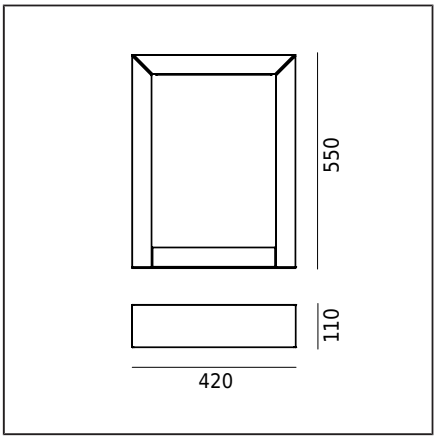

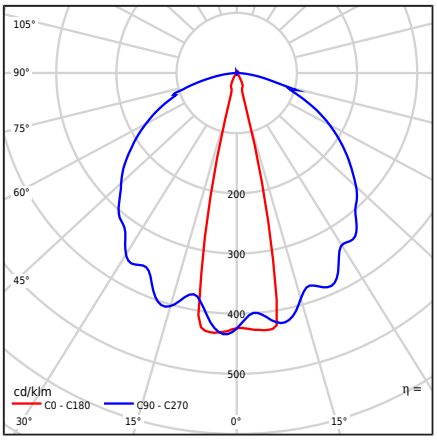

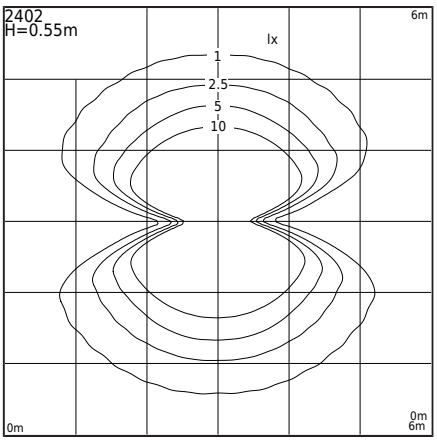

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Diffuses Licht, von oben abgedeckt.
Merkmale der Leuchte	Ein Leuchtkörper mit modernem Design. Für die Beleuchtung von Gärten, privaten Bereichen und anderen architektonischen Anwendungen.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - transparenter Polycarbonat mit Struktur, UV-stabilisiert. Silikondichtung.
Montagemethode	Der Betonanker ist im Lieferumfang enthalten. Die Montage sollte gemäß der beiliegenden Anleitung erfolgen. Weitere Zubehörteile müssen separat erworben werden.
Terminal	Anschlussklemmen: max 4x 4 mm², Möglichkeit, eine Leuchte in einer Schleife anzuschließen, max 4x2,5 mm². Runde Kabelmantel mit einem maximalen Durchmesser von ø12,5mm.
Art der Lichtquelle	LED-Modul, DALI-Elektronisches Vorschaltgerät Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	7,94kg / 8,66kg
Boxabmessungen [cm]	46cm x 15cm x 57cm
Leuchtenabmessungen [cm]	42cm x 11cm x 55cm

Technische Daten

LED-Modul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	50000h
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	7,5W
Leuchtenleistung	10,1 W
Lampenlichtstrom	1344lm
Lichtstrom der Leuchte	670lm
Effizienz der Leuchte	66,3lm/W
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Flimmern des Lichts (Pst LM)	≤1
Stroboskopeffekt (SVM)	≤0.4
Farbwiedergabeindex CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Leistungsfaktor-Leuchte	0,95
THD-Faktor	<10%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C / EPREL

Optional ist das Leuchtmittel auch verfügbar:
- für LED-Farbe 2700K [1/1].
- für einen anderen Wert des Lichtstroms.
- in einer Version mit einem Überspannungsschutzgerät (SPD).
- für eine andere Farbe des Leuchtmittels (gemäß der RAL-Farbpalette).
- für eine andere Höhe des Leuchtmittels.

Verkaufsbedingungen und zusätzliche Informationen sind nach Vereinbarung mit der Norlys Vertriebsabteilung erhältlich.

Einschaltstrom	5A / 50µs
BUG-Bewertung	B0-U2-G0

Maximale Anzahl der Leuchten dieses Typs pro MCB:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Zubehör separat erhältlich

209GA0009	Bodenanker
209GA0S09	Adapter für Betonfundament

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bevor Sie mit der Montage beginnen, lesen Sie bitte die der Leuchte beigefügten Anweisungen. Montage- und Wartungsarbeiten sollten von einer Person mit den entsprechenden Genehmigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt werden. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnik werden zusätzliche Informationen auf Anfrage des Kunden bereitgestellt. Kondensation, die in den Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt die Qualität der Leuchte nicht.

Ersatzteile

ZS2402zx0009	Reparaturset.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
2402AL	ALUMINIUM	9006
2402CS	CORTENSTAHL	ca. 8011
2402GR	GRAPHIT	7016
2402GB	GRAU BEIGE	7006
2402GM	KÖRNUNG MINERAL	-
2402CB	KUPFERBRAUN	8004
2402SV	SCHWARZ	9005
2402VI	WEIß	9003
2402CG	ZEMENTGRAU	7033

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bevor Sie mit der Montage beginnen, lesen Sie bitte die der Leuchte beigefügten Anweisungen. Montage- und Wartungsarbeiten sollten von einer Person mit den entsprechenden Genehmigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt werden. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnik werden zusätzliche Informationen auf Anfrage des Kunden bereitgestellt. Kondensation, die in den Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt die Qualität der Leuchte nicht.