


NORLYS HELLVIK 2402


IP 65 | IK 08 | LED | DALI

Hellvik 2402XX0009
12.11.2026 v.09.26
www.norlys.no

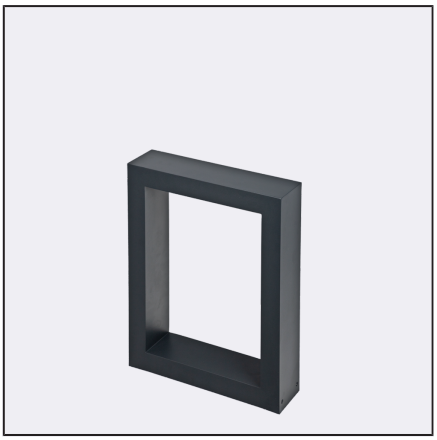

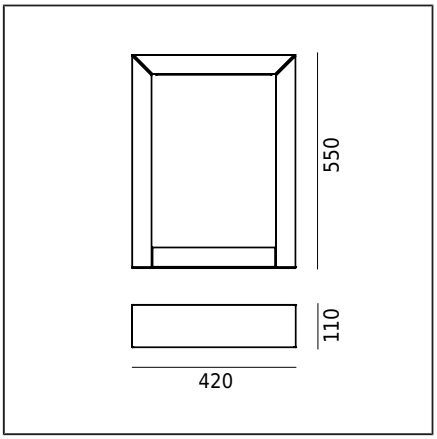

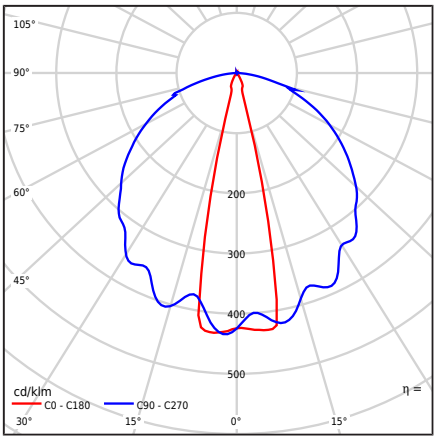

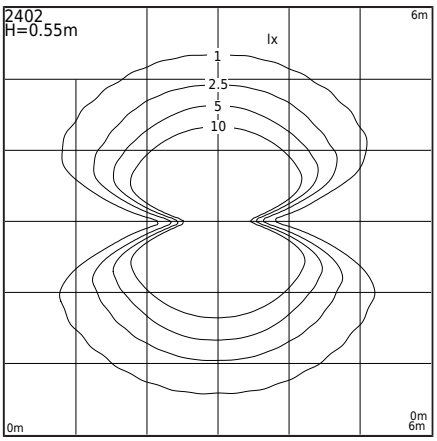

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Diffúz fény, felülről takarva.
A lámpatest jellemzői	Egy lámpatest kortárs dizájnnal. Kertek, magánterületek és egyéb építészeti alkalmazások megvilágításához.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	A betonozható horgony az alaptartozék. A szerelést a mellékelt utasítás szerint kell végrehajtani. A többi kiegészítőt külön kell megvásárolni.
Terminál	Kapocslécek: max 4x 4 mm², lehetőség az armatúra bekötésére hurokba, max 4x2,5 mm². Kerek kábelburkolat maximális átmérője ø12,5mm.
Fényszabályozás	Light control - DALI system
Világítótest súlya nettó / bruttó	7,94kg / 8,66kg
Doboz méretei [cm]	46cm x 15cm x 57cm
A lámpatest méretei [cm]	42cm x 11cm x 55cm

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Fényforrás teljesítmény	7,5W
Lámpatest teljesítmény	10,1 W
Lámpa fényáram	1344lm
Világító fényáram	670lm
A lámpatest hatékonysága	66,3lm/W
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor lámpatest	0,95
THD tényező	<10%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz A C / EPREL

Opcionálisan a lámpatest elérhető:
- LED szín 2700K [1/1] értékkel.
- eltérő fényáram értékkel.
- túlfeszültség-védelemmel (SPD) rendelkező verzióban.
- a lámpatest eltérő színével (a RAL színpaletta szerint).
- a lámpatest eltérő magasságával.

Eladási feltételek és további információk a Norlys Értékesítési Osztállyal való egyeztetés alapján érhetők el.

Bekapcsolási áram	5A / 50µs
BUG értékelés	B0-U2-G0

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Kiegészítők Külön megvásárolható

209GA0009	Talajhorgony
209GA0S09	Adapter beton alaphoz

Alkatrészek

ZS2402zx0009	Javítókészlet.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Az összeszerelés megkezdése előtt kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. Az összeszerelést és karbantartási munkát megfelelő engedélyekkel és képesítésekkel rendelkező személynek kell elvégeznie, a vonatkozó előírásoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt az ügyfél kérésére további információkat biztosítunk. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.

HELLVIK 2402



Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Indexek

Index	Szín	RAL
2402AL	ALUMÍNIUM	9006
2402CS	CORTEN ACÉL	kb. 8011
2402WH	FEHÉR	9003
2402BL	FEKETE	9005
2402GR	GRAFIT	7016
2402GM	GRAIN MINERAL	-
2402CB	RÉZBRONZ	8004
2402GB	SZÜRKE BÉZS	7006
2402CG	SZÜRKE CEMENT	7033

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Az összeszerelés megkezdése előtt kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. Az összeszerelést és karbantartási munkát megfelelő engedélyekkel és képesítésekkel rendelkező személynek kell elvégeznie, a vonatkozó előírásoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt az ügyfél kérésére további információkat biztosítunk. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.