


NORLYS HELLVIK 2403


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI

Hellvik 2403XX0009
12.11.2026 v.09.20
www.norlys.de

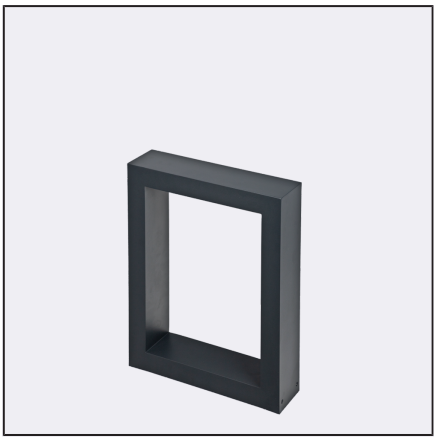

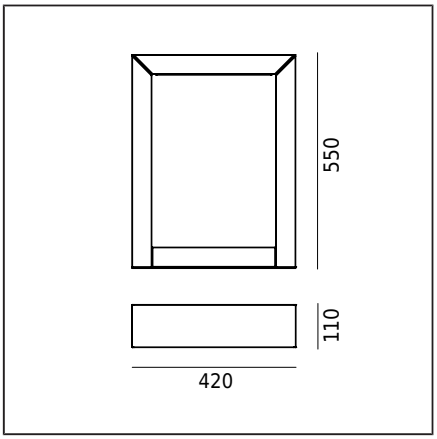

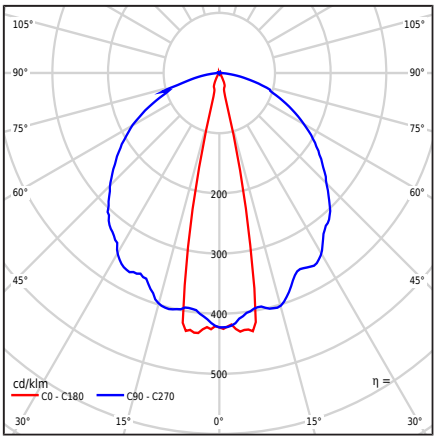

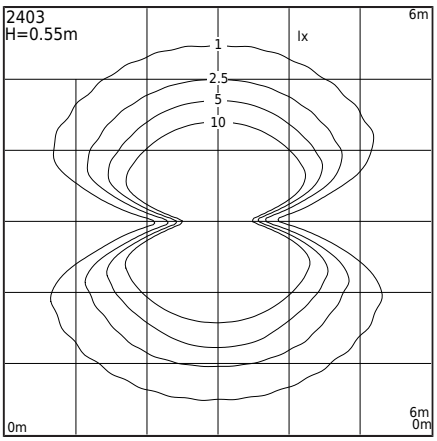

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Diffuses Licht, von oben abgedeckt.
Merkmale der Leuchte	Leuchte mit zeitgemäßem Design. Zur Beleuchtung von Gärten, privaten Bereichen und anderen architektonischen Anwendungen.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - transparenter Polycarbonat mit Struktur, UV-stabilisiert. Silikondichtung.
Montagemethode	Das Verankerungsset ist enthalten. Die Montage sollte gemäß der beiliegenden Anleitung erfolgen. Andere Zubehörteile müssen separat erworben werden.
Terminal	Anschlussklemmen: max. 4x 4 mm², Möglichkeit, die Leuchte in einer Schleife anzuschließen, max 2x2,5 mm². Kabel in rundem Mantel mit maximalem Durchmesser ø12,5mm.
Art der Lichtquelle	LED-Modul, DALI-Elektronisches Vorschaltgerät Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	7,94kg / 8,66kg
Boxabmessungen [cm]	46cm x 15cm x 57cm
Leuchtenabmessungen [cm]	42cm x 11cm x 55cm

Technische Daten

LED-Modul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	50000h
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	7,5W
Leuchtenleistung	10,1 W
Lampenlichtstrom	1426lm
Lichtstrom der Leuchte	808lm
Effizienz der Leuchte	80lm/W
ULOR	3%
Farbtemperatur	4000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Flimmern des Lichts (Pst LM)	≤1
Stroboskopeffekt (SVM)	≤0.4
Farbwiedergabeindex CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Leistungsfaktor-Leuchte	0,95
THD-Faktor	<10%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C / EPREL

Optional ist die Leuchte auch erhältlich:
- für LED-Farbe 2700K [1/1]
- für unterschiedliche Lichtstromwerte
- in einer Version mit einem Überspannungsschutzgerät (SPD)
- für verschiedene Leuchtenfarben (gemäß der RAL-Farbpalette)
- für unterschiedliche Leuchtenhöhen

Verkaufsbedingungen und zusätzliche Informationen nach Vereinbarung mit der Verkaufsabteilung von Norlys.

Einschaltstrom	5A / 50µs
BUG-Bewertung	B0-U2-G0

Maximale Anzahl der Leuchten dieses Typs pro MCB:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Zubehör separat erhältlich

209GA0009	Bodenanker
209GA0S09	Adapter für Betonfundament

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bevor Sie mit der Installation beginnen, lesen Sie bitte die dem Leuchtkörper beigefügten Anweisungen. Installations- und Wartungsarbeiten sollten von einer Person mit den entsprechenden Autorisierungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt werden. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnik werden auf Kundenwunsch zusätzliche Informationen bereitgestellt. Kondensation, die in den Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.

Ersatzteile

ZS2403zx0009	Reparaturset.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
2403AL	ALUMINIUM	9006
2403CS	CORTENSTAHL	ca. 8011
2403GR	GRAPHIT	7016
2403GB	GRAU BEIGE	7006
2403GM	KÖRNUNG MINERAL	-
2403CB	KUPFERBRAUN	8004
2403SV	SCHWARZ	9005
2403VI	WEIß	9003
2403CG	ZEMENTGRAU	7033

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bevor Sie mit der Installation beginnen, lesen Sie bitte die dem Leuchtkörper beigefügten Anweisungen. Installations- und Wartungsarbeiten sollten von einer Person mit den entsprechenden Autorisierungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt werden. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnik werden auf Kundenwunsch zusätzliche Informationen bereitgestellt. Kondensation, die in den Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.