


NORLYS HELLVIK 2403


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI

Hellvik 2403XX0009
12.11.2026 v.09.20
www.norlys.no

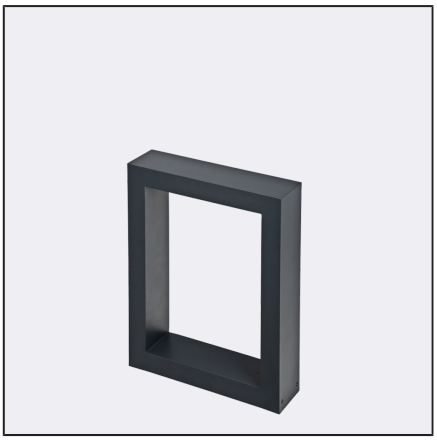

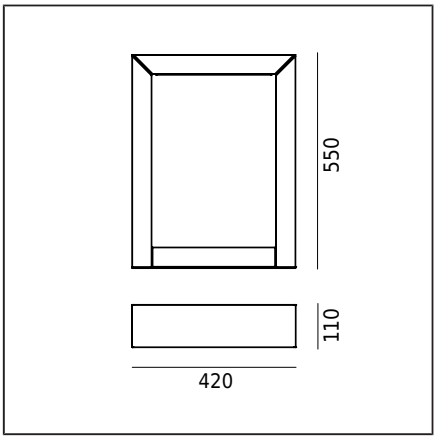

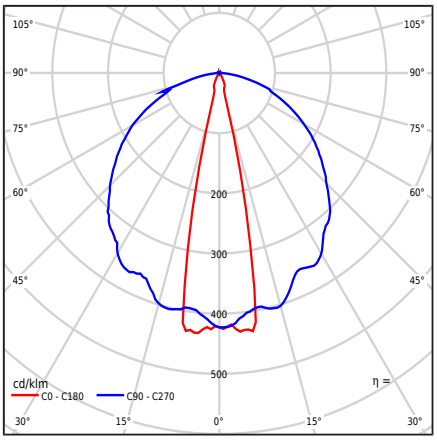

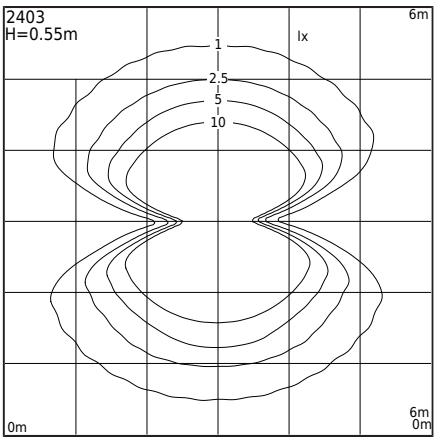

Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Розсіяне світло, закрите зверху.
Характеристики світильника	Світильник з сучасним дизайном. Для освітлення садів, приватних територій та інших архітектурних об'єктів.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Комплект для кріплення включено. Установку слід проводити відповідно до доданих інструкцій. Інші аксесуари потрібно придбати окремо.
Термінал	Клеми з'єднання: макс 4x 4 мм², можливість підключення світильника в петлю макс 2x2.5 мм². Кабель в круглій обшивці з максимальним діаметром ø12.5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, DALI електронний блок живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	Light control - DALI system
Вага світильника нетто / брутто	7,94kg / 8,66kg
Розміри коробки [cm]	46cm x 15cm x 57cm
Розміри світильника [cm]	42cm x 11cm x 55cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	50000h
Потужність джерела світла	7,5W
Потужність світильника	10,1 W
Світловий потік лампи	1426lm
Світловий потік світильника	808lm
Ефективність світильника	80lm/W
ULOR	3%
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤1
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.4
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Світильник Power Factor	0,95
Фактор THD	< 10%
Температура Та рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності C / EPREL

Додатково світильник доступний:
- для світлодіода з кольором 2700K [1/1]
- для різних значень світлового потоку
- у версії з пристроєм захисту від перенапруги (SPD)
- для різних кольорів світильника (згідно з кольоровою палітрою RAL)
- для різних висот світильника

Умови продажу та додаткова інформація за домовленістю з Відділом продажу Norlys.

Пусковий струм	5A / 50µs
Рейтинг BUG	B0-U2-G0

Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:

B 10A: 31, **B 16A**: 50, **C 10A**: 52, **C 16A**: 85

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком встановлення, будь ласка, ознайомтеся з інструкцією, прикріпленою до світильника. Встановлювати і обслуговувати обладнання повинна особа з належними дозволами та кваліфікацією, згідно з чинними нормативами. У зв'язку з динамічним розвитком технологій освітлення, додаткова інформація надається на запит клієнта. Конденсат, що може з'явитися в світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.

HELLVIK 2403

Аксесуари продається окремо

209GA0009	Якір для кріплення до землі
209GA0S09	Перехідник для бетонного фундаменту

Запасні частини

ZS2403zx0009	Комплект для ремонту.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
2403AL	АЛЮМІНІЙ	9006
2403WH	БІЛИЙ	9003
2403GR	ГРАФІТ	7016
2403GM	ЗЕРНО МІНЕРАЛ	-
2403CS	КОРТЕНОВА СТАЛЬ	zbliż. do 8011
2403CB	МІДНИЙ КОРИЧНЕВИЙ	8004
2403GB	СІРИЙ БЕЖ	7006
2403CG	ЦЕМЕНТ СІРИЙ	7033
2403BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
ISO 14001
2011/65/UE

Перед початком встановлення, будь ласка, ознайомтеся з інструкцією, прикріпленою до світильника. Встановлювати і обслуговувати обладнання повинна особа з належними дозволами та кваліфікацією, згідно з чинними нормативами. У зв'язку з динамічним розвитком технологій освітлення, додаткова інформація надається на запит клієнта. Конденсат, що може з'явитися в світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.