


# NORLYS HELLVIK 2405


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

HellVik 2405XX0009
29.10.2026 v.09.18
www.norlys.no

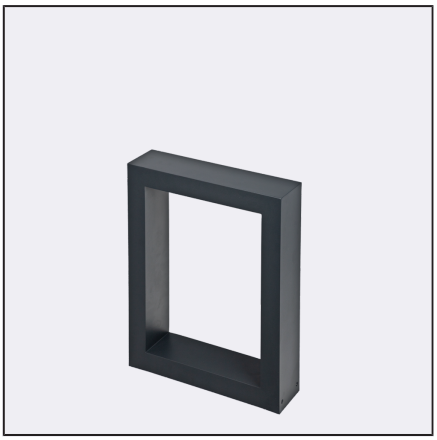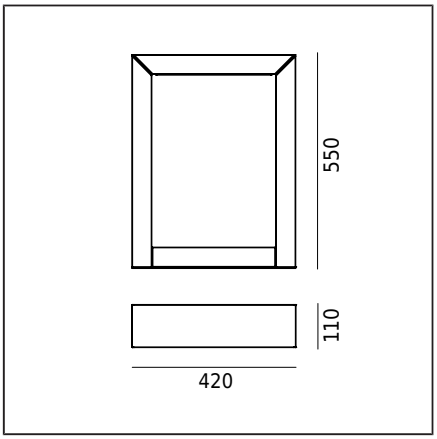

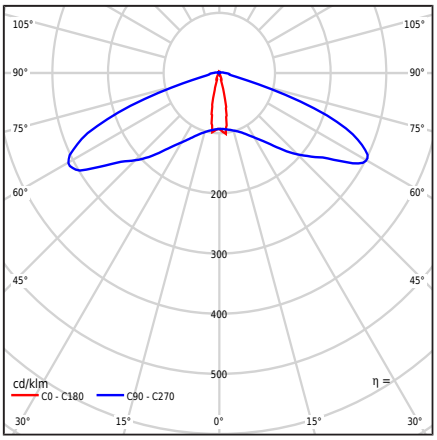


## Type af armatur
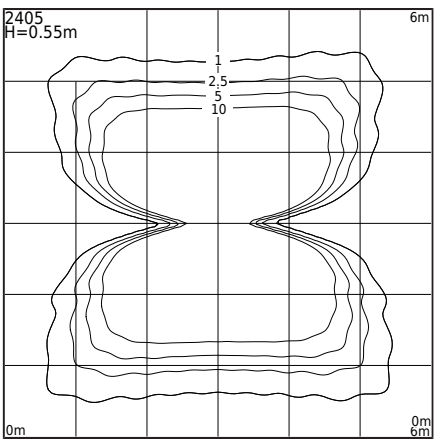
| | |
|---|---|
| Fotometrisk krop | Diffust lys, dækket fra toppen. |
| Egenskaber ved armaturet | En armatur med moderne design.<br>Til belysning af haver, private områder og andre arkitektoniske anvendelser. |

## Generel information

| | |
|---|---|
| Materialer | Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Den ydre hermetiske linse - transparent PMMA-plast Silikonepakning. |
| Monteringsmetode | Ankret til indstøbning er inkluderet i sættet.<br>Montering skal udføres i henhold til den vedlagte vejledning.<br>Andre tilbehør skal købes separat. |
| Terminal | Tilslutningsterminaler: max 2x4mm²,<br>mulighed for at tilslutte armaturet i en sløjfe max 2x4mm².<br>Kabel i en rund kappe med en maksimal diameter på ø12,5mm. |
| Type af lyskilde | LED-modul, elektronisk strømforsyning<br>Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand.<br>Udskifteligt kontroludstyr af en professionel. |
| Armaturens vægt netto / brutto | 7,94kg / 8,66kg |
| Boksdimensioner [cm] | 46cm x 15cm x 57cm |
| Luminaiemål [cm] | 42cm x 11cm x 55cm |

## Tekniske data

| | |
|---|---|
| LED-modul | Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Datablad) |
| Driver | Ja |
| Driverens holdbarhed | 50000h |
| Extern kontrol | Philips Xitanium TE (Brugermanual) |
| Lyskilde wattstyrke | 6,5W |
| Armatur wattforbrug | 8,1W |
| Lampe lysstrøm | 1254lm |
| Luminaires lysstrøm | 1007lm |
| Effektivitet af armaturet | 124,3lm/W |
| ULOR | 3% |
| Farvetemperatur | 4000K |
| Farvekonsistens (McAdam-ellipse) | SDCM5 |
| Flimren af lys (Pst LM) | ≤0.3 |
| Strobeeffekt (SVM) | ≤0.7 |
| Farvegengivelsesindeks CRI | 70 |
| L90B10 [wg LM-80] | >100 000h |
| Power Factor armatur | PF 0,8 |
| THD-faktor | 20% |
| Ta Nominel temperatur | +25°C |
| Områdets driftstemp. for omgivelser | -20...+45°C |

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse D / EPREL

Valgfrit fås armaturet også:
- i en sikkerhedsversion for KL I
- for en anden lysudgangsværdi
- for en anden armaturfarve (ifølge RAL-farvepaletten)

Salgsbetingelser og yderligere information skal aftales med Norlys Salgsafdeling.

| | |
|---|---|
| Startstrøm | 1,65A/16,5µs] |
| BUG-vurdering | B0-U2-G0 |

## Tilbehør sælges separat

| | |
|---|---|
| 209GA0009 | Jordanker |
| 209GA0S09 | Adapter til betonfundament |

## Reservedele

| | |
|---|---|
| 4699100403 | LED-modul |
| 46999610 | Strømforsyning. |
| ZS2405zx0009 | Reparationssæt. |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installationen påbegyndes, skal du sætte dig ind i de medfølgende instruktioner til armaturet. Installations- og vedligeholdelsesarbejde skal udføres af en person med de relevante autorisationer og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi gives yderligere oplysninger efter kundens anmodning. Kondensation, som kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.

# HELLVIK 2405






## Filer til download

| | |
|---|---|
| Fotometriske LDT-filer | Fotometriske IES filer |
| Manuale | |

## Indekser

| Indeks | Farve | RAL |
|---|---|---|
| 2405AL | ALUMINIUM | 9006 |
| 2405CS | CORTEN STÅL | ca. til 8011 |
| 2405GB | GRÅ BEIGE | 7006 |
| 2405CG | GRÅ CEMENT | 7033 |
| 2405GR | GRAFIT | 7016 |
| 2405WH | HVID | 9003 |
| 2405CB | KOBBERBRONZE | 8004 |
| 2405GM | KORN MINERAL | - |
| 2405BL | SORT | 9005 |

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før installationen påbegyndes, skal du sætte dig ind i de medfølgende instruktioner til armaturet. Installations- og vedligeholdelsesarbejde skal udføres af en person med de relevante autorisationer og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi gives yderligere oplysninger efter kundens anmodning. Kondensation, som kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.