


NORLYS HELLVIK 2406


IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Hellvik 2406XX0009
29.10.2026 v.09.23
www.norlys.it

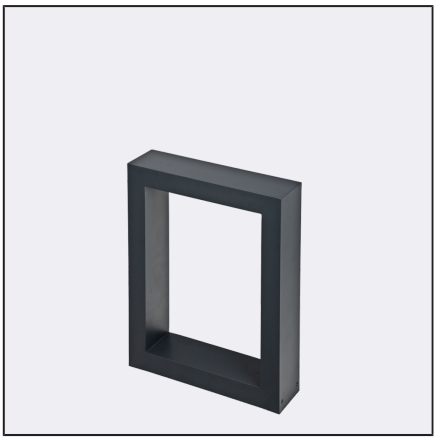

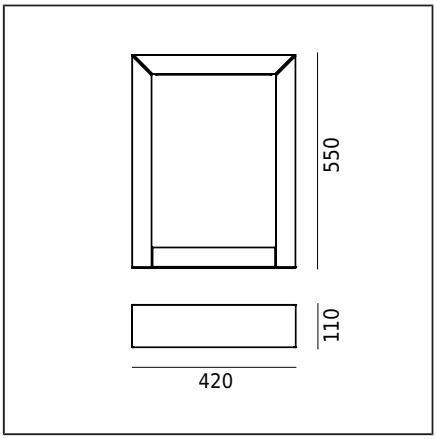

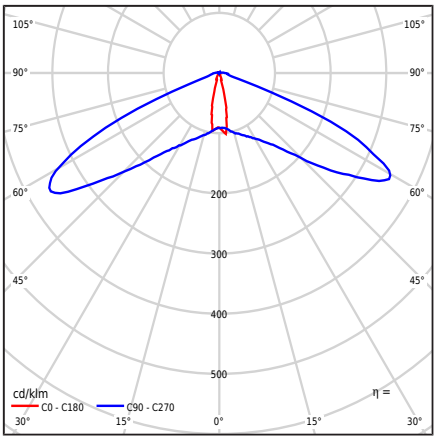

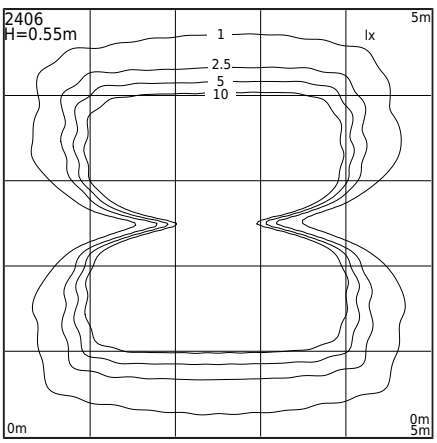

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce diffusa, coperta dall'alto.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Un apparecchio di design contemporaneo. Per illuminare giardini, aree private e altre applicazioni architettoniche. Adatto per installazioni di emergenza in corrente continua: DC 176 ÷ 276V

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente con struttura, stabilizzato UV. Guarnizione in silicone.
Metodo di montaggio	Il prodotto comprende elementi di fissaggio per l'installazione: 4x asta filettata tipo L M6x150x75 ZINCATI; 4x dado M6 DIN 934 A-2; 4x rondella piatta FI 6 DIN 125 A2. L'installazione deve essere effettuata secondo le istruzioni allegate. Gli altri accessori devono essere acquistati separatamente.
Terminale	Terminali di connessione: max 5x2,5mm², possibilità di collegare l'apparecchio in loop: max 5x2,5mm². Cavo in guaina rotonda con un diametro max di ø12,5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	7,94kg / 8,66kg
Dimensioni della scatola [cm]	46cm x 15cm x 57cm
Dimensioni del luminaire [cm]	42cm x 11cm x 55cm

Dati tecnici

Modulo LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	100000h
Potenza della sorgente luminosa	9,9W
Potenza del lume.	11,9W
Flusso luminoso della lampada	1691lm
Flusso luminoso del luminare	1537lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	129,2lm/W
ULOR	3%
Temperatura di colore	3000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM5
Lampeggiare di luce (Pst LM)	≤1
Effetto stroboscopico (SVM)	≤0.4
Indice di resa cromatica CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,95
Fattore THD	< 10%
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D / EPREL	
Corrente di spunto	20A / 200µs
Valutazione BUG	B1-U2-G1

Accessori venduto separatamente

209GA0009	Ancoraggio al suolo
209GA0S09	Adattatore per fondazione in calcestruzzo

Parti di ricambio

4699100402	Modulo LED.
4699210400	Alimentazione.
ZS2406zx0009	Kit di riparazione.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, leggere le istruzioni allegate al dispositivo di illuminazione. L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite da una persona con le necessarie autorizzazioni e qualifiche, in conformità con le normative vigenti. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, ulteriori informazioni sono fornite su richiesta del cliente. La condensa che può verificarsi nei dispositivi di illuminazione è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità del dispositivo.

HELLVIK 2406



File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Indici

Indice	Colore	RAL
2406CS	ACCIAIO CORTEN	c. 8011
2406AL	ALLUMINIO	9006
2406WH	BIANCO	9003
2406GR	GRAFITE	7016
2406GM	GRANO MINERALE	-
2406GB	GRIGIO BEIGE	7006
2406CG	GRIGIO CEMENTO	7033
2406CB	MARRONE RAME	8004
2406BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, leggere le istruzioni allegate al dispositivo di illuminazione. L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite da una persona con le necessarie autorizzazioni e qualifiche, in conformità con le normative vigenti. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, ulteriori informazioni sono fornite su richiesta del cliente. La condensa che può verificarsi nei dispositivi di illuminazione è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità del dispositivo.