

NORLYS HELLVIK 2412


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI

HellVik 2412XX0009
12.11.2026 v.09.16
www.norlys.de



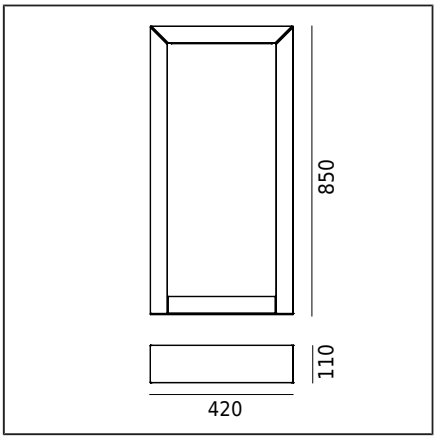

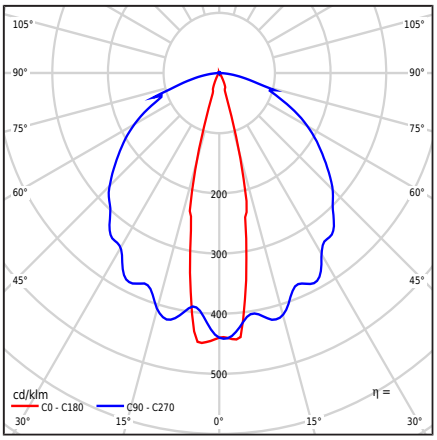

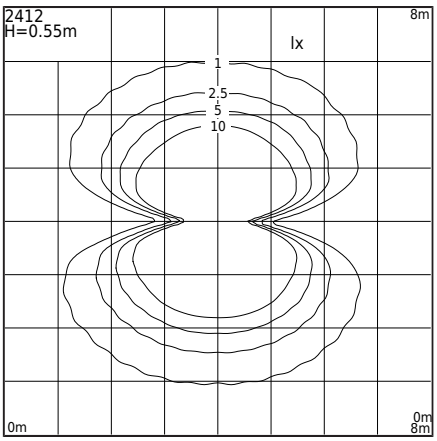

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Diffuses Licht, von oben abgedeckt.
Merkmale der Leuchte	Ein Leuchtkörper mit zeitgemäßem Design. Zur Beleuchtung von Gärten, privaten Bereichen und anderen architektonischen Anwendungen.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - transparenter Polycarbonat mit Struktur, UV-stabilisiert. Silikondichtung.
Montagemethode	Der Anker zum Einbetonieren ist im Lieferumfang enthalten. Die Montage sollte gemäß der beigefügten Anleitung durchgeführt werden. Weitere Zubehörteile müssen separat erworben werden.
Terminal	Anschlussklemmen: max 2x4mm², Möglichkeit zur Verbindung der Leuchte in Schleife max 2x2,5mm². Kabel in runder Ummantelung mit Durchmesser max ø12,5mm.
Art der Lichtquelle	LED-Modul, DALI-Elektronisches Vorschaltgerät Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	9,14kg / 10,09kg
Boxabmessungen [cm]	46cm x 15cm x 91cm
Leuchtenabmessungen [cm]	42cm x 11cm x 85cm

Technische Daten

2 LED-Module	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	50000h
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	17,4W
Leuchtenleistung	20,2W
Lampenlichtstrom	3075lm
Lichtstrom der Leuchte	1747lm
Effizienz der Leuchte	86,5lm/W
ULOR	3%
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Flimmern des Lichts (Pst LM)	≤1
Stroboskopeffekt (SVM)	≤0.4
Farbwiedergabeindex CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,98
THD-Faktor	<10%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse C / EPREL

Optional ist das Gehäuse auch verfügbar:
- für LED-Farbe 2700K [1/1]
- für einen anderen Lichtstromwert
- in einer Version mit einem Überspannungsschutzgerät (SPD)
- in einer anderen Gehäusefarbe (laut RAL-Farbpalette)
- für eine andere Gehäusehöhe

Verkaufsbedingungen und weitere Informationen nach Absprache mit der Norlys-Vertriebsabteilung.

Einschaltstrom	5A / 50µs
BUG-Bewertung	B1-U2-G1

Maximale Anzahl der Leuchten dieses Typs pro MCB:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Zubehör separat erhältlich

209GA0009	Bodenanker
209GA0S09	Adapter für Betonfundament

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bevor Sie mit der Installation beginnen, sollten Sie sich mit den der Leuchte beigefügten Anweisungen vertraut machen. Installations- und Wartungsarbeiten sollten von einer Person mit den entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt werden. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie stellen wir auf Kundenwunsch zusätzliche Informationen zur Verfügung. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.

Ersatzteile

ZS2412zx0009	Reparaturset.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
2412AL	ALUMINIUM	9006
2412CS	CORTENSTAHL	ca. 8011
2412GR	GRAPHIT	7016
2412GB	GRAU BEIGE	7006
2412GM	KÖRNUNG MINERAL	-
2412CB	KUPFERBRAUN	8004
2412SV	SCHWARZ	9005
2412VI	WEIß	9003
2412CG	ZEMENTGRAU	7033

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bevor Sie mit der Installation beginnen, sollten Sie sich mit den der Leuchte beigefügten Anweisungen vertraut machen. Installations- und Wartungsarbeiten sollten von einer Person mit den entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt werden. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie stellen wir auf Kundenwunsch zusätzliche Informationen zur Verfügung. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.