

NORLYS HELLVIK 2412


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI

HellVik 2412XX0009
12.11.2026 v.09.16
www.norlys.no



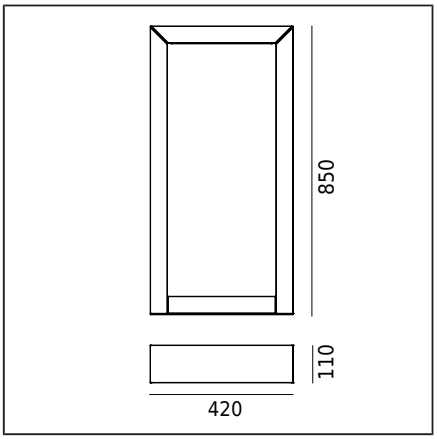

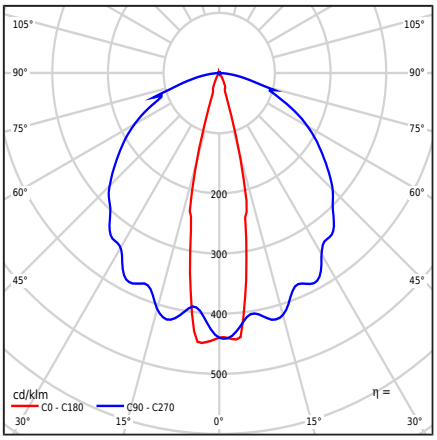

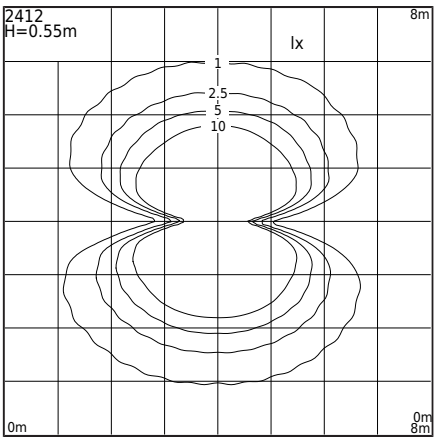

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Diffúz fény, felülről takarva.
A lámpatest jellemzői	Egy kortárs dizájnnal rendelkező lámpatest. Kertek, magánterületek és egyéb építészeti alkalmazások megvilágítására.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	Betonozáshoz szükséges horgony benne van a készletben. A szerelést a mellékelt útmutató szerint kell elvégezni. A többi tartozékot külön kell megvásárolni.
Terminál	Csatlakozók: max 2x4mm², lehetőség az armatúra hurokba kötésére max 2x2,5mm². Kábel kerek köpenyben, max ø12,5mm átmérővel.
Fényszabályozás	Light control - DALI system
Világítótest súlya nettó / bruttó	9,14kg / 10,09kg
Doboz méretei [cm]	46cm x 15cm x 91cm
A lámpatest méretei [cm]	42cm x 11cm x 85cm

Műszaki adatok

2 LED modulok	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Fényforrás teljesítmény	17,4W
Lámpatest teljesítmény	20,2W
Lámpa fényáram	3075lm
Világító fényáram	1747lm
A lámpatest hatékonysága	86,5lm/W
ULOR	3%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor lámpatest	PF 0,98
THD tényező	< 10%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrásokat tartalmaz C / EPREL

Opcionálisan a lámpatest elérhető:
- LED színhőmérséklet 2700K-re [1/1]
- eltérő fényáram értékkel
- túlfeszültség-védelmi eszközt (SPD) tartalmazó változatban
- eltérő lámpatest színben (az RAL színpaletta szerint)
- eltérő lámpatest magassághoz

Az értékesítési feltételek és egyéb információk a Norlys Értékesítési Osztállyal való egyeztetés alapján.

Bekapcsolási áram	5A / 50µs
BUG értékelés	B1-U2-G1

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Kiegészítők Külön megvásárolható

209GA0009	Talajhorgony
209GA0S09	Adapter beton alaphoz

Alkatrészek

ZS2412zx0009	Javítókészlet.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés megkezdése előtt ismerkedjen meg a mellékelt útmutatóval. A telepítést és karbantartást a megfelelő engedélyekkel és képesítésekkel rendelkező személy végezze, az alkalmazandó előírásoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információkat biztosítunk az ügyfél kérésére. A világítótestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a világítótest minőségét.

HELLVIK 2412



Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Indexek

Index	Szín	RAL
2412AL	ALUMÍNIUM	9006
2412CS	CORTEN ACÉL	kb. 8011
2412WH	FEHÉR	9003
2412BL	FEKETE	9005
2412GR	GRAFIT	7016
2412GM	GRAIN MINERAL	-
2412CB	RÉZBRONZ	8004
2412GB	SZÜRKE BÉZS	7006
2412CG	SZÜRKE CEMENT	7033

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

A telepítés megkezdése előtt ismerkedjen meg a mellékelt útmutatóval. A telepítést és karbantartást a megfelelő engedélyekkel és képesítésekkel rendelkező személy végezze, az alkalmazandó előírásoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információkat biztosítunk az ügyfél kérésére. A világítótestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a világítótest minőségét.