

NORLYS HELLVIK 2413


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI

HellVik 2413XX0009
12.11.2026 v.09.13
www.norlys.de



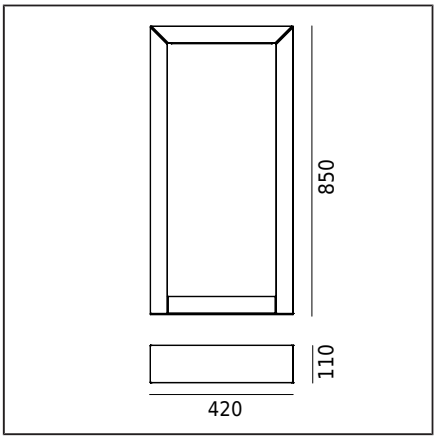

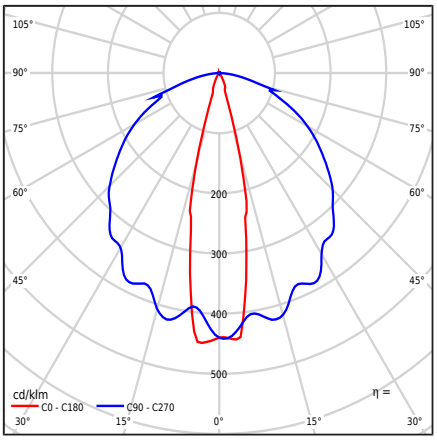

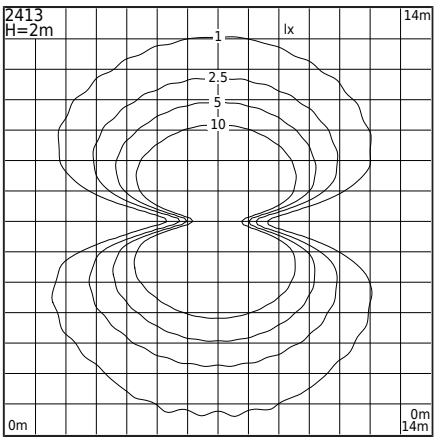

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Diffuses Licht, von oben abgedeckt.
Merkmale der Leuchte	Eine Leuchte mit modernem Design. Zur Beleuchtung von Gärten, privaten Bereichen und anderen architektonischen Anwendungen.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - transparenter Polycarbonat mit Struktur, UV-stabilisiert. Silikondichtung.
Montagemethode	Der Anker zum Einbetonieren ist im Lieferumfang enthalten. Die Montage sollte gemäß der beiliegenden Anleitung erfolgen. Weitere Zubehörteile sollten separat erworben werden.
Terminal	Anschlussklemmen: max 2x4mm², Möglichkeit zur Schleifenverdrahtung der Leuchte max 2x2,5mm². Kabel in einer runden Hülle mit einem maximalen Durchmesser von ø12,5mm.
Art der Lichtquelle	LED-Modul, DALI-Elektronisches Vorschaltgerät Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	9,14kg / 10,09kg
Boxabmessungen [cm]	46cm x 15cm x 91cm
Leuchtenabmessungen [cm]	42cm x 11cm x 85cm

Technische Daten

2 LED-Module	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	50000h
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	17,4W
Leuchtenleistung	20,2W
Lampenlichtstrom	3075lm
Lichtstrom der Leuchte	1803lm
Effizienz der Leuchte	89,3lm/W
ULOR	3%
Farbtemperatur	4000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Flimmern des Lichts (Pst LM)	≤1
Stroboskopeffekt (SVM)	≤0.4
Farbwiedergabeindex CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,98
THD-Faktor	<10%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse C / EPREL

Optional ist die Leuchte auch erhältlich:
- für LED-Farbe 2700K [1/1]
- für einen anderen Lichtstromwert
- in einer Version mit einem Überspannungsschutzgerät (SPD)
- für eine andere Leuchtenfarbe (nach RAL-Farbpalette)
- für eine andere Leuchtenhöhe

Verkaufsbedingungen und zusätzliche Informationen nach Absprache mit der Norlys Verkaufsabteilung.

Einschaltstrom	5A / 50µs
BUG-Bewertung	B1-U2-G1

Maximale Anzahl der Leuchten dieses Typs pro MCB:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Zubehör separat erhältlich

209GA0009	Bodenanker
209GA0S09	Adapter für Betonfundament

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bevor Sie mit der Installation beginnen, müssen Sie sich mit den dem Gerät beigefügten Anweisungen vertraut machen. Installations- und Wartungsarbeiten sollten von einer Person mit den entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt werden. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnologie werden auf Wunsch des Kunden zusätzliche Informationen bereitgestellt. Kondensation, die in den Geräten auftreten kann, ist ein natürlicher Vorgang und beeinträchtigt nicht die Qualität des Geräts.

Ersatzteile

ZS2413zx0009	Reparaturset.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
2413AL	ALUMINIUM	9006
2413CS	CORTENSTAHL	ca. 8011
2413GR	GRAPHIT	7016
2413GB	GRAU BEIGE	7006
2413GM	KÖRNUNG MINERAL	-
2413CB	KUPFERBRAUN	8004
2413SV	SCHWARZ	9005
2413VI	WEIß	9003
2413CG	ZEMENTGRAU	7033

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bevor Sie mit der Installation beginnen, müssen Sie sich mit den dem Gerät beigefügten Anweisungen vertraut machen. Installations- und Wartungsarbeiten sollten von einer Person mit den entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt werden. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnologie werden auf Wunsch des Kunden zusätzliche Informationen bereitgestellt. Kondensation, die in den Geräten auftreten kann, ist ein natürlicher Vorgang und beeinträchtigt nicht die Qualität des Geräts.