

NORLYS HELLVIK 2415


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

HellVik 2415XX0009
29.10.2026 v.09.17
www.norlys.no



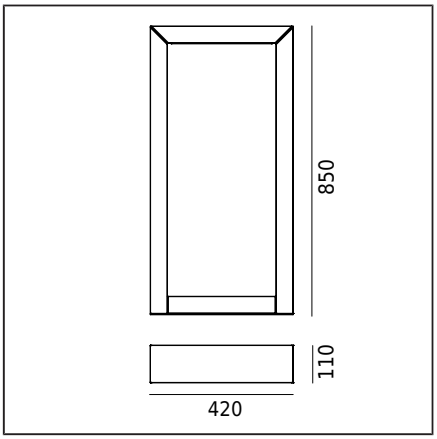

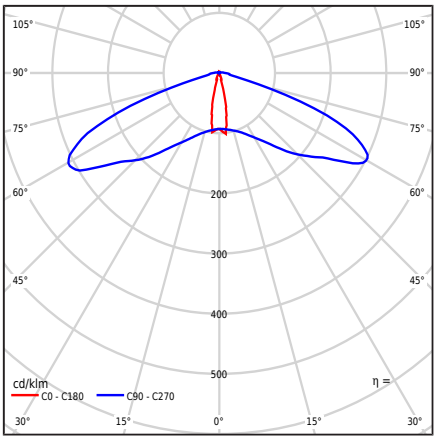

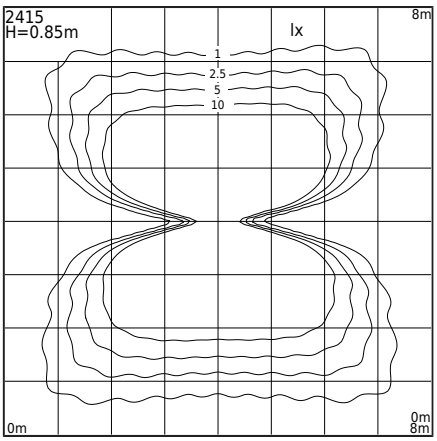

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz difusa, cubierta desde la parte superior.
Características de la luminaria	Una luminaria con diseño contemporáneo. Para iluminación de jardines, áreas privadas y otras aplicaciones arquitectónicas.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. La lente hermética exterior: plástico PMMA transparente Junta de silicona.
Método de montaje	El anclaje para hormigonar está incluido. La instalación debe realizarse de acuerdo con las instrucciones adjuntas. Los demás accesorios deben comprarse por separado.
Terminal	Terminales de conexión: max 2x4mm², posibilidad de conectar la luminaria en un bucle max 2x4mm². Cable redondo con un diámetro de max ø12,5mm.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	9,32kg / 10,49kg
Dimensiones de la caja [cm]	46cm x 15cm x 91cm
Dimensiones del luminario [cm]	42cm x 11cm x 85cm

Datos técnicos

Módulo LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	50000h
Control externo	Philips Xitanium TE (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	6,5W
Potencia del luminario	8,1W
Flujo luminoso de la lámpara	1254lm
Flujo luminoso del luminario	1007lm
Eficiencia de la luminaria	124,3lm/W
ULOR	3%
Temperatura de color	4000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM5
Parpadeo de luz (Pst LM)	≤0.3
Efecto estroboscópico (SVM)	≤0.7
Índice de reproducción cromática CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Luminaria Power Factor	PF 0,8
Factor THD	20%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética D / EPREL

Opcionalmente, la luminaria también está disponible:
- en una versión de seguridad para Clase I
- para un valor de flujo luminoso diferente
- para un color de luminaria diferente (según la paleta de colores RAL)

Los términos de venta e información adicional están sujetos a acuerdo con el Departamento de Ventas de Norlys.

Corriente de irrupción	1,65A/16,5µs]
Calificación BUG	B1-U2-G1

Número máximo de luminarias de este tipo por MCB:

B 10A: 157

Accesorios se vende por separado

209GA0009	Ancla de tierra
209GA0S09	Adaptador para base de hormigón

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, lea las instrucciones adjuntas al aparato. Los trabajos de instalación y mantenimiento deben ser realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones adecuadas, de acuerdo con las normativas aplicables. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporciona información adicional a petición del cliente. La condensación que puede ocurrir en los aparatos es un fenómeno natural y no afecta la calidad del aparato.

Piezas de repuesto

4699100403	Módulo LED.
46999610	Fuente de alimentación.
ZS2415zx0009	Kit de reparación.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Color	RAL
2415CS	ACERO CORTEN	aprox. 8011
2415AL	ALUMINIO	9006
2415WH	BLANCO	9003
2415GR	GRAFITO	7016
2415GM	GRANO MINERAL	-
2415GB	GRIS BEIGE	7006
2415CG	GRIS CEMENTO	7033
2415BL	NEGRO	9005
2415CB	PARDO COBRE	8004

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, lea las instrucciones adjuntas al aparato. Los trabajos de instalación y mantenimiento deben ser realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones adecuadas, de acuerdo con las normativas aplicables. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporciona información adicional a petición del cliente. La condensación que puede ocurrir en los aparatos es un fenómeno natural y no afecta la calidad del aparato.