

NORLYS HELLVIK 2417


IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Hellvik 2417XX0009
29.10.2026 v.09.21
www.norlys.no



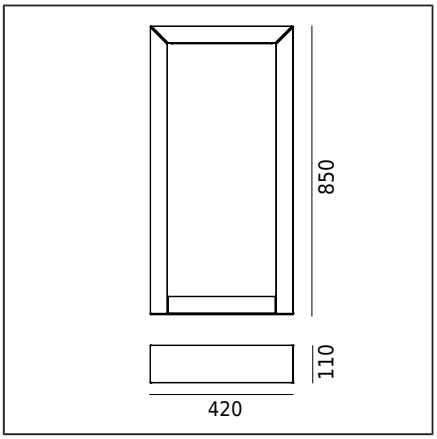

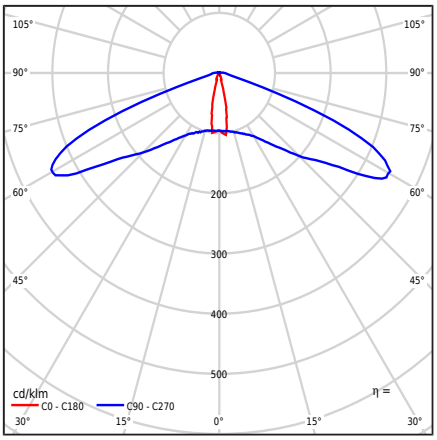

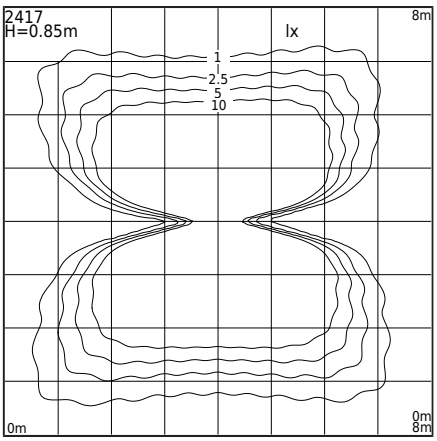

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz difusa, coberta por cima.
Características da luminária	Luminária de design contemporâneo. Para iluminação de jardins, áreas privadas e outras aplicações arquitetônicas. Adequado para instalações de emergência em tensão DC: DC 176 ÷ 276V

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. A lente externa hermética - plástico PMMA transparente Junta de silicone.
Método de montagem	A âncora para embutir está incluída. A instalação deve ser realizada de acordo com as instruções anexas. Outros acessórios devem ser adquiridos separadamente.
Terminal	Terminais de conexão: max 5x2,5mm², possibilidade de conectar a luminária em loop max 5x2,5mm². Cabo em revestimento redondo com diâmetro máximo de ø12,5mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	9,27kg / 11,15kg
Dimensões da caixa [cm]	46cm x 15cm x 90cm
Dimensões da luminária [cm]	42cm x 11cm x 85cm

Dados técnicos

Driver	Sim
Durabilidade do driver	50000h
Potência da fonte de luz	9,9W
Potência do luminário	11,9W
Fluxo luminoso da lâmpada	1831lm
Fluxo luminoso do luminária	1466lm
Eficiência do luminária	123,2lm/W
ULOR	3%
Temperatura de cor	4000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM5
Cintilação da luz (Pst LM)	≤1
Efeito estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de renderização de cores CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Luminária Power Factor	PF 0,95
Fator THD	<10%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética D / EPREL

Opcionalmente, o equipamento também está disponível:
- para diferentes valores de fluxo luminoso
- para diferentes cores de equipamento (de acordo com a paleta de cores RAL)
Termos de venda e informações adicionais, mediante acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.
Luminaire de design contemporâneo. Para a iluminação de jardins, terrenos privados e outras aplicações arquitetônicas. Adequado para instalações de emergência em tensão contínua: CC 176 ÷ 276V.

Corrente de pico	20A / 200µs
Classificação BUG	B1-U2-G1

Número máximo de luminárias deste tipo por MCB:

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Acessórios vendido separadamente

209GA0009	Âncora de solo
209GA0S09	Adaptador para fundação de concreto

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, por favor leia as instruções anexadas ao dispositivo. O trabalho de instalação e manutenção deve ser realizado por uma pessoa com as autorizações e qualificações apropriadas, de acordo com as regulamentações aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais estão disponíveis mediante solicitação. A condensação que pode ocorrer nos dispositivos é um fenômeno natural e não afeta a qualidade do dispositivo.

Peças de reposição

4699100403	Módulo LED.
4699210400	Fonte de alimentação.
ZS2417zx0009	Kit de reparo.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Cor	RAL
2417CS	AÇO CORTEN	zbliż. do 8011
2417AL	ALUMÍNIO	9006
2417WH	BRANCO	9003
2417GB	CINZA BEGE	7006
2417CG	CINZA CIMENTO	7033
2417CB	COPPER BROWN	8004
2417GR	GRAFITE	7016
2417GM	GRÃO MINERAL	-
2417BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, por favor leia as instruções anexadas ao dispositivo. O trabalho de instalação e manutenção deve ser realizado por uma pessoa com as autorizações e qualificações apropriadas, de acordo com as regulamentações aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais estão disponíveis mediante solicitação. A condensação que pode ocorrer nos dispositivos é um fenômeno natural e não afeta a qualidade do dispositivo.