


NORLYS HELLVIK MINI 2433


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2 TD

Hellvik Mini
2433XX0009
26.10.2026 v.09.20
www.norlys.it

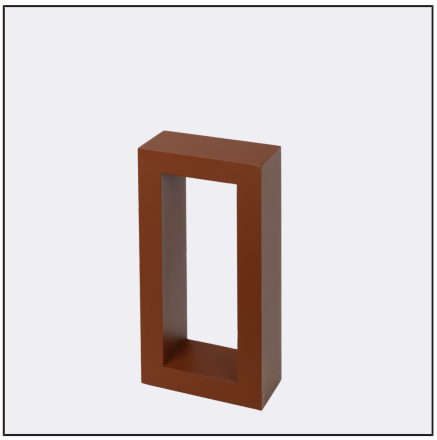

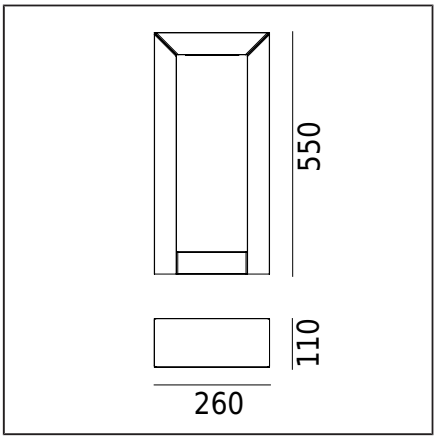

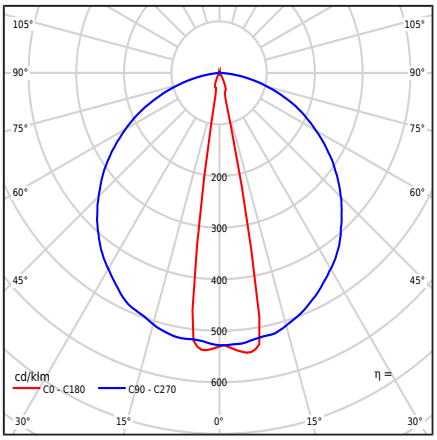

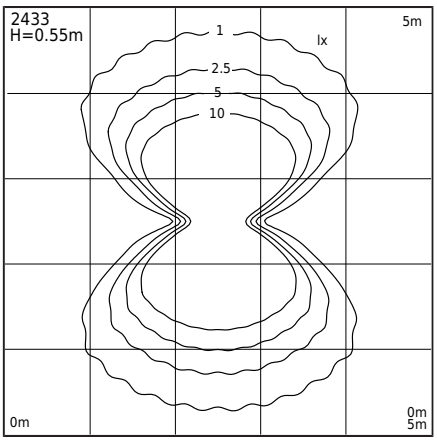

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce diffusa, coperta dall'alto.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Un apparecchio con design contemporaneo. Per illuminare giardini, aree private e altre applicazioni architettoniche.

Informazioni generali

Materiali	Profilo in alluminio estruso, verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente con struttura, stabilizzato UV. Guarnizione in silicone.
Metodo di montaggio	Secondo il manuale di installazione allegato. Gli altri accessori devono essere acquistati separatamente.
Terminale	Morsetti di connessione: max 3x2,5mm². Possibilità di collegare l'apparecchio a circuito chiuso max 3x1,5mm². Cavo tondo con diametro massimo di ø12,5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Controllo della luce	Controllo della luce nel sistema: DALI2/TD.
Dimensioni del luminaire [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Dati tecnici

Modulo LED	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 4K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	100000h
Controllo esterno	DALI2-TD (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	5,6W
Potenza del lume.	8,7W
Flusso luminoso della lampada	1030lm
Flusso luminoso del luminare	518lm
Intensità luminosa dell'apparecchio	283cd
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	59,5lm/W
ULOR	0.8%
Temperatura di colore	4000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Lampeggiare di luce (Pst LM)	≤1
Effetto stroboscopico (SVM)	≤0.4
Indice di resa cromatica CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF>0,89
Fattore THD	13%
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica C / EPREL

Opzionalmente, l'apparecchio è disponibile anche:
- per un diverso valore di flusso luminoso
- in una versione con dispositivo di protezione contro le sovratensioni (SPD)
- per un diverso colore dell'apparecchio (secondo la palette di colori RAL)
- per un'altezza diversa dell'apparecchio

Le condizioni di vendita e altre informazioni, previo accordo con il Dipartimento Vendite Norlys.

Corrente di spunto	6,7A / 2,4µs

Accessori venduto separatamente

199GA0S09	Adattatore per fondazione in calcestruzzo
199GA0009	Ancoraggio al suolo

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, si prega di leggere le istruzioni allegate alla lampada. L'installazione e i lavori di manutenzione devono essere eseguiti da una persona con le autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative vigenti. A causa del rapido sviluppo della tecnologia di illuminazione, ulteriori informazioni sono disponibili su richiesta del cliente. La condensazione che può verificarsi nelle lampade è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità della lampada.

HELLVIK MINI 2433

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Indici

Indice	Colore	RAL
2433CS	ACCIAIO CORTEN	c. 8011
2433AL	ALLUMINIO	9006
2433WH	BIANCO	9003
2433GR	GRAFITE	7016
2433GM	GRANO MINERALE	-
2433GB	GRIGIO BEIGE	7006
2433CG	GRIGIO CEMENTO	7033
2433CB	MARRONE RAME	8004
2433BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, si prega di leggere le istruzioni allegate alla lampada. L'installazione e i lavori di manutenzione devono essere eseguiti da una persona con le autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative vigenti. A causa del rapido sviluppo della tecnologia di illuminazione, ulteriori informazioni sono disponibili su richiesta del cliente. La condensazione che può verificarsi nelle lampade è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità della lampada.