


NORLYS HELLVIK MINI 2436


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2 TD

Hellvik Mini
2436XX0009
16.11.2026 v.09.19
www.norlys.no

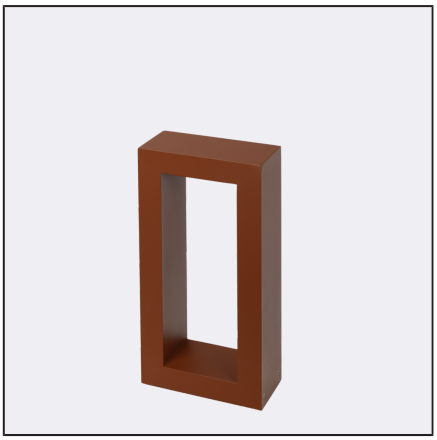

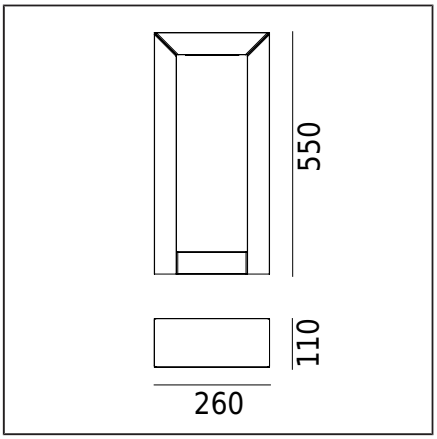

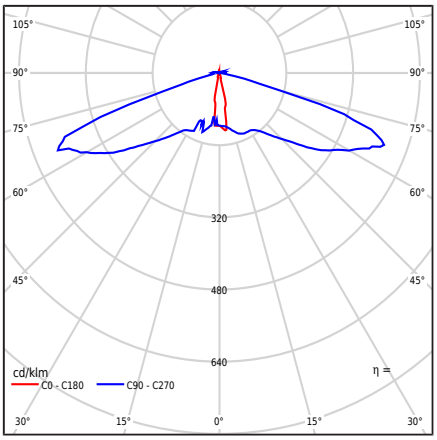

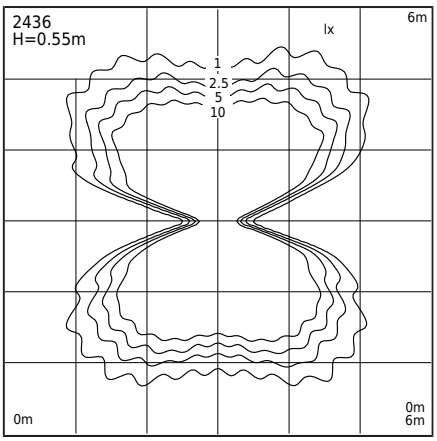

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Lencse VSM CS15763 STRADA 2x2MX-8-VSM
A lámpatest jellemzői	Lámpatest kortárs formatervezéssel. Kertek, magánterületek és egyéb építészeti alkalmazások megvilágítására.

Általános információ

Anyagok	Extrudált alumínium profil, porszórt bevonattal Hermetikus külső lencse - átlátszó műanyag Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	A mellékelt szerelési útmutató szerint. A többi tartozék külön vásárolható meg.
Terminál	Csatlakozó kapcsok: max 3x2,5mm², lehetőség az armatúra áthidalására: max 3x1,5mm². Kerek burkolatú vezeték, max ø12,5mm átmérővel.
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Fényvezérlés a rendszerben: DALI2/TD.
A lámpatest méretei [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Felhasználói kézikönyv	DALI2-TD (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	5,8W
Lámpatest teljesítmény	7,5W
Lámpa fényáram	828lm
Világító fényáram	508lm
A lámpatest fényerőssége	382cd
A lámpatest hatékonysága	67,7lm/W
ULOR	2%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
Power Factor lámpatest	PF>0,89
THD tényező	<11%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz A G / EPREL

Opcióként a lámpatest elérhető:
- más fényáram értékre
- túlfeszültségvédelmi eszközzel (SPD) ellátott változatban
- más lámpatest színben (az RAL színpaletta szerint)
- más lámpatest magasságra

Az értékesítési feltételek és egyéb információk a Norlys kereskedelmi osztályával történő egyeztetés alapján.

Bekapcsolási áram	10.1A / 16µs

Kiegészítők Külön megvásárolható

199GA0S09	Adapter beton alaphoz
199GA0009	Talajhorgony

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Mielőtt megkezdené a szerelést, kérjük, ismerkedjen meg a lámpatesthez mellékelt útmutatóval. A szerelést és karbantartási munkákat megfelelő jogosultságokkal és képesítésekkel rendelkező személy végzi, a hatályos előírásoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információt az ügyfél kérésére nyújtunk. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.

HELLVIK MINI 2436



Indexek

Index	Szín	RAL
2436AL	ALUMÍNIUM	9006
2436CS	CORTEN ACÉL	kb. 8011
2436WH	FEHÉR	9003
2436BL	FEKETE	9005
2436GR	GRAFIT	7016
2436GM	GRAIN MINERAL	-
2436CB	RÉZBRONZ	8004
2436GB	SZÜRKE BÉZS	7006
2436CG	SZÜRKE CEMENT	7033

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Mielőtt megkezdené a szerelést, kérjük, ismerkedjen meg a lámpatesthez mellékelt útmutatóval. A szerelést és karbantartási munkákat megfelelő jogosultságokkal és képesítésekkel rendelkező személy végzi, a hatályos előírásoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információt az ügyfél kérésére nyújtunk. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.