


NORLYS HELLVIK MINI 2436


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2 TD

Hellvik Mini
2436XX0009
16.11.2026 v.09.19
www.norlys.it

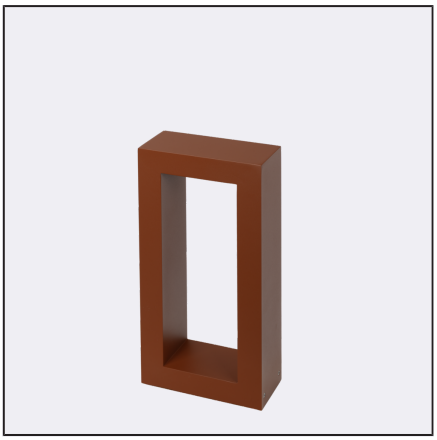

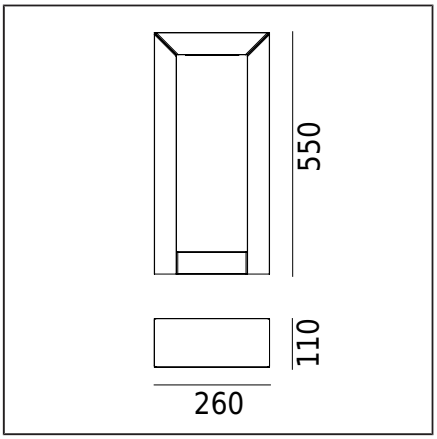

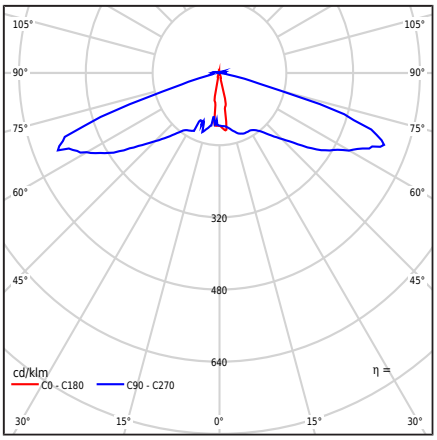

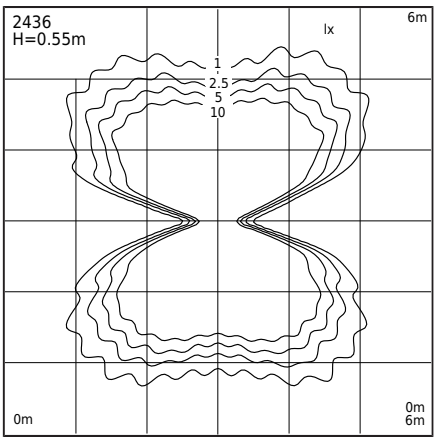

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Lente VSM CS15763 STRADA 2x2MX-8-VSM
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Apparecchio con design contemporaneo. Per l'illuminazione di giardini, aree private e altre applicazioni architettoniche.

Informazioni generali

Materiali	Profilo in alluminio estruso, verniciato a polvere. La lente ermetica esterna - plastica PMMA trasparente Guarnizione in silicone.
Metodo di montaggio	Secondo le istruzioni di montaggio allegate. Altri accessori devono essere acquistati separatamente.
Terminale	Terminali di collegamento: max 3x2,5mm², possibilità di collegare l'apparecchio in anello: max 3x1,5mm². Cavo in una guaina rotonda con un diametro massimo di ø12,5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Controllo della luce	Controllo della luce nel sistema: DALI2/TD.
Dimensioni del luminaire [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Dati tecnici

Modulo LED	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	100000h
Controllo esterno	DALI2-TD (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	5,8W
Potenza del lume.	7,5W
Flusso luminoso della lampada	828lm
Flusso luminoso del luminare	508lm
Intensità luminosa dell'apparecchio	382cd
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	67,7lm/W
ULOR	2%
Temperatura di colore	3000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Lampeggiare di luce (Pst LM)	≤1
Effetto stroboscopico (SVM)	≤0.4
Indice di resa cromatica CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF>0,89
Fattore THD	< 11%
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G / EPREL

Opzionalmente, l'apparecchio è disponibile anche:
- per un diverso valore di flusso luminoso
- in una versione con dispositivo di protezione contro le sovratensioni (SPD)
- per un diverso colore dell'apparecchio (secondo la palette di colori RAL)
- per un'altra altezza dell'apparecchio

Le condizioni di vendita e altre informazioni sono disponibili previa accordo con il Dipartimento Vendite di Norlys.

Corrente di spunto	10.1A / 16µs

Accessori venduto separatamente

199GA0S09	Adattatore per fondazione in calcestruzzo
199GA0009	Ancoraggio al suolo

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, leggere le istruzioni allegate al dispositivo di illuminazione. Il montaggio e i lavori di manutenzione devono essere eseguiti da una persona con le autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative vigenti. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, ulteriori informazioni vengono fornite su richiesta del cliente. La condensa che può verificarsi nei dispositivi di illuminazione è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità del dispositivo di illuminazione.

HELLVIK MINI 2436

Indici

Indice	Colore	RAL
2436CS	ACCIAIO CORTEN	c. 8011
2436AL	ALLUMINIO	9006
2436WH	BIANCO	9003
2436GR	GRAFITE	7016
2436GM	GRANO MINERALE	-
2436GB	GRIGIO BEIGE	7006
2436CG	GRIGIO CEMENTO	7033
2436CB	MARRONE RAME	8004
2436BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, leggere le istruzioni allegate al dispositivo di illuminazione. Il montaggio e i lavori di manutenzione devono essere eseguiti da una persona con le autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative vigenti. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, ulteriori informazioni vengono fornite su richiesta del cliente. La condensa che può verificarsi nei dispositivi di illuminazione è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità del dispositivo di illuminazione.