


NORLYS HELLVIK MINI 2443


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2 TD

Hellvik Mini
2443XX0009
26.10.2026 v.09.12
www.norlys.it

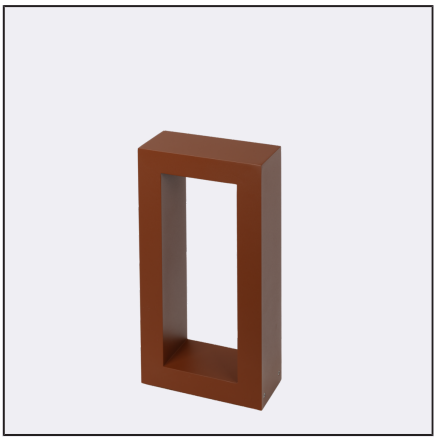

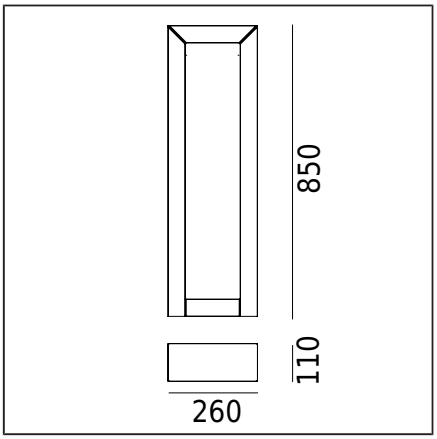

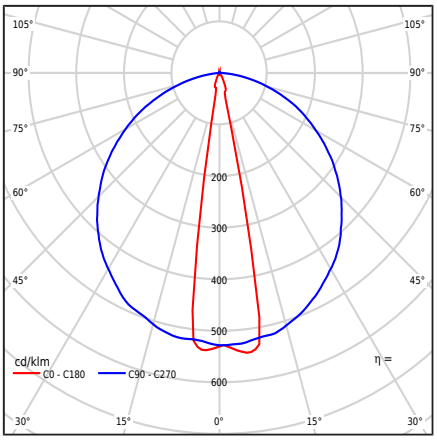

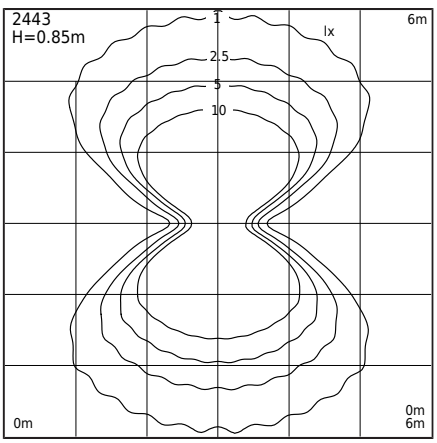

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce diffusa, coperta dall'alto.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Un apparecchio dal design contemporaneo. Per illuminazione di giardini, aree private e altre applicazioni architettoniche.

Informazioni generali

Materiali	Profilo in alluminio estruso, verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente con struttura, stabilizzato UV. Guarnizione in silicone.
Metodo di montaggio	Secondo le istruzioni di montaggio allegate. Altri accessori devono essere acquistati separatamente.
Terminale	Morsetti di connessione: max 3x2,5mm². Possibilità di collegare l'apparecchio in loop max 3x1,5mm². Cavo con guaina rotonda, diametro max ø12,5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Controllo della luce	Controllo della luce nel sistema: DALI2/TD.
Dimensioni del luminaire [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Dati tecnici

Modulo LED	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 4K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	100000h
Controllo esterno	DALI2-TD (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	5,6W
Potenza del lume.	8,7W
Flusso luminoso della lampada	1030lm
Flusso luminoso del luminare	518lm
Intensità luminosa dell'apparecchio	283cd
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	59,5lm/W
ULOR	0.8%
Temperatura di colore	4000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Lampeggiare di luce (Pst LM)	≤1
Effetto stroboscopico (SVM)	≤0.4
Indice di resa cromatica CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF>0,89
Fattore THD	13%
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica C / EPREL

Opzionalmente, la lampada è disponibile anche:
- per un diverso valore di flusso luminoso
- con dispositivo di protezione contro le sovratensioni (SPD)
- per un diverso colore della lampada (secondo la paletta colori RAL)
- per un'altezza della lampada diversa

Le condizioni di vendita e ulteriori informazioni sono disponibili previo accordo con il Dipartimento Vendite di Norlys.

Corrente di spunto	6,7A / 2,4µs

Accessori venduto separatamente

199GA0S09	Adattatore per fondazione in calcestruzzo
199GA0009	Ancoraggio al suolo

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare il montaggio, è necessario leggere le istruzioni allegate alla lampada. Il montaggio e il lavoro di servizio devono essere eseguiti da una persona con autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative vigenti. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, informazioni aggiuntive vengono fornite su richiesta del cliente. La condensazione che può verificarsi negli apparecchi è un fenomeno naturale e non interessa la qualità dell'apparecchio.

HELLVIK MINI 2443



File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Indici

Indice	Colore	RAL
2443CS	ACCIAIO CORTEN	c. 8011
2443AL	ALLUMINIO	9006
2443WH	BIANCO	9003
2443GR	GRAFITE	7016
2443GM	GRANO MINERALE	-
2443GB	GRIGIO BEIGE	7006
2443CG	GRIGIO CEMENTO	7033
2443CB	MARRONE RAME	8004
2443BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Prima di iniziare il montaggio, è necessario leggere le istruzioni allegate alla lampada. Il montaggio e il lavoro di servizio devono essere eseguiti da una persona con autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative vigenti. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, informazioni aggiuntive vengono fornite su richiesta del cliente. La condensazione che può verificarsi negli apparecchi è un fenomeno naturale e non interessa la qualità dell'apparecchio.