


# NORLYS HELLVIK MINI 2445


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Hellvik Mini
2445XX0009
16.11.2026 v.09.12
www.norlys.no

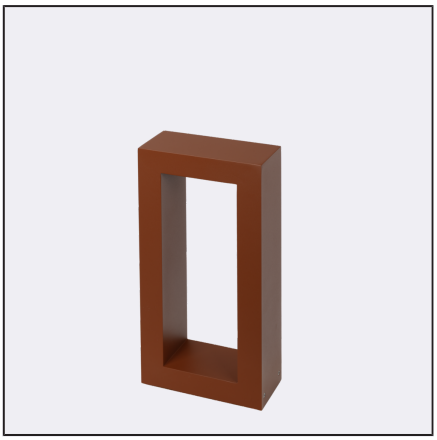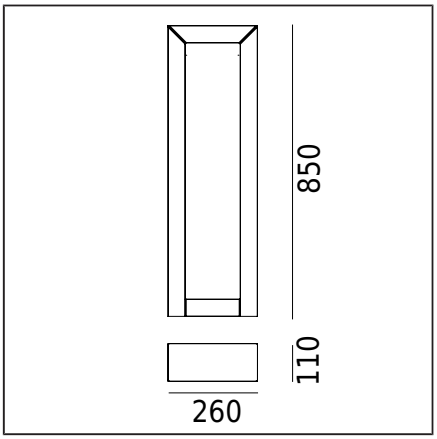

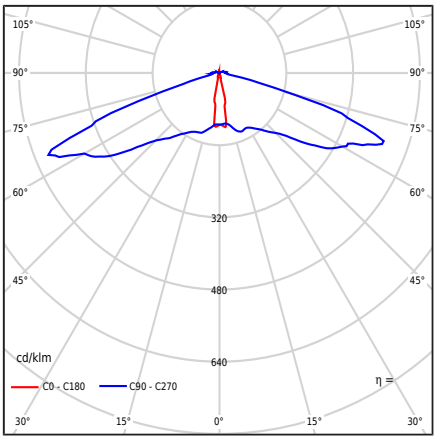


## Type armatur
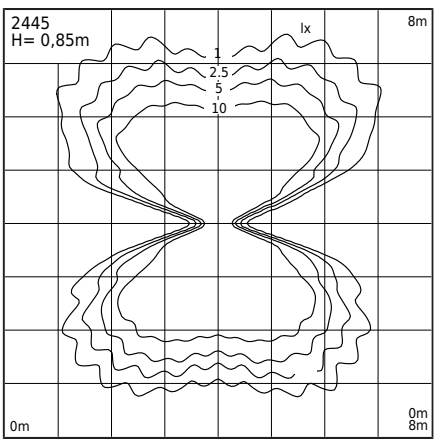
| | |
|---|---|
| Type armatur | Stolpelys. |
| Fotometrisk kropp | Linse VSM CS15763 STRADA 2x2MX-8-VSM |
| Karakteristikkene til armaturet | En armatur med moderne design. For belysning av hager, private områder og andre arkitektoniske anvendelser. |

## Generell informasjon

| | |
|---|---|
| Materialer | Pulver lakkert aluminiumstøp Den ytre hermetiske linsen - transparang PMMA-plast Silikonpakning. |
| Monteringsmetode | I henhold til vedlagte monteringsanvisning.<br>Andre tilbehør skal kjøpes separat. |
| Terminal | Terminaltilkoblinger: maks 3x2,5mm².<br>Mulighet for armaturtilkobling i sløyfe maks 3x1,5mm².<br>Kabel i rund kappe med en maks diameter ø12,5mm. |
| Type lyskilde | LED-modul, elektronisk driver<br>Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.<br>Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell. |
| Lysstyring | Faseavsnitt - Trailing edge (TE) |
| Armaturmål [cm] | 26cm x 11cm x 55cm |

## Tekniske data

| | |
|---|---|
| LED-modul | Cree DK200402 V1 XTE-HE 3V 4K. (Produktblad/FDV) |
| Driver | Ja |
| Driver holdbarhet | 50000h |
| Effekt W | 5,6W |
| Armatureffekt | 7,7W |
| Modul lumen | 1030lm |
| Lumen ut | 522lm |
| Luminous intensity of the luminaire | 408cd |
| Armatur Lumen/Watt | 67,8lm/W |
| ULOR | 2% |
| Fargetemperatur | 4000K |
| Farvekonsistens (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Fargegjengivelsesindeks | 80 |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >109 000h |
| LED fotobiologisk trussel | RG0 or RG1 |
| Virkningsgrad | PF>0,89 |
| Ta nominel: | +25°C |
| Omgivelsens driftstemp. område | -20...+45°C |

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse G / EPREL

Valgfritt, er armaturen også tilgjengelig:
- for en annen lysstrømverdi
- i en versjon med overspenningsvern (SPD)
- for en annen armaturfarge (i henhold til RAL-fargepaletten)
- for en annen armaturhøyde

Salgsbetingelser og ytterligere informasjon er tilgjengelig etter konsultasjon med Norlys' salgavdeling.

## Tilbehřr Selges separat

| | |
|---|---|
| 199GA0S09 | Adapter for betongfundament |
| 199GA0009 | Bakkeanker |

## Filer som kan lastes ned

| | |
|---|---|
| Photometric LDT files | Photometric IES files |
| Manual | |


Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installasjonen begynner, må du gjøre deg kjent med instruksjonene som følger med armaturet. Installasjon og vedlikeholdsarbeid utføres av en person med riktig autorisasjon og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende regler. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gis ytterligere informasjon på kundens forespørsel. Kondensasjon som kan forekomme i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturet.