


NORLYS HELLVIK MINI 2447


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2 TD

Hellvik Mini
2447XX0009
16.11.2026 v.09.13
www.norlys.it

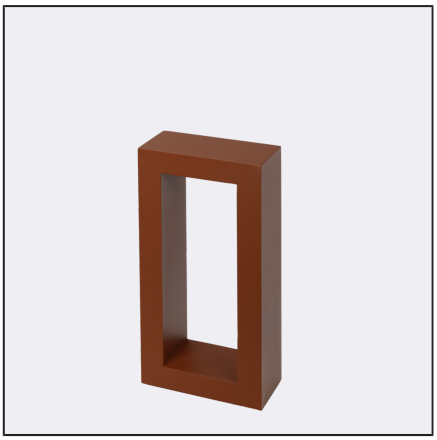

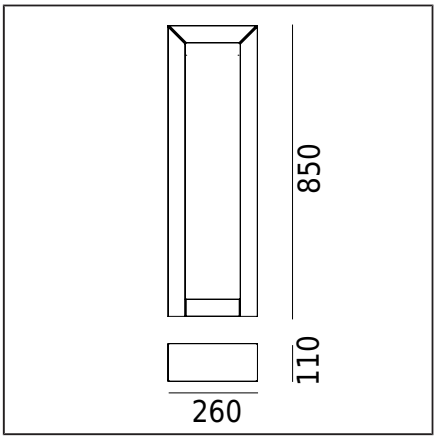

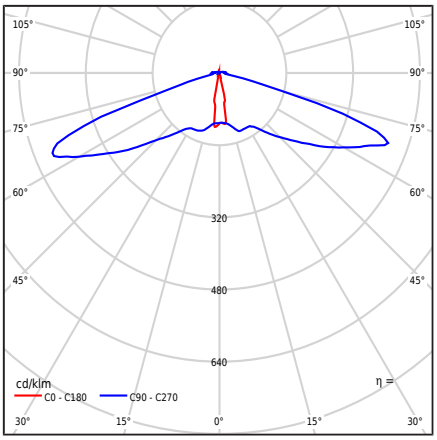

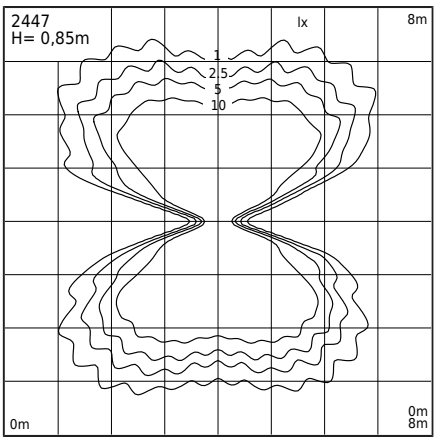

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Lente VSM CS15763 STRADA 2x2MX-8-VSM
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Una lampada dal design contemporaneo. Per illuminare giardini, aree private e altre applicazioni architettoniche.

Informazioni generali

Materiali	Profilo in alluminio estruso, verniciato a polvere. La lente ermetica esterna - plastica PMMA trasparente Guarnizione in silicone.
Metodo di montaggio	═══ ═══════ ═══════ ═══════ ═══.
Terminale	Terminali di collegamento: max 3x2,5mm². Possibilità di collegare l'apparecchio in loop max 3x1,5mm². Cavo in guaina rotonda con un diametro massimo di ø12,5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Controllo della luce	Controllo della luce nel sistema: DALI2/TD.
Dimensioni del luminaire [cm]	26cm x 11cm x 55cm

Dati tecnici

Modulo LED	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3V 4K. (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	100000h
Controllo esterno	DALI2-TD (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	5,6W
Potenza del lume.	7,7W
Flusso luminoso della lampada	1030lm
Flusso luminoso del luminare	522lm
Intensità luminosa dell'apparecchio	404cd
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	67,8lm/W
ULOR	2%
Temperatura di colore	4000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Lampeggiare di luce (Pst LM)	≤1
Effetto stroboscopico (SVM)	≤0.4
Indice di resa cromatica CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF>0,89
Fattore THD	<11%
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G / EPREL

Opzionalmente, l'apparecchio è disponibile anche:
- per un diverso valore di flusso luminoso
- in versione con dispositivo di protezione da sovratensioni (SPD)
- in un diverso colore di apparecchio (secondo la palette di colori RAL)
- per un'altezza diversa dell'apparecchio

Le condizioni di vendita e le informazioni aggiuntive possono essere concordate con il Dipartimento Commerciale di Norlys.

Corrente di spunto	10.1A / 16µs

Accessori venduto separatamente

199GA0S09	Adattatore per fondazione in calcestruzzo
199GA0009	Ancoraggio al suolo

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare il montaggio, si prega di familiarizzare con le istruzioni allegate all'apparecchio. Il montaggio e le operazioni di manutenzione devono essere effettuati da una persona con le autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative vigenti. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, forniamo informazioni aggiuntive su richiesta del cliente. La condensazione che può verificarsi negli apparecchi è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio.

HELLVIK MINI 2447

Indici

Indice	Colore	RAL
2447CS	ACCIAIO CORTEN	c. 8011
2447AL	ALLUMINIO	9006
2447WH	BIANCO	9003
2447GR	GRAFITE	7016
2447GM	GRANO MINERALE	-
2447GB	GRIGIO BEIGE	7006
2447CG	GRIGIO CEMENTO	7033
2447CB	MARRONE RAME	8004
2447BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
2011/65/UE

Prima di iniziare il montaggio, si prega di familiarizzare con le istruzioni allegate all'apparecchio. Il montaggio e le operazioni di manutenzione devono essere effettuati da una persona con le autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative vigenti. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, forniamo informazioni aggiuntive su richiesta del cliente. La condensazione che può verificarsi negli apparecchi è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio.