


NORLYS HITRA 2461


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Hitra 2461XX0009
16.09.2026 v.09.13
www.norlys.no

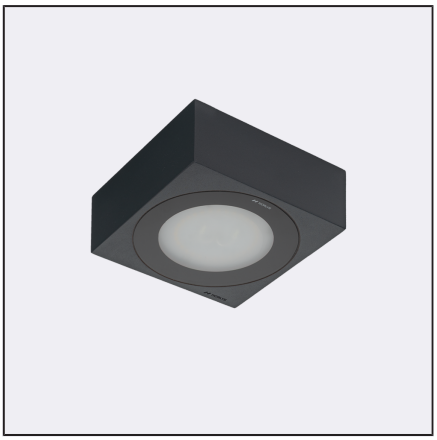

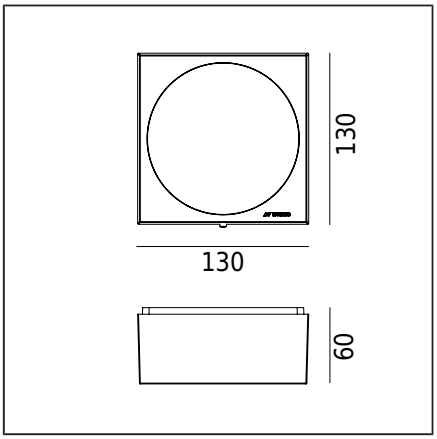

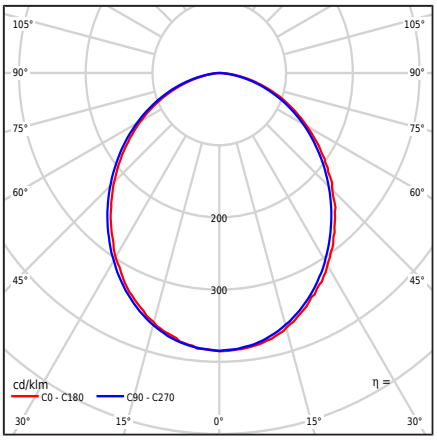

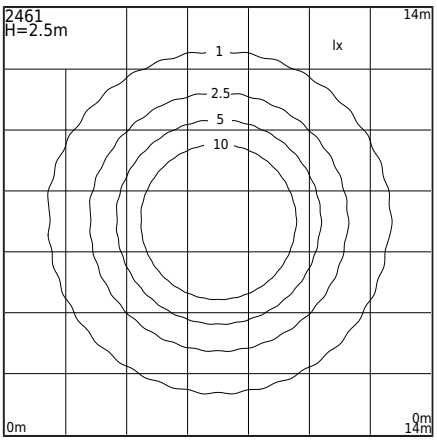

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Mennyezeti lámpatest.
Fotometriai test	Szimmetrikus fény lefelé irányítva.
A lámpatest jellemzői	Egy széles körű alkalmazási lehetőséggel rendelkező lámpatest, amely vízszintes felületekre szerelhető, többek között világításra: falak, homlokzatok és egyéb építészeti koncepciók.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - biztonsági üveg, szatén Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	Szerelvény rögzítése: 2 furat ø5 mm távolság 63x112mm.\nA mellékelt szerelési útmutató szerint.
Terminál	Csatlakozókapcsok: max 5x2,5mm², az armatúra hurokba kötésének lehetősége max 5x1,5mm². Kör keresztmetszetű kábel, átmérő: ø7...10,5 mm
Fényszabályozás	Fényvezérlés a rendszerben: DALI2/TD.
Világítótest súlya nettó / bruttó	1,08kg / 1,28kg
Doboz méretei [cm]	16cm x 14cm x 7cm
A lámpatest méretei [cm]	13cm x 13cm x 6cm

Műszaki adatok

Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Fényforrás teljesítmény	11,5W
Lámpatest teljesítmény	14,5W
Lámpa fényáram	1995lm
Világító fényáram	1024lm
A lámpatest hatékonysága	70,6lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	2700K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
Power Factor lámpatest	PF 0,9
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-25...+65°C
Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz	A C
Bekapcsolási áram	6.7A/2.4us

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Alkatrészek

ZN2461XX0009	Szolgáltatási készlet LED
ZS2461XX0009	Szerviz készlet tápegység

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt kérjük, ismerkedjen meg a lámpatesthez mellékelt útmutatóval. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat a vásárló kérésére nyújtunk. Az armatúrákban előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja az armatúra minőségét.

HITRA 2461

Indexek

Index	Szín	RAL
2461AL	ALUMÍNIUM	9006
2461CS	CORTEN ACÉL	kb. 8011
2461WH	FEHÉR	9003
2461BL	FEKETE	9005
2461GR	GRAFIT	7016
2461CB	RÉZBRONZ	8004
2461GB	SZÜRKE BÉZS	7006
2461CG	SZÜRKE CEMENT	7033

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt kérjük, ismerkedjen meg a lámpatesthez mellékelt útmutatóval. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat a vásárló kérésére nyújtunk. Az armatúrákban előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja az armatúra minőségét.