


NORLYS HITRA 2462


IP 65 | IK 10 | LED | DALI2 | AC 220-240V 50-60Hz

Hitra 2462XX0009
16.09.2026 v.09.13
www.norlys.no

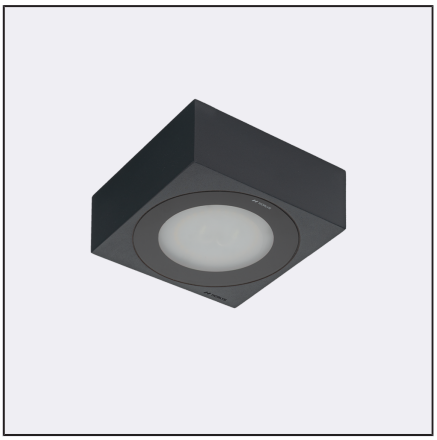

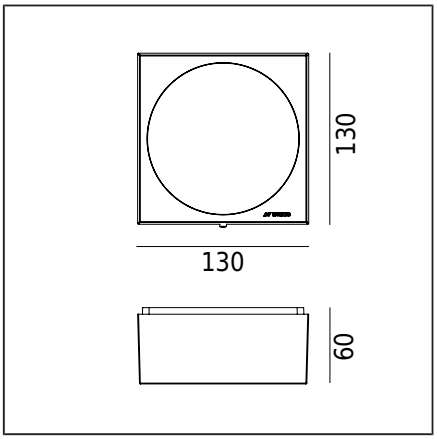

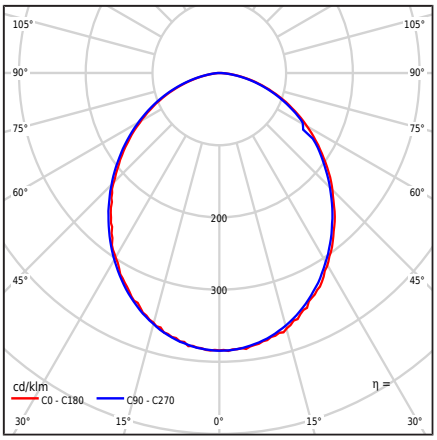

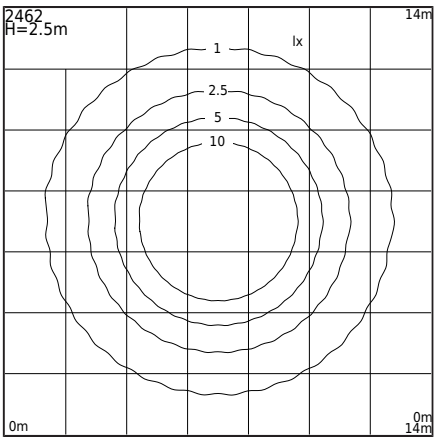

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Mennyezeti lámpatest.
Fotometriai test	Szimmetrikus fény lefelé irányítva.
A lámpatest jellemzői	Széles felhasználási területtel rendelkező lámpatest, amely vízszintes felületekre van szerelve, többek között a falak és homlokzatok felületeinek, valamint egyéb építészeti koncepciók megvilágítására.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - biztonsági üveg, szatén Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	A lámpatest rögzítése: 2 db ø5 mm-es furat 63x112 mm-es távolsággal. A mellékelt szerelési útmutató szerint.
Terminál	Csatlakozó terminálok: max 5x2,5mm², a lámpatesten keresztüli csatlakoztatás lehetősége max 5x1,5mm². Kör alakú köpenyű kábel, átmérője ø7...10,5 mm között
Fényszabályozás	Fényvezérlés a rendszerben: DALI2/TD.
Világítótest súlya nettó / bruttó	1,08kg / 1,28kg
Doboz méretei [cm]	16cm x 14cm x 7cm
A lámpatest méretei [cm]	13cm x 13cm x 6cm

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Fényforrás teljesítmény	11,5W
Lámpatest teljesítmény	14,5W
Lámpa fényáram	2201lm
Világító fényáram	1071lm
A lámpatest hatékonysága	73,9lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
Power Factor lámpatest	PF 0,9
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-25...+65°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz C / EPREL

Bekapcsolási áram	6.7A/2.4us

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Alkatrészek

ZN2462XX0009	Szolgáltatási készlet LED
ZS2462XX0009	Szerviz készlet tápegység

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt útmutatót. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt a vevő kérésére további információkat nyújtunk. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségének romlását.

Indexek

Index	Szín	RAL
2462AL	ALUMÍNIUM	9006
2462CS	CORTEN ACÉL	kb. 8011
2462WH	FEHÉR	9003
2462BL	FEKETE	9005
2462GR	GRAFIT	7016
2462CB	RÉZBRONZ	8004
2462GB	SZÜRKE BÉZS	7006
2462CG	SZÜRKE CEMENT	7033

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt útmutatót. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt a vevő kérésére további információkat nyújtunk. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségének romlását.