

NORLYS ALTA 293


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | E27

Alta 293XX0011
16.09.2026 v.11.9
www.norlys.no



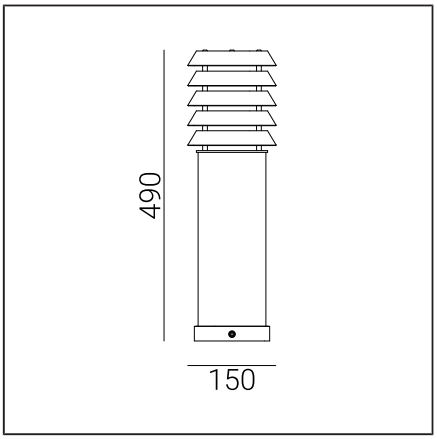

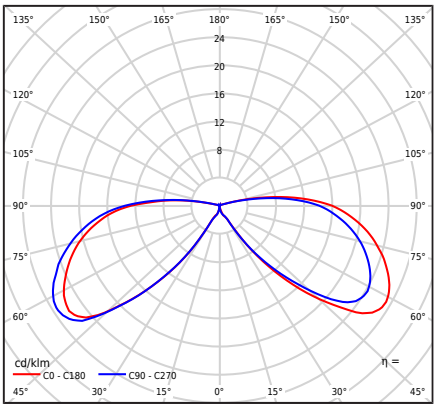

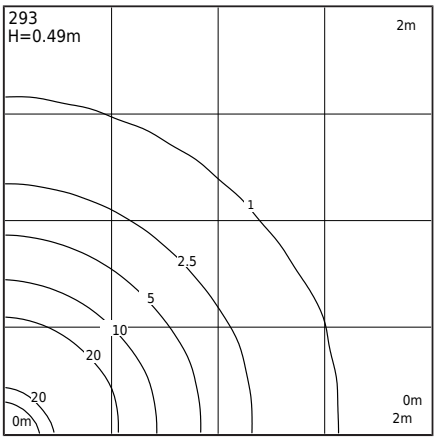

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Vrcholom zatienené rotačne symetrické svetlo.
Charakteristiky svietidla	Stĺpové svietidlo stabilnej a odolnej konštrukcie. Na osvetlenie súkromných priestorov a verejných priestranstiev.

Všeobecné informácie

Materiály	Žiarovo pozinkovaná oceľ. Šošovka - plast PMMA v mliečnej farbe. Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Upevnenie svietidla: 3 otvory ø9mm s priemerom ø65mm každých 120°.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 3x4mm², možnosť pripojenia svietidla v slučke max 3x2,5mm². Okrúhly kábel v izolácii s priemerom max ø12,5mm.
Typ svetelného zdroja	Žiarovka E27 A55...A60 Vymeniteľný svetelný zdroj koncovým užívateľom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	5,28kg / 6,31kg
Rozmery krabice [cm]	21cm x 21,5cm x 57cm
Rozmery svietidla [cm]	15cm x 15cm x 49cm

Technické údaje

Lampa E27	LED A55..60
Výkon svetelného zdroja	LED max 9W
Príkon svietidla	LED max 9W
ULOR	11%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C
Možnosť objednať svietidlo s LED E27 žiarovkou Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (stmievateľná).	
Hodnotenie BUG	B0-U1-G0

Príslušenstvo predáva sa samostatne

3086GA0009	Adaptér na montáž
3080GA0009	Adaptér na montáž
205ZX0010	Betónový kotviaci prvok
206GA0010	Zemná kotva
206GA0S10	Adaptér na betónový základ

Náhradné diely

06291001	Tienidlo - servisná súprava
08288004	Tesnenie.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	BIM ArchiCAD

Indexy

Register	Farba	RAL
293BL	ČIERNA	9005
293GA	ŽIAROVÉ ZINKOVANIE	-

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prosím prečítajte manuál. Kvôli dynamickému rozvoju osvetľovacej technológie sú na požiadanie k dispozícii ďalšie informácie. LED modul musí byť vymenený kvalifikovanou osobou v súlade s platnými predpismi. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla.