

# NORLYS COMO 370


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Como 370XX0010
16.09.2026 v.10.7
www.norlys.no

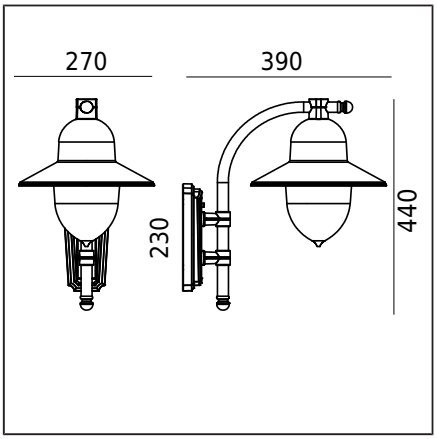

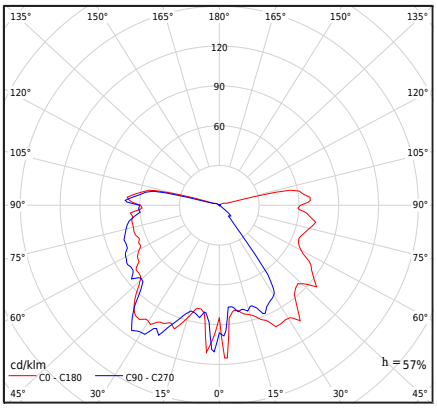


## Valgusti tüüp
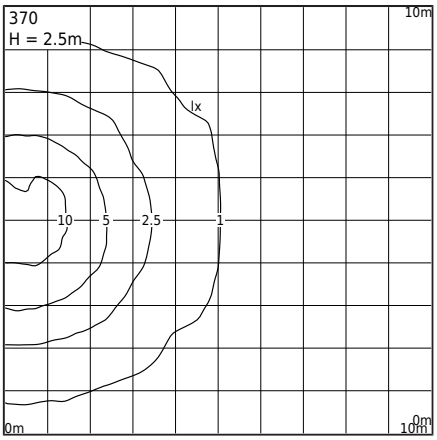
| | |
|---|---|
| Fotomeetriline keha | Valgus avastatud |
| Valgusti omadused | Klassikaline seinapealne valgusti. Võimalus paigaldada arhitektuuriliste objektide nurkadele. |

## Üldine teave

| | |
|---|---|
| Materjalid | Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Objektiiv - selge polükarbonaat, UV-stabiliseeritud. EPDM kaabliglanss. |
| Paigaldusmeetod | Valgusti kinnitamine: 4 auku ø5mm, vahekaugus 25x140mm. |
| Terminal | Ühendusterminalid: max 2x2,5mm².<br>Ümmargune juht isoleeritud läbimõõduga max ø7...10,5mm. |
| Valgusallika tüüp | Lambipirn E27 A55...A60<br>Lõppkasutaja poolt asendatav valgusallikas. |
| Valgusti kaal neto / bruto | 2,3kg / 2,3kg |
| Kasti mõõtmed [cm] | 26cm x 24cm x 49cm |

## Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Lamp E27 | LED A55..60 |
| Valgusallika võimsus | LED max 9W |
| Valgusti võimsus | LED max 9W |
| ULOR | 17% |
| Ta hinnatud temperatuur | +25°C |
| Ümbritseva töötemp. vahemik | -20...+45°C |
| Võimalus tellida valgusti koos LED E27 lampiga Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K (hämardatav). | |
| BUG hindamine | B0-U3-G1 |

## Tarvikud müüakse eraldi

| | |
|---|---|
| 152XX0009 | Nurgakinnitus |

## Varuosad

| | |
|---|---|
| 06370797 | Lambivari - hoolduskomplekt |

## Failid allalaadimiseks

| | |
|---|---|
| Fotomeetrilised LDT-failid | Fotomeetrilised IES failid |
| Käsiraamat | |

## Indeksid

| Indeks | Värv | RAL |
|---|---|---|
| 370BL | MUST | 9005 |
| 370WH | VALGE | 9003 |

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.


Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Lugege enne paigaldamist kasutusjuhendit. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu on lisainformatsioon saadaval soovi korral. LED-moduuli peab vahetama kvalifitseeritud isik vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ega halvenda valgusti kvaliteeti.