

NORLYS COMO 372


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Como 372XX0309
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.no



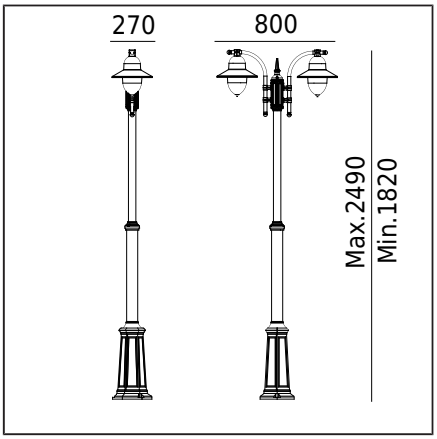

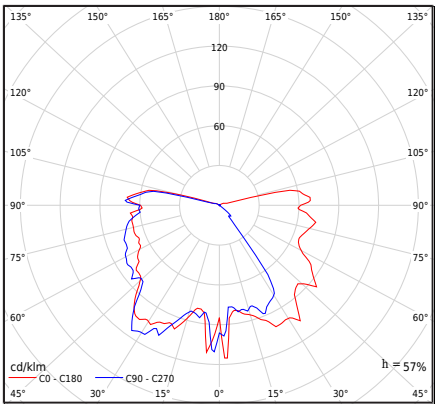

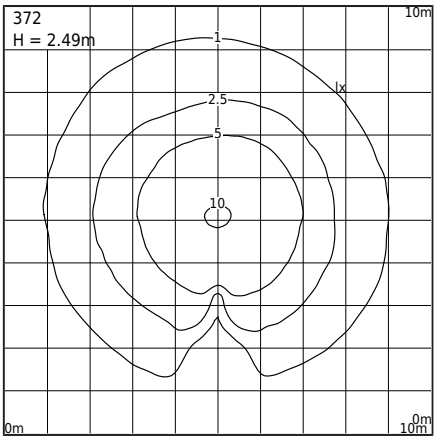

Type armatur

Type armatur	Stolpearmatur.
Fotometrisk kropp	Lys oppdaget
Karakteristikkene til armaturet	Klassisk design armatur, montert på en teleskopisk lysmast. Justerbar høyde 1820..2490mm. For belysning av hager, terrasser og andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Klar polykarbonat, UV stabilisert Silikonpakning.
Monteringsmetode	Feste av armaturen: 3 hull ø10,5 mm, på en diameter ø240 mm hver 120°. Settet inneholder: Art. 3030 - armatur, Art. 3040 - reduksjon, Art. 3010 - lysstolpe. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Tilkoblingsterminal: maks. 4x2,5mm², mulighet for tilkobling av armatur i sløyfe maks 4x2,5mm². En rund ledning i isolasjon med en diameter på maks ø7...12,5mm.
Type lyskilde	Lampe E27 A55...A60 Utskiftbar lyskilde av en sluttbruker.
Armaturens vekt netto / brutto	10,65kg / 13,83kg

Tekniske data

Lampe E27	LED A55..60
Effekt W	LED max 2x 9W
Armatureffekt	LED max 2x 9W
ULOR	17%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C
Mulighet til å bestille armaturet med LED E27 Philips Master LED-pære 806lm / 8,5W / 2700K (dimbar).	
BUG-vurdering	B0-U3-G1

Tilbehør Selges separat

30101XX0011	Teleskopstang
3010XX0011	Teleskopstang
305ZX0009	Anker for innstøping
306ZX0009	Bakkeanker
108GA0309	Adapter for betongfundament

Reservedeler

06370797	Lampeskjerm - service sett

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Indekser

Art.nr	Farge	RAL
372BL	SVART	9005

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Les bruksanvisningen før installasjon. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, er tilleggsinformasjon tilgjengelig på forespørsel. LED-modulen må byttes ut av en kvalifisert person i samsvar med gjeldende forskrifter. Kondens, som kan oppstå i armaturer, er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturet.