

NORLYS COMO 375


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Como 375XX0010
16.09.2026 v.10.5
www.norlys.no



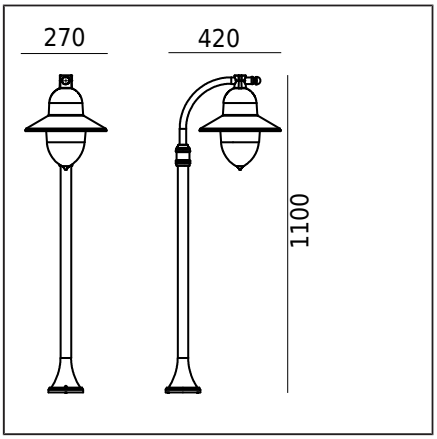

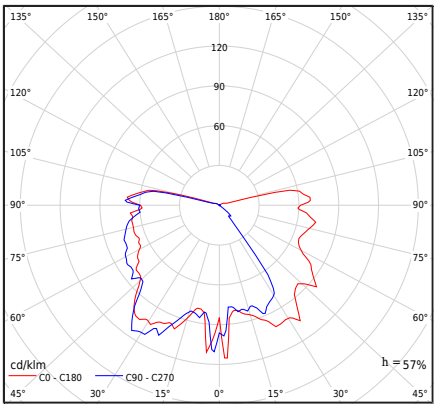

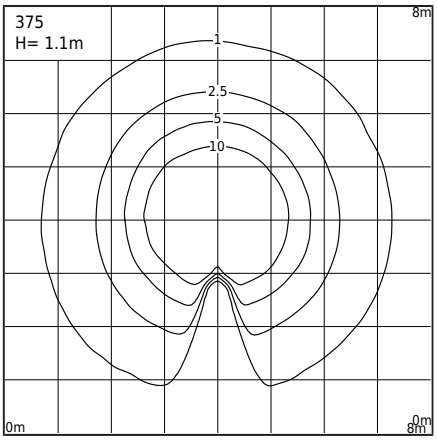

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Katmata valgus, millel on pöördsümmeetriline valgusjaotus.
Valgusti omadused	Klassikalise disainiga valgusti. Eravalduste ja avalike alade valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Objektiiv - selge polükarbonaat, UV-stabiliseeritud. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitamine: 2 auku ø5,5mm, vahekaugus 90mm.
Terminal	Ühendusterminalid: maksimaalselt 2x2,5mm², võimalus ühendada valgusti ahelaga maksimaalselt 2x1,5mm². Ümar juht isolatsioonis diameetriga ø7...10,5mm.
Valgusallika tüüp	Lambipirn E27 A55...A60 Lõppkasutaja poolt asendatav valgusallikas.
Valgusti kaal neto / bruto	2,6kg / 3,45kg
Kasti mõõtmed [cm]	24,5cm x 23cm x 82cm

Tehnilised andmed

Lamp E27	LED A55..60
Valgusallika võimsus	LED max 9W
Valgusti võimsus	LED max 9W
ULOR	17%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
BUG hindamine	B0-U3-G1

Tarvikud müüakse eraldi

307ZX0009	Ankur betoneerimiseks

Varuosad

06370797	Lambivari - hoolduskomplekt

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
375BL	MUST	9005
375WH	VALGE	9003

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Lugege enne paigaldamist kasutusjuhendit. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu on lisainformatsioon saadaval soovi korral. LED-moduuli peab vahetama kvalifitseeritud isik vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ega halvenda valgusti kvaliteeti.