
NORLYS MODENA 382

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Modena 382XX0309
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.no



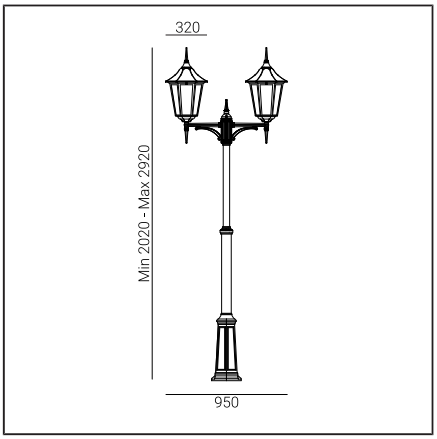

Type af armatur

Fotometrisk krop	Lys opdaget
Egenskaber ved armaturet	Klassisk design armatur, monteret på en teleskopisk lysmast. Justerbar højde 2010..2920mm. Til belysning af haver, terrasser og andre arkitektoniske koncepter.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - klar polycarbonat, UV-stabiliseret.
Monteringsmetode	Fastgørelse af armaturet: 3 huller ø10,5mm, på en diameter ø240mm hver 120°. Sæt indeholder: Art. 3024 - armatur, Art. 3040 - reduktion, Art. 3010 - lygtepæl. Andre tilbehør skal købes separat.
Terminal	Tilslutningsterminal: maks. 4x2,5mm² kabel, mulighed for at tilslutte armaturet i løkke maks. 4x2,5mm². En rund ledning i isoleringen med en diameter på maks ø7...10,5mm.
Type af lyskilde	Lampe E27 A55...A60 Udskiftelig lyskilde af en slutbruger
Armaturens vægt netto / brutto	13,99kg / 18,6kg

Tekniske data

Lampe E27	LED A55..67
Lyskilde wattstyrke	LED max 9W
Armatur wattforbrug	LED max 9W
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Tilbehør sælges separat

7668ZX0009	Betonfundament
30101XX0011	Teleskopstang
3010XX0011	Teleskopstang
305ZX0009	Anker til indstøbning
306ZX0009	Jordanker
108GA0309	Adapter til betonfundament
6010GA0010	Monteringsadapter

Reservedele

06380004	Lampeskærm - servicekit

Filer til download

Manuale

Indekser

Indeks	Farve	RAL
382WH	HVID	9003
382BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Læs venligst manualen før installering. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi er yderligere information tilgængelig efter anmodning. LED-modul skal udskiftes af en kvalificeret person i overensstemmelse med gældende regler. Kondens, som kan opstå i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke kvaliteten af armaturet.