

NORLYS LONDON 4137


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | LED

London 4137XX0009
16.09.2026 v.09.5
www.norlys.no



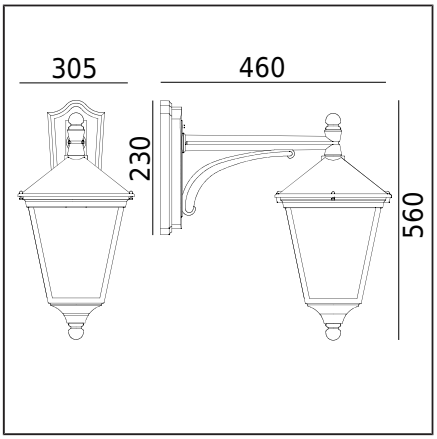

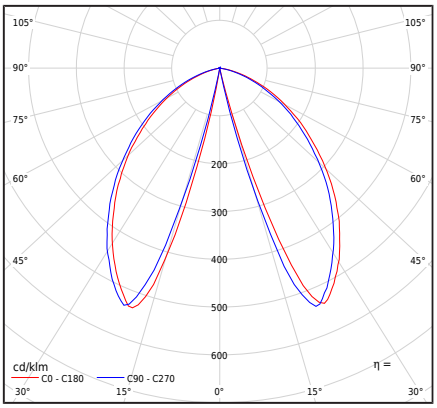

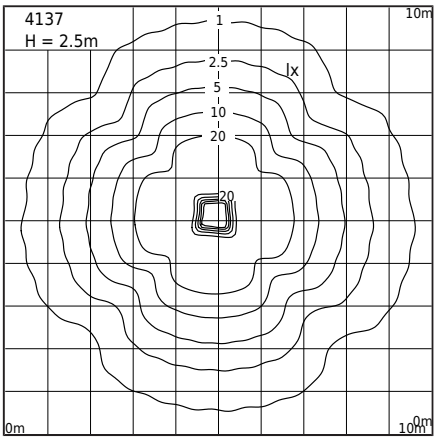

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Valgus avastatud
Valgusti omadused	Klassikalise disainiga seinavalgusti, mis sobib üldiseks kasutamiseks. Saab paigaldada arhitektuuriliste struktuuride nurkadesse.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Objektiiv - selge polükarbonaat, UV-stabiliseeritud. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitus: 4 auku ø5mm, kaugus 25x140mm.
Terminal	H03VV-F 2x0,5 ühendusklemmid, ühendusklemmid, max 2x2,5mm². Kaabel ümara kummivestiga läbimõõduga ø7...10,5mm.
Valgusallika tüüp	LED moodul AC integreeritud Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt.
Valgusti kaal neto / bruto	3,57kg / 4,94kg
Kasti mõõtmed [cm]	44cm x 32,5cm x 54cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 4K (Andmeleht)
Valgusallika võimsus	9,5W
Valgusti võimsus	9,5W
Lambi valgusvoog	1100lm
Valgusti valgusvoog	757lm
Värvitemperatuur	4000K
Värviedastusindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor valgusti	PF>0,9
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest D / EPREL

Sissevoolu vool	3,01A/32,66µs
BUG hindamine	B1-U1-G0

Failid allalaadimiseks

Käsiraamat

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
4137BL	MUST	9005
4137WH	VALGE	9003

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist lugege palun kinnitusele lisatud juhiseid. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu antakse lisateavet kliendi soovil. Soovitatava valgusallika teave põhineb tootjate andmetel. Me ei vastuta pakkumise täielikkuse ja kehtivuse eest, seetõttu viitame valgusallikatootjate käesolevale tehnilisele teabele. Kondensatsioon, mis võib kinnitustes esineda, on loomulik nähtus ega mõjuta kinnituse kvaliteeti.