


NORLYS LONDON 4140

London 4140XX0009
02.11.2026 v.09.3
www.norlys.no



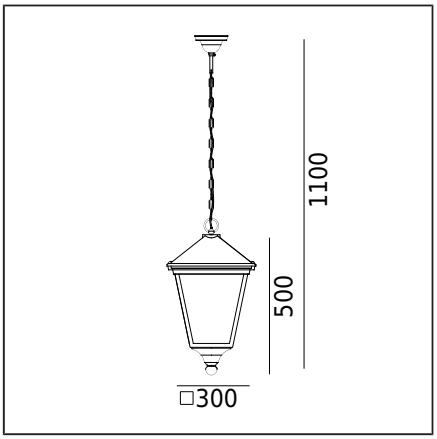

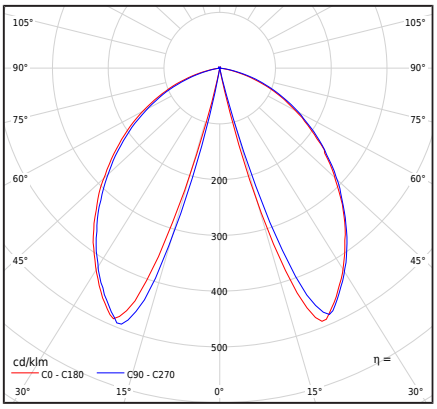

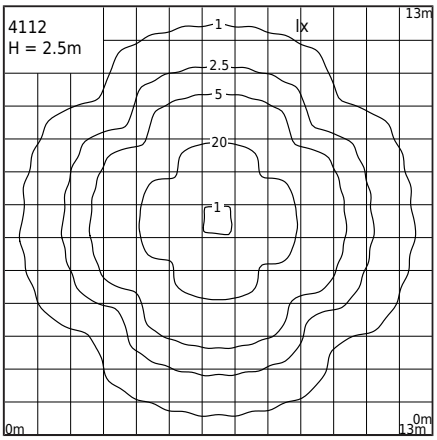

Type af armatur

Type af armatur	Hængelampe.
Fotometrisk krop	Lys opdaget
Egenskaber ved armaturet	En lampe på en kæde med et klassisk design. Til belysning af haver, terrasser og andre arkitektoniske konceptionsideer

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: loftkrog
Terminal	Tilslutningsklemmer, maks. 2x2,5mm² Rundt isoleret kabel med en diameter fra ø5...12mm
Type af lyskilde	LED-modul AC integreret Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand.
Armaturens vægt netto / brutto	3,55kg / 4,3kg
Boksdimensioner [cm]	44cm x 32,5cm x 54cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 3K (Datablad)
Lyskilde wattstyrke	17,5W
Armatur wattforbrug	17,5W
Lampe lysstrøm	1950lm
Luminaires lysstrøm	1392lm
Effektivitet af armaturet	79,5lm/W
ULOR	0%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor armatur	PF>0,9
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C
Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse E / EPREL	
Startstrøm	3,01A/32,66µs
BUG-vurdering	B1-U1-G0

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
4140WH	HVID	9003
4140BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installationen, læs venligst de medfølgende instruktioner til armaturet. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi, giver vi ekstra information efter kundens anmodning. Kondens, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet.