


NORLYS LONDON 4141

London 4141XX0009
02.11.2026 v.09.2
www.norlys.no



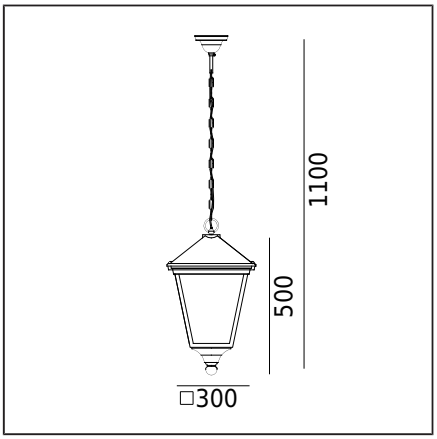

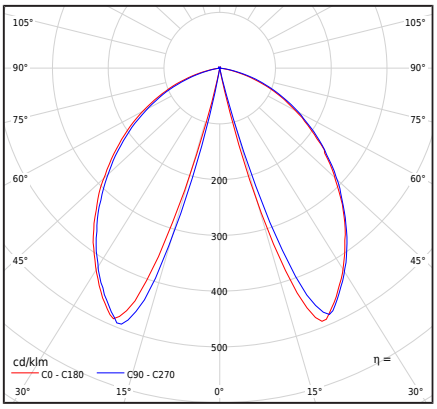

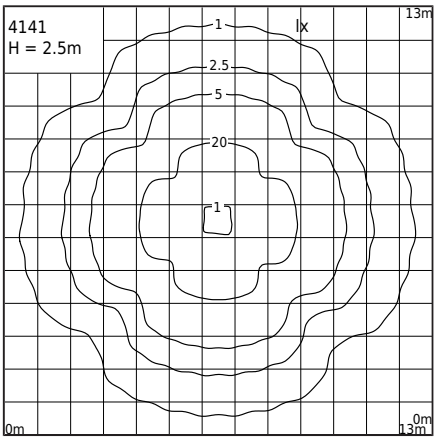

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz descoberta
Características da luminária	Luminária pendente em corrente com design clássico. Para iluminação de jardins, terraços e outros conceitos arquitetônicos.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó.
Método de montagem	Montagem do dispositivo: gancho de teto
Terminal	Terminais de conexão, máx. 2x2,5mm². Cabo redondo com diâmetro ø5...12mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED AC integrado Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	3,55kg / 4,3kg
Dimensões da caixa [cm]	44cm x 32,5cm x 54cm

Dados técnicos

Potência da fonte de luz	17,5W
Potência do luminário	17,5W
Fluxo luminoso da lâmpada	1950lm
Fluxo luminoso do luminária	1392lm
Eficiência do luminária	79,5lm/W
ULOR	0%
Temperatura de cor	4000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Luminária Power Factor	PF>0,9
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C
Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética D / EPREL	
Corrente de pico	3,01A/32,66µs
Classificação BUG	B1-U1-G0

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Cor	RAL
4141WH	BRANCO	9003
4141BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a montagem, é necessário ler as instruções anexadas ao dispositivo. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas mediante solicitação do cliente. A condensação, que pode ocorrer nos dispositivos, é um fenômeno natural e não afeta a deterioração da qualidade do dispositivo.