

NORLYS LONDON 4144


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | LED

London 4144XX0009
16.09.2026 v.09.11
www.norlys.no



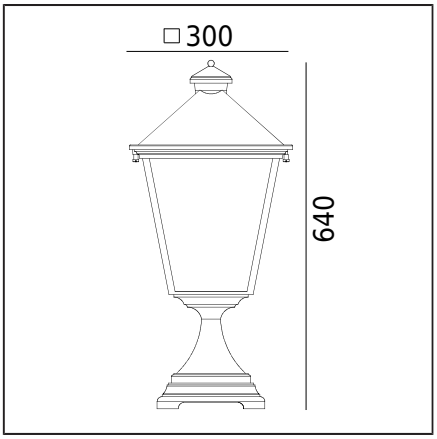

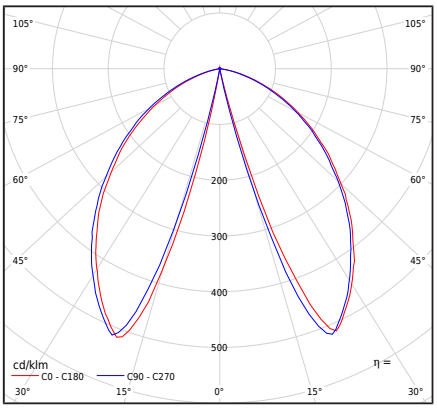

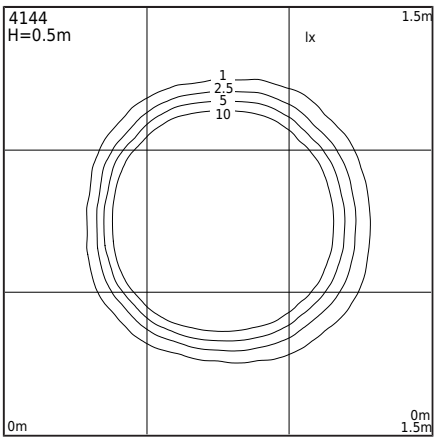

Type af armatur

Fotometrisk krop	Lys opdaget
Egenskaber ved armaturet	En søjle-type luminaire med et klassisk design. Bruges til belysning af haver, terrasser og andre arkitektoniske koncepter.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning.
Monteringsmetode	Armaturmontering: 2 huller ø5,5mm, afstand 90mm. Til montering på underlag, væg, platform og andre strukturer
Terminal	Tilslutningsterminaler: maks 2x2,5mm², mulighed for at loope armaturet maks 2x2,5mm². Kabel i en rund kappe med en diameter på ø7...10,5mm.
Type af lyskilde	LED-modul AC integreret Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand.
Armaturens vægt netto / brutto	3,9kg / 5,3kg
Boksdimensioner [cm]	32,5cm x 43cm x 65cm
Luminaiemål [cm]	30cm x 30cm x 64cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 3K (Datablad)
Lyskilde wattstyrke	9,5W
Armatur wattforbrug	9,3W
Lampe lysstrøm	1100lm
Luminaires lysstrøm	756lm
Effektivitet af armaturet	81,3lm/W
ULOR	0%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor armatur	PF>0,9
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C
Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse E / EPREL	
Startstrøm	3,01A/32,66µs

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
4144WH	HVID	9003
4144BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Inden installationen startes, er det nødvendigt at læse de medfølgende instruktioner. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi leverer vi yderligere information efter kundens anmodning. Kondens, der kan opstå i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet.