

# NORLYS ASKER HEAD 4304


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

ASKER HEAD
4304XX0009
16.09.2026 v.09.7
www.norlys.no

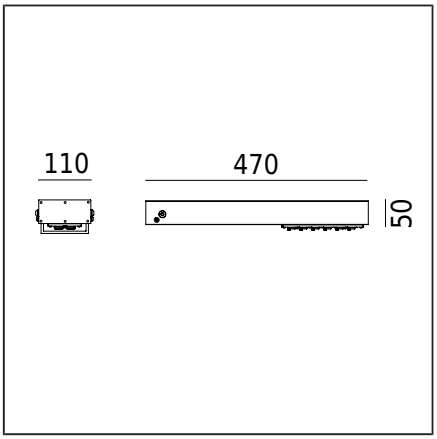

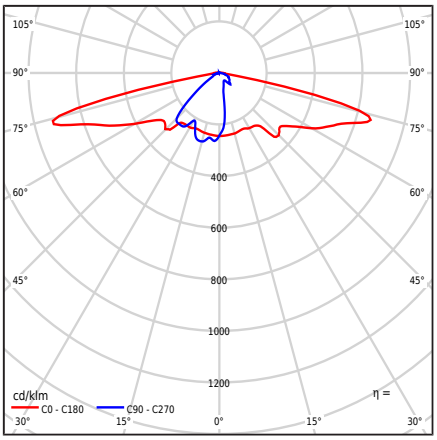


## Tipo de luminaria
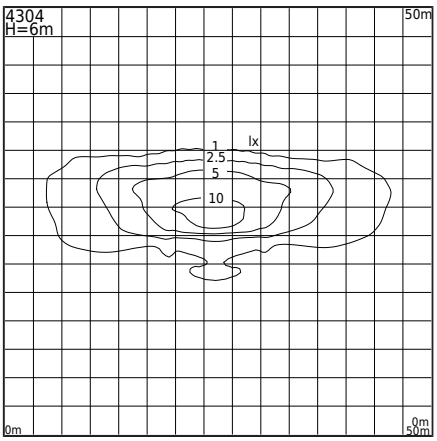
| | |
|---|---|
| Cuerpo fotométrico | Lente Ledil tipo SCL (IESNA tipo II / III) |
| Características de la luminaria | Luminaria montada en la parte superior, diseñada para la instalación en un poste de iluminación con enchufe de montaje Ø50mm; Ø60mm; Ø76mm<br>Distribución amplia y uniforme de la luz.<br>Luminaria también adaptada para voltaje DC: 168 ÷ 275 V |

## Información general

| | |
|---|---|
| Materiales | Perfil de aluminio extruido, recubierto con polvo. Lente externa hermética - plástico PC transparente. |
| Método de montaje | Montaje del accesorio: el accesorio está adaptado a un poste Ø 50, Ø 60, Ø 76, según las instrucciones de instalación.<br>Otros accesorios deben pedirse por separado |
| Terminal | Luminaria equipada con un cable tipo H05BQ-F 5G1 de 6 m de longitud.<br>Para conexión en una caja de instalación eléctrica adecuadamente seleccionada. |
| Tipo de fuente de luz | Kit óptico con IP67 (módulo LED y lente); fuente de alimentación electrónica<br>Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional.<br>Equipo de control reemplazable por un profesional. |
| Peso de la luminaria neto / bruto | 2,5kg / 2,78kg |
| Dimensiones de la caja [cm] | 50,5cm x 12,5cm x 8,5cm |
| Dimensiones del luminario [cm] | 47cm x 11cm x 7cm |

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Módulo LED | Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Hoja de datos) |
| Conductor | Sí |
| Durabilidad del driver | 100000h |
| Control externo | DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manual del usuario) |
| Potencia de la fuente de luz | 16,8W |
| Potencia del luminario | 19,5W |
| Flujo luminoso de la lámpara | 2904lm |
| Flujo luminoso del luminario | 2624lm |
| Eficiencia de la luminaria | 134,6lm/W |
| ULOR | 0,8% |
| Temperatura de color | 3000K |
| Consistencia del color (elipse de McAdam) | SDCM5 |
| Índice de reproducción cromática CRI | 70 |
| L90B10 [wg LM-80] | >100 000h |
| Luminaria Power Factor | PF 0,98 |
| Temperatura clasificada Ta | +25°C |
| Rango de temp. de funcionamiento ambiente | -20...+45°C |
| Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética D / EPREL | |
| Calificación BUG | B1-U2-G1 |

## Accesorios se vende por separado

| | |
|---|---|
| 7711XX0009 | Adaptador de montaje |
| 7713XX0009 | Adaptador de montaje |
| 7712XX0009 | Adaptador de montaje |

## Archivos para descargar

| | |
|---|---|
| Archivos fotométricos LDT | Archivos IES fotométricos |
| Manual | |


Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, lea el manual adjunto al aparato.
El montaje y los trabajos de mantenimiento deben ser realizados por una persona con la autorización y cualificaciones adecuadas, de acuerdo con las normativas vigentes.
Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporciona información adicional a petición del cliente.
El módulo LED es reemplazable por una persona con las cualificaciones adecuadas, de acuerdo con las normativas vigentes.
La condensación que puede ocurrir en los aparatos es un fenómeno natural y no afecta la calidad del aparato.

# ASKER HEAD 4304



## Índices

| Índice | Color | RAL |
|---|---|---|
| 4304AL | ALUMINIO | 9006 |
| 4304GR | GRAFITO | 7016 |
| 4304BL | NEGRO | 9005 |

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, lea el manual adjunto al aparato.
El montaje y los trabajos de mantenimiento deben ser realizados por una persona con la autorización y cualificaciones adecuadas, de acuerdo con las normativas vigentes.
Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporciona información adicional a petición del cliente.
El módulo LED es reemplazable por una persona con las cualificaciones adecuadas, de acuerdo con las normativas vigentes.
La condensación que puede ocurrir en los aparatos es un fenómeno natural y no afecta la calidad del aparato.