

NORLYS ASKER HEAD 4342


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

ASKER HEAD
4342XX0309
16.09.2026 v.09.8
www.norlys.no



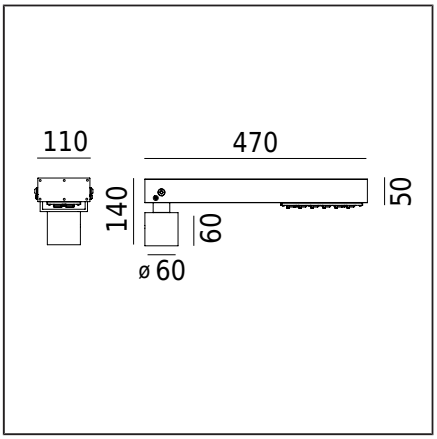

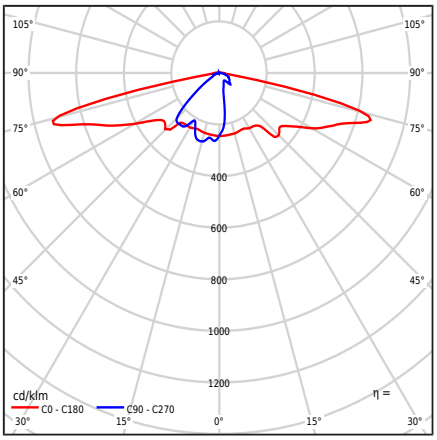

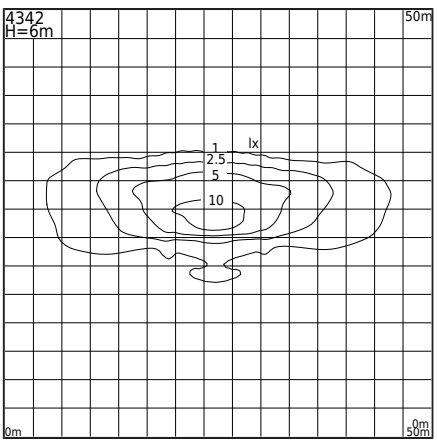

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Lente Ledil tipo SCL (IESNA tipo II / III)
Características de la luminaria	Luminaria montada en poste, diseñada para ser instalada en un poste de iluminación con un soporte de montaje Ø60mm. Amplia distribución uniforme de luz. La luminaria también está adaptada para corriente continua: DC 168 ÷ 275 V.

Información general

Materiales	Perfil de aluminio extruido, recubierto con polvo. Lente externa hermética - plástico PC transparente.
Método de montaje	Montaje del accesorio: el accesorio está diseñado para un poste Ø 60 según las instrucciones de instalación. Composición del conjunto: art.7711 - soporte Ø60 art.4304 - accesorio
Terminal	La luminaria está equipada con un cable H05BQ-F 5G1 de 6 m de largo. Para conectar en una caja de instalación eléctrica debidamente seleccionada.
Tipo de fuente de luz	Kit óptico con IP67 (módulo LED y lente); fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	2,8kg / 3,2kg
Dimensiones de la caja [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Dimensiones del luminario [cm]	47cm x 11cm x 7cm

Datos técnicos

Módulo LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	100000h
Control externo	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	16,8W
Potencia del luminario	19,5W
Flujo luminoso de la lámpara	2904lm
Flujo luminoso del luminario	2624lm
Eficiencia de la luminaria	134,6lm/W
ULOR	0.8%
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM5
Índice de reproducción cromática CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Luminaria Power Factor	PF 0,98
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C
Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética D / EPREL	
Calificación BUG	B1-U2-G1

Accesorios se vende por separado

7711XX0009	Adaptador de montaje
7712XX0009	Adaptador de montaje

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, consulte las instrucciones adjuntas al accesorio.
La instalación y el trabajo de mantenimiento deben ser realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones correspondientes, de acuerdo con las normativas vigentes.
Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente.
El módulo LED puede ser reemplazado por una persona con las calificaciones adecuadas, de acuerdo con las normativas vigentes.
La condensación que puede ocurrir en los accesorios es un fenómeno natural y no afecta la calidad del accesorio.

ASKER HEAD 4342

Índices

Índice	Color	RAL
4342AL	ALUMINIO	9006
4342GR	GRAFITO	7016
4342BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, consulte las instrucciones adjuntas al accesorio.
La instalación y el trabajo de mantenimiento deben ser realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones correspondientes, de acuerdo con las normativas vigentes.
Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente.
El módulo LED puede ser reemplazado por una persona con las calificaciones adecuadas, de acuerdo con las normativas vigentes.
La condensación que puede ocurrir en los accesorios es un fenómeno natural y no afecta la calidad del accesorio.