

NORLYS ASKER HEAD 4352


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

ASKER HEAD
4352XX0309
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.it



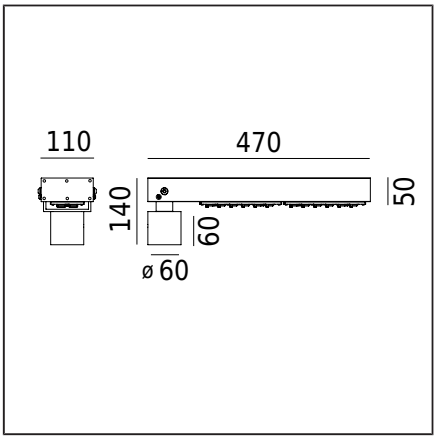

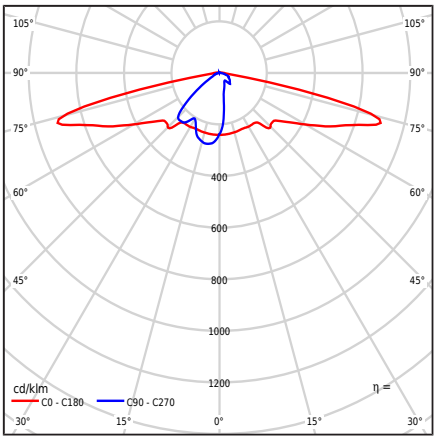

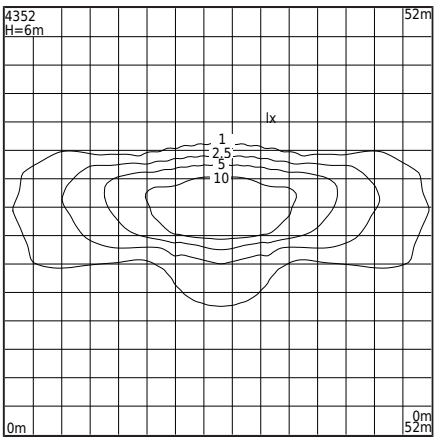

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Tipo di lente Ledil SCL (IESNA tipo II / III)
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Apparecchio su braccio dritto destinato al montaggio su un palo di illuminazione con innesto di montaggio Ø60mm. Ampia distribuzione uniforme della luce. Apparecchio adattato anche per tensione continua: DC 168 ÷ 275 V.

Informazioni generali

Materiali	Profilo in alluminio estruso, verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente, stabilizzato UV.
Metodo di montaggio	Fissaggio della lampada: lampada adattata al palo Ø 60 secondo le istruzioni di installazione. Composizione del set: art.7711 - manico Ø60 art.4314 - lampada
Terminale	L'apparecchio è dotato di un cavo di tipo H05BQ-F 5G1 della lunghezza di 6 m. Per il collegamento in una scatola di installazione elettrica opportunamente scelta.
Tipo di sorgente luminosa	Kit ottico con IP67 (modulo LED e lente); alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	2,8kg / 3,2kg
Dimensioni della scatola [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Dimensioni del luminaire [cm]	47cm x 11cm x 7cm

Dati tecnici

Modulo LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	100000h
Controllo esterno	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	35,6W
Potenza del lume.	39,8W
Flusso luminoso della lampada	6051lm
Flusso luminoso del luminare	5457lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	137,1lm/W
ULOR	0,8%
Temperatura di colore	3000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM5
Indice di resa cromatica CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,97
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D / EPREL	
Valutazione BUG	B2-U2-G2

Accessori venduto separatamente

7711XX0009	Adattatore di montaggio
7712XX0009	Adattatore di montaggio

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, si prega di fare riferimento alle istruzioni incluse con l'apparecchio. L'installazione e i lavori di manutenzione devono essere effettuati da una persona con le autorizzazioni e le qualifiche appropriate, in conformità con le normative applicabili. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, ulteriori informazioni sono fornite su richiesta del cliente. Il modulo LED è sostituibile da una persona con qualifiche appropriate, in conformità con le normative applicabili. La condensa, che può verificarsi negli apparecchi, è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio.

ASKER HEAD 4352

Indici

Indice	Colore	RAL
4352AL	ALLUMINIO	9006
4352GR	GRAFITE	7016
4352BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Prima di iniziare l'installazione, si prega di fare riferimento alle istruzioni incluse con l'apparecchio. L'installazione e i lavori di manutenzione devono essere effettuati da una persona con le autorizzazioni e le qualifiche appropriate, in conformità con le normative applicabili. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, ulteriori informazioni sono fornite su richiesta del cliente. Il modulo LED è sostituibile da una persona con qualifiche appropriate, in conformità con le normative applicabili. La condensa, che può verificarsi negli apparecchi, è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio.