

NORLYS ASKER HEAD 4382


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

ASKER HEAD
4382XX0309
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no



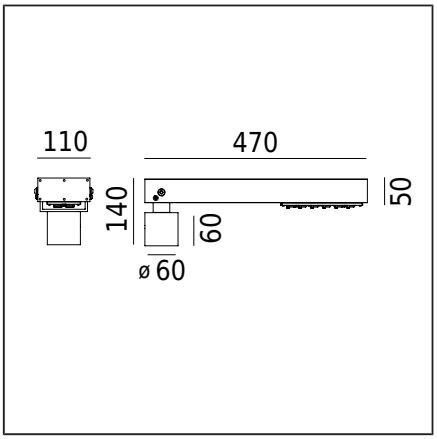

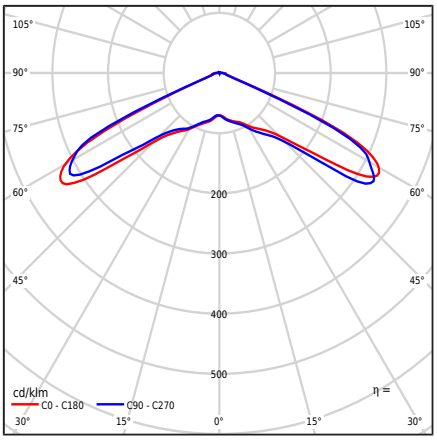

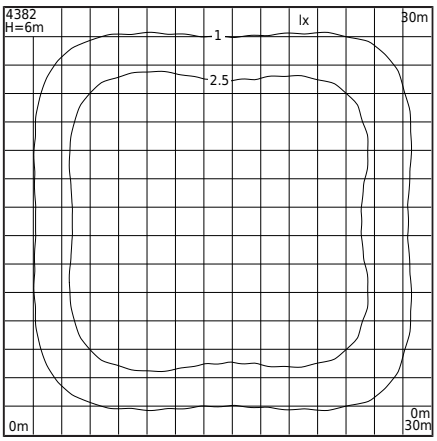

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Kandelláber
Fotometriai test	Ledil típusú VSM lencse (IESNA V típus)
A lámpatest jellemzői	Ráültethető lámpatest, amely világítóoszlopra Ø60 mm-es szerelőtengellyel szerelhető. Széles, egyenletes fényeloszlás. A lámpatest egyenáramra is alkalmas: DC 168 ÷ 275 V

Általános információ

Anyagok	Extrudált alumínium profil, porszórt bevonattal Hermetikus külső lencse - átlátszó PC műanyag.
Felszerelési módszer	Szerelvény rögzítése: a szerelvény Ø 60-os oszlophoz igazodik a telepítési utasításnak megfelelően. A készlet tartalma: art.7711 - Ø60 tartó art.4306 - szerelvény
Terminál	A lámpatest egy H05BQ-F 5G1 típusú, 6 m hosszú kábellel van felszerelve. Csatlakoztatáshoz megfelelően kiválasztott elektromos szerelvénydobozban.
A fényforrás típusa	Optikai készlet IP67-tel (LED modul és lencse), tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	DALI2 rendszer szabályzás. A tápegység a megengedett legnagyobb áramerősségre van programozva. Egyéb paraméterek programozása egyeztetés alapján lehetséges.
Világítótest súlya nettó / bruttó	2,8kg / 3,2kg
Doboz méretei [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
A lámpatest méretei [cm]	47cm x 11cm x 7cm

Műszaki adatok

LED modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Felhasználói kézikönyv	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	16,8W
Lámpatest teljesítmény	19,6W
Lámpa fényáram	2904lm
Világító fényáram	2711lm
A lámpatest hatékonysága	138,3lm/W
ULOR	0,8%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM5
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor lámpatest	PF 0,98
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C
Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz D / EPREL	
BUG értékelés	B2-U2-G1

Kiegészítők Külön megvásárolható

7711XX0009	Szerelőadapter
7712XX0009	Szerelőadapter

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés megkezdése előtt kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt útmutatót.
A telepítést és a karbantartást csak megfelelő engedéllyel és szakképesítéssel rendelkező személy végezheti el, a hatályos szabályozásoknak megfelelően.
A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt, további információkat az ügyfél kérésére szolgáltatunk.
A LED modul cseréjét csak megfelelő képesítéssel rendelkező személy végezheti el, a hatályos szabályozásoknak megfelelően.
A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségének romlását.

ASKER HEAD 4382

Indexek

Index	Szín	RAL
4382AL	ALUMÍNIUM	9006
4382BL	FEKETE	9005
4382GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

A telepítés megkezdése előtt kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt útmutatót.
A telepítést és a karbantartást csak megfelelő engedéllyel és szakképesítéssel rendelkező személy végezheti el, a hatályos szabályozásoknak megfelelően.
A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt, további információkat az ügyfél kérésére szolgáltatunk.
A LED modul cseréjét csak megfelelő képesítéssel rendelkező személy végezheti el, a hatályos szabályozásoknak megfelelően.
A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségének romlását.