

NORLYS ASKER HEAD 4382


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

ASKER HEAD
4382XX0309
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.it



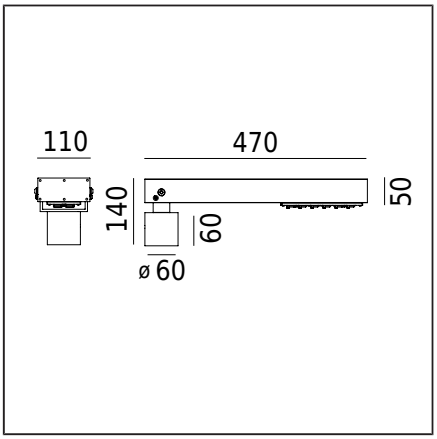

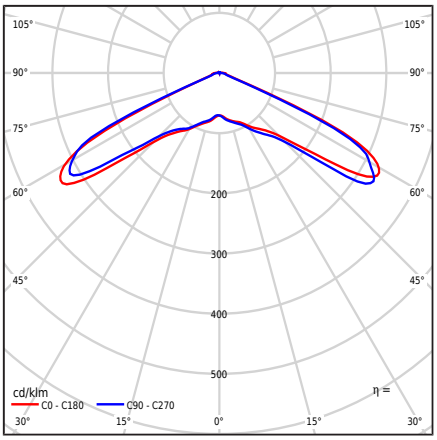

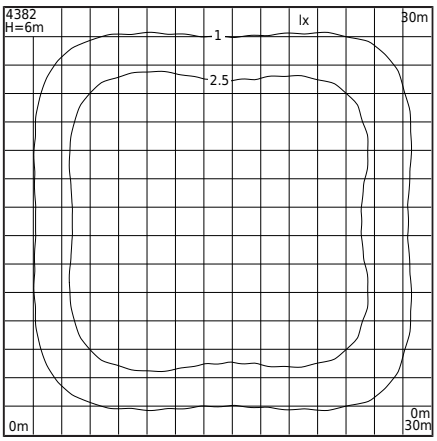

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Lente di Ledil tipo VSM (IESNA tipo V)
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Apparecchio a cappello, progettato per l'installazione su un palo di illuminazione con un gambo di montaggio Ø60mm. Distribuzione luminosa ampia e uniforme. Apparecchio anche adattato alla tensione continua: DC 168 ÷ 275 V

Informazioni generali

Materiali	Profilo in alluminio estruso, verniciato a polvere. Lente esterna ermetica - plastica PC trasparente.
Metodo di montaggio	Fissaggio dell'apparecchio: l'apparecchio è progettato per un palo Ø 60 secondo le istruzioni di montaggio. Componenti del set: art.7711 - staffa Ø60 art.4306 - apparecchio
Terminale	L'apparecchio è dotato di un cavo di tipo H05BQ-F 5G1, lungo 6 m. Per il collegamento in una scatola di installazione elettrica opportunamente scelta.
Tipo di sorgente luminosa	Kit ottico con IP67 (modulo LED e lente); alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	2,8kg / 3,2kg
Dimensioni della scatola [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Dimensioni del luminaire [cm]	47cm x 11cm x 7cm

Dati tecnici

Modulo LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	100000h
Controllo esterno	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	16,8W
Potenza del lume.	19,6W
Flusso luminoso della lampada	2904lm
Flusso luminoso del luminare	2711lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	138,3lm/W
ULOR	0,8%
Temperatura di colore	3000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM5
Indice di resa cromatica CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,98
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D / EPREL	
Valutazione BUG	B2-U2-G1

Accessori venduto separatamente

7711XX0009	Adattatore di montaggio
7712XX0009	Adattatore di montaggio

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, leggere le istruzioni allegate al dispositivo. L'installazione e il servizio devono essere eseguiti da una persona con le autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative vigenti. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, ulteriori informazioni saranno fornite su richiesta del cliente. Modulo LED sostituibile da una persona con le qualifiche appropriate, in conformità con le normative vigenti. La condensa che può verificarsi nei dispositivi è un fenomeno naturale e non influisce sul deterioramento della qualità del dispositivo.

ASKER HEAD 4382

Indici

Indice	Colore	RAL
4382AL	ALLUMINIO	9006
4382GR	GRAFITE	7016
4382BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, leggere le istruzioni allegate al dispositivo. L'installazione e il servizio devono essere eseguiti da una persona con le autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative vigenti. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, ulteriori informazioni saranno fornite su richiesta del cliente. Modulo LED sostituibile da una persona con le qualifiche appropriate, in conformità con le normative vigenti. La condensa che può verificarsi nei dispositivi è un fenomeno naturale e non influisce sul deterioramento della qualità del dispositivo.