

NORLYS VASA 451


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Vasa 451XX0009
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.no



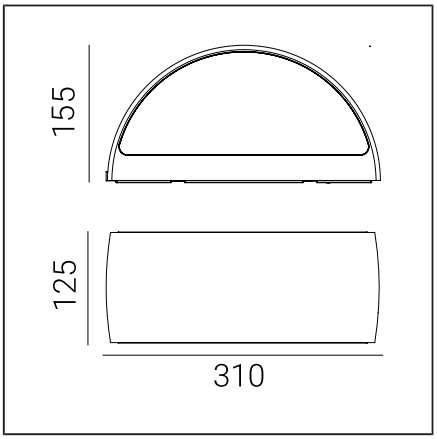

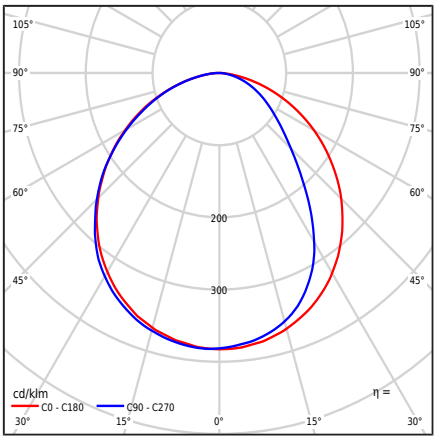

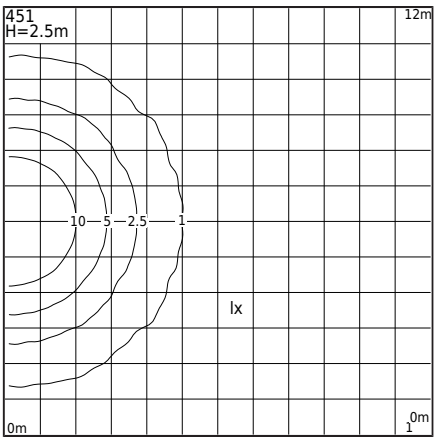

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Fali lámpa,
Fotometriai test	Diffúz lefelé irányított félgömb alakú fény
A lámpatest jellemzői	Egy lámpatest széleskörű felhasználási lehetőségekkel, beleértve a megvilágítást: fal felületek és más építészeti koncepciók

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	Lámpatest felfogatás: köztes lemez 2 állító furat 5x10mm távolság 45mm, közvetlenül 2 furat ø5mm távolság 68mm A mellékelt szerelési utasítások szerint
Terminál	Csatlakozó terminálok: max 3x2,5mm² A lámpatest összekapcsolási lehetősége hurkokban max. 3x1,5mm² Kerek szigetelt kábel ø7...10,5mm átmérővel
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Világítótest súlya nettó / bruttó	2,27kg / 2,67kg
Doboz méretei [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
A lámpatest méretei [cm]	31cm x 12,5cm x 15,5cm

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Felhasználói kézikönyv	Dim. TRIAC (KGP) (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	4,2W
Lámpatest teljesítmény	6W
Lámpa fényáram	849lm
Világító fényáram	457lm
A lámpatest hatékonysága	76,2lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor lámpatest	PF 0,90
THD tényező	15%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz A C / EPREL

A lámpatest opcionálisan elérhető:
- 2700K színhőmérsékletű LED-ekhez [1/1]
- Eltérő fényáram értékhez
- A lámpatest eltérő színéhez (a RAL színpaletta szerint)
Az értékesítési feltételek és egyéb információk a Norlys Értékesítési Osztályával történő kapcsolatfelvétel után

Bekapcsolási áram	8A / 10µs
BUG értékelés	B0-U1-G0

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Alkatrészek

451zx0009	Szervizkészlet

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Az összeszerelés előtt olvassa el a csatolt világítótest utasításait. A szerelési és karbantartási munkákat a megfelelő engedéllyel és képesítéssel rendelkező személy végezze, az alkalmazandó szabályozásoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődésére való tekintettel további információkat kérésre biztosítunk. A világítótestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a világítótest minőségét

NORLYS VASA 451

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM ArchiCAD

Indexek

Index	Szín	RAL
451AL	ALUMÍNIUM	9006
451WH	FEHÉR	9003
451BL	FEKETE	9005
451GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Az összeszerelés előtt olvassa el a csatolt világítótest utasításait. A szerelési és karbantartási munkákat a megfelelő engedéllyel és képesítéssel rendelkező személy végezze, az alkalmazandó szabályozásoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődésére való tekintettel további információkat kérésre biztosítunk. A világítótestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a világítótest minőségét