


NORLYS VASA 453


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Vasa 453XX0009
16.09.2026 v.09.5
www.norlys.no

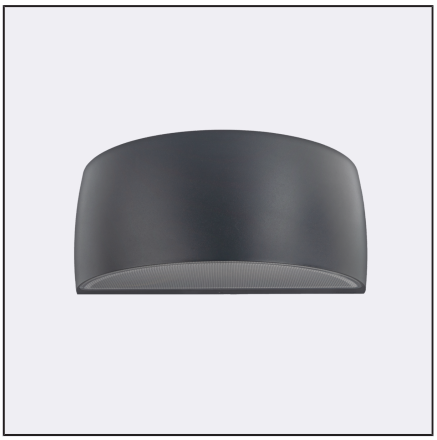

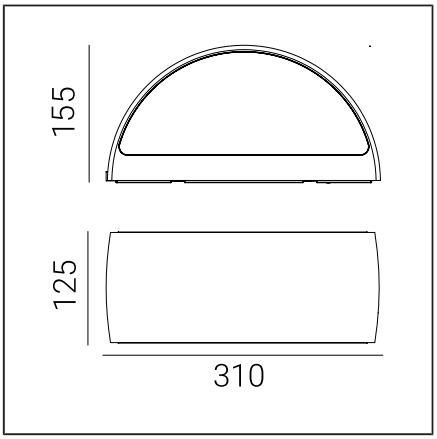

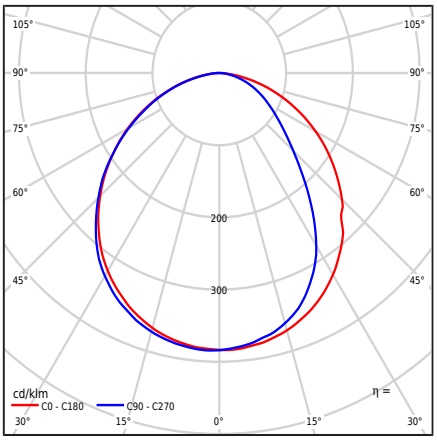

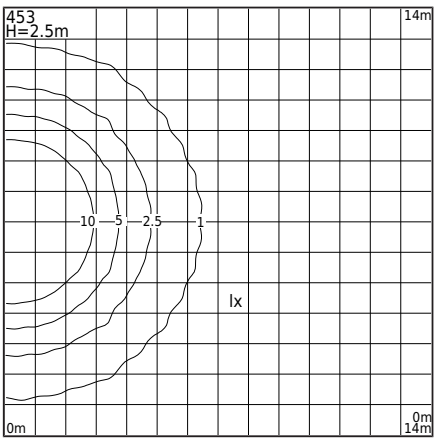

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Fali lámpa,
Fotometriai test	Diffúz lefelé irányított félgömb alakú fény
A lámpatest jellemzői	Egy lámpatest széleskörű felhasználási lehetőségekkel, beleértve a megvilágítást: fal felületek és más építészeti koncepciók

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	Lámpatest felfogatás: köztes lemez 2 állító furat 5x10mm távolság 45mm, közvetlenül 2 furat ø5mm távolság 68mm A mellékelt szerelési utasítások szerint
Terminál	Csatlakozó terminálok: max 3x2,5mm² A lámpatest összekapcsolási lehetősége hurkokban max. 3x1,5mm² Kerek szigetelt kábel ø7...10,5mm átmérővel
Fényszabályozás	Fényvezérlés a rendszerben: DALI2/TD.
Világítótest súlya nettó / bruttó	2,27kg / 2,67kg
Doboz méretei [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
A lámpatest méretei [cm]	31cm x 12,5cm x 15,5cm

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Fényforrás teljesítmény	10,5W
Lámpatest teljesítmény	12,8W
Lámpa fényáram	1954lm
Világító fényáram	978lm
A lámpatest hatékonysága	76,4lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor lámpatest	PF 0,95
THD tényező	<10%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz A C / EPREL

A lámpatest opcionálisan elérhető:
- 2700K színhőmérsékletű LED-ekhez [1/1]
- Eltérő fényáram értékhez
- A lámpatest eltérő színéhez (a RAL színpaletta szerint)
Az értékesítési feltételek és egyéb információk a Norlys Értékesítési Osztályával történő kapcsolatfelvétel után

Bekapcsolási áram	20A / 200µs
BUG értékelés	B1-U1-G0

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Alkatrészek

ZS453zx0009	Szervizkészlet

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM ArchiCAD

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Az összeszerelés előtt olvassa el a csatolt világítótest utasításait. A szerelési és karbantartási munkákat a megfelelő engedéllyel és képesítéssel rendelkező személy végezze, az alkalmazandó szabályozásoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődésére való tekintettel további információkat kérésre biztosítunk. A világítótestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a világítótest minőségét

Indexek

Index	Szín	RAL
453AL	ALUMÍNIUM	9006
453WH	FEHÉR	9003
453BL	FEKETE	9005
453GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Az összeszerelés előtt olvassa el a csatolt világítótest utasításait. A szerelési és karbantartási munkákat a megfelelő engedéllyel és képesítéssel rendelkező személy végezze, az alkalmazandó szabályozásoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődésére való tekintettel további információkat kérésre biztosítunk. A világítótestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a világítótest minőségét