

NORLYS VASA 454


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Vasa 454XX0009
16.09.2026 v.09.5
www.norlys.no



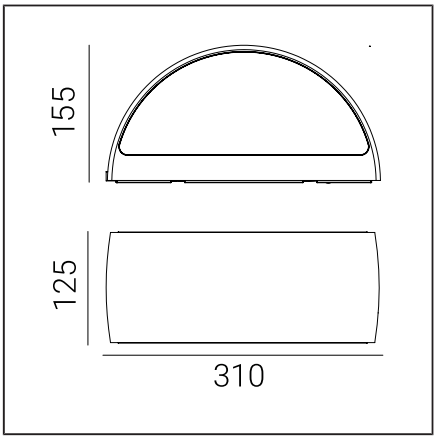

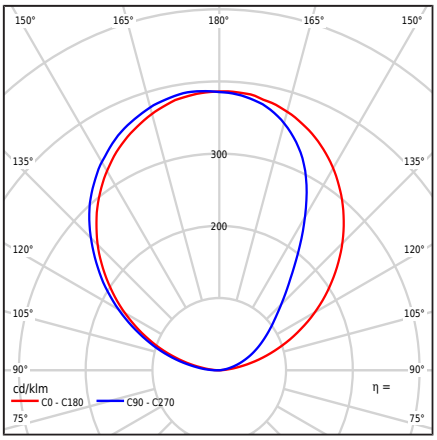

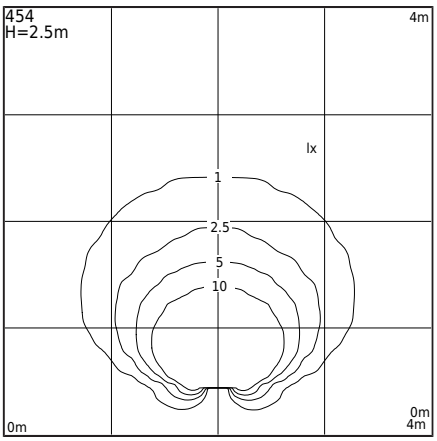

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Fali lámpa,
Fotometriai test	Szórt felfelé irányított félgömbi fény
A lámpatest jellemzői	Egy lámpatest széleskörű felhasználási lehetőségekkel, beleértve a megvilágítást: fal felületek és más építészeti koncepciók

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	Világítótest szerelése: közbenső lap 2 állítólyukkal, 5x10mm távolság 45mm, közvetlenül 2 lyuk ø5mm távolság 68mm Az összeszerelési útmutató szerint mellékelve
Terminál	Csatlakozó terminálok: max 3x2,5 mm² A világítótest összekapcsolásának lehetősége max. 3x1,5 mm² hurkokban Kerek szigetelt kábel ø7...10,5 mm átmérővel
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Világítótest súlya nettó / bruttó	2,27kg / 2,67kg
Doboz méretei [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
A lámpatest méretei [cm]	31cm x 12,5cm x 15,5cm

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Felhasználói kézikönyv	Dim. TRIAC (KGP) (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	4,2W
Lámpatest teljesítmény	6W
Lámpa fényáram	799lm
Világító fényáram	440lm
A lámpatest hatékonysága	73,3lm/W
ULOR	100%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor lámpatest	PF 0,90
THD tényező	15%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz A C / EPREL

A lámpatest opcionálisan elérhető:
- 2700K színhőmérsékletű LED-ekhez [1/1]
- Eltérő fényáram értékhez
- A lámpatest eltérő színéhez (a RAL színpaletta szerint)

Az értékesítési feltételek és egyéb információk a Norlys Értékesítési Osztályával történő kapcsolatfelvétel után

Bekapcsolási áram	8A / 10µs
BUG értékelés	B0-U3-G0

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Alkatrészek

ZS454zx0009	Szervizkészlet

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Az összeszerelés előtt olvassa el a csatolt világítótest utasításait. A szerelési és karbantartási munkákat a megfelelő engedéllyel és képesítéssel rendelkező személy végezze, az alkalmazandó szabályozásoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődésére való tekintettel további információkat kérésre biztosítunk. A világítótestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a világítótest minőségét

NORLYS VASA 454

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM ArchiCAD

Indexek

Index	Szín	RAL
454AL	ALUMÍNIUM	9006
454WH	FEHÉR	9003
454BL	FEKETE	9005
454GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Az összeszerelés előtt olvassa el a csatolt világítótest utasításait. A szerelési és karbantartási munkákat a megfelelő engedéllyel és képesítéssel rendelkező személy végezze, az alkalmazandó szabályozásoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődésére való tekintettel további információkat kérésre biztosítunk. A világítótestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a világítótest minőségét