


NORLYS VASA 456


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

Vasa 456XX0009
16.09.2026 v.09.5
www.norlys.no

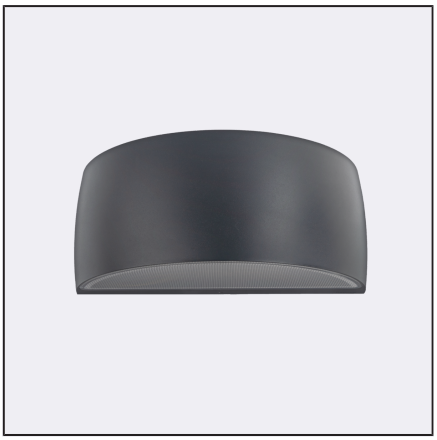

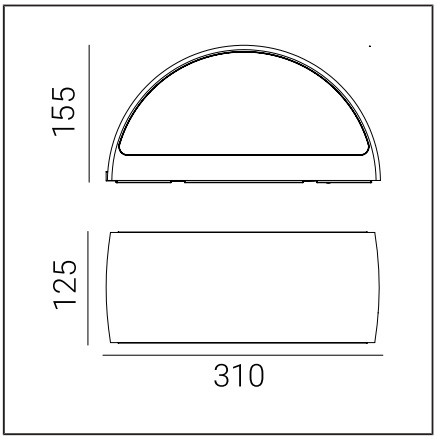

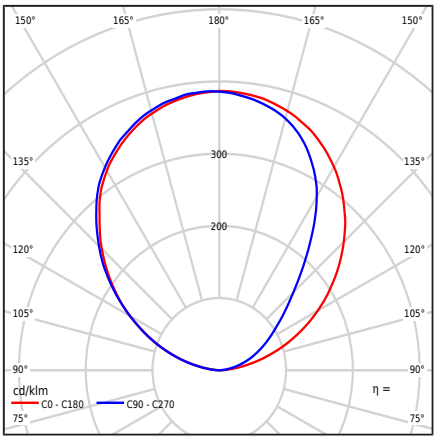

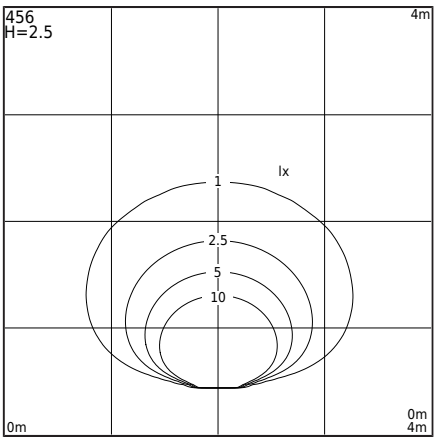

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Difúzní světlo směřující dolů v hemisférickém rozsahu
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s širokou škálou použití, včetně osvětlení: stěn a jiných architektonických konceptů

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný. Silikonové těsnění. EPDM kabelová průchodka.
Metoda montáže	Montáž svítidla: mezideska 2 nastavovací otvory 5x10mm s roztečí 45mm, přímo 2 otvory ø5mm s roztečí 68mm Podle přiloženého montážního návodu
Terminál	Připojovací svorky: max 3x2,5mm² Možnost propojení svítidla v okruzích max. 3x1,5mm² Kulatý izolovaný kabel o průměru ø7...10,5mm
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj DALI / TD Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Ovládání osvětlení	Řízení osvětlení v systému: DALI2/TD.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	2,27kg / 2,67kg
Rozměry krabice [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Rozměry svítidla [cm]	31cm x 12,5cm x 15,5cm

Technické údaje

Řidič	Ano
Odolnost řidiče	100000h
Příkon světelného zdroje	10,5W
Příkon svítidla	12,8W
Světelný tok lampy	1839lm
Světelný tok svítidla	939lm
Účinnost svítidla	73,4lm/W
ULOR	100%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikání světla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podání barev CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svítidlo Power Factor	PF 0,95
Faktor THD	< 10%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti C / EPREL

Volitelně je svítidlo dostupné také:
- Pro LED barvu 2700K [1/1]
- Pro jinou hodnotu světelného toku
- Pro jinou barvu svítidla (podle barevné palety RAL)

Obchodní podmínky a další informace, po kontaktu s prodejním oddělením Norlys

Záběhový proud	20A / 200µs

Maximální počet svítidel tohoto typu na jistič:

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Náhradní díly

ZS456zx0009	Servisní sada.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	BIM ArchiCAD

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před montáží si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Instalaci a servisní práce provádí osoba s příslušnými pověřeními a kvalifikací v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie poskytujeme dodatečné informace na požádání. Kondenzace, která se může vyskytnout ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla

VASA 456



Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
456WH	BÍLÁ	9003
456BL	ČERNÁ	9005
456GR	GRAFIT	7016
456AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před montáží si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Instalaci a servisní práce provádí osoba s příslušnými pověřeními a kvalifikací v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie poskytujeme dodatečné informace na požádání. Kondenzace, která se může vyskytnout ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla