


NORLYS VASA 457


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Vasa 457XX0009
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.fr

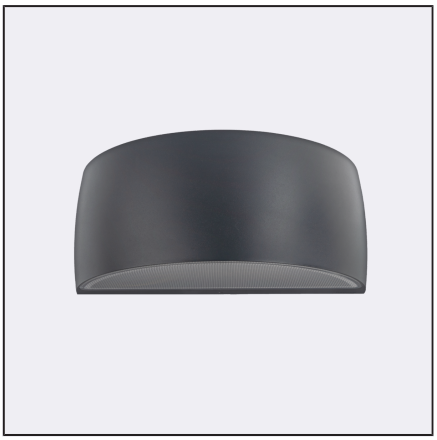

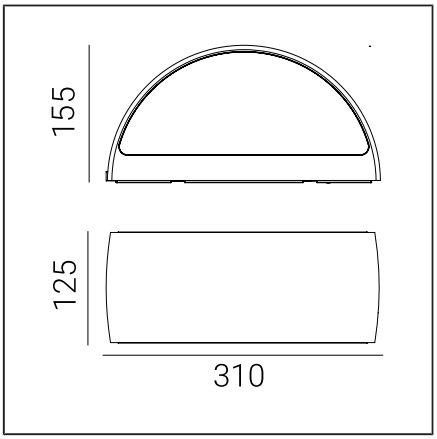

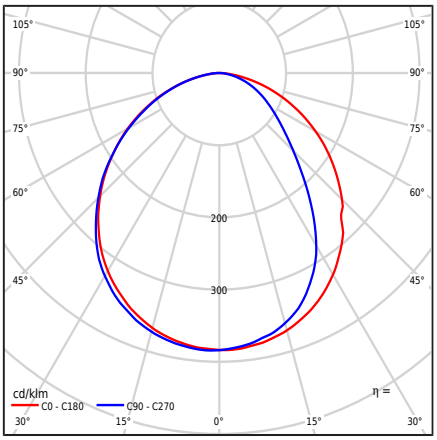

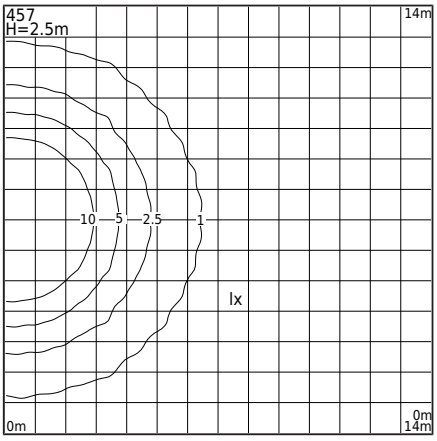

Type de luminaire

Type de luminaire	Applique murale,
Répartition photométrique	Lumière hémisphérique diffusée dirigée vers le haut.
Caractéristiques du luminaire	Luminaire à large champ d'application, y compris l'éclairage : les surfaces murales et autres concepts architecturaux.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent avec structure, stabilisé aux UV. Joint en silicone. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM.
Instructions de montage	Montage de la fixation : plaque intermédiaire avec 2 trous réglables 5x10mm écartement 45mm, directement 2 trous ø5mm écartement 68mm. Conformément aux instructions de montage jointes.
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x2,5mm², possibilité de connecter le luminaire en boucle max 3x1,5mm². Câble dans une gaine ronde avec un diamètre de ø7...10,5mm.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique DALI / TD Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Contrôle de l'éclairage dans le système: DALI2/TD.
Poids du luminaire net / brut	2,27kg / 2,67kg
Dimensions du carton [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Dimensions du luminaire [cm]	31cm x 12,5cm x 15,5cm

Données techniques

Module LED	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	100000h
Puissance racordée de la source lumineuse	10,5W
Puissance racordée du luminaire	12,8W
Flux lumineux de la source lumineuse	1954lm
Flux lumineux du luminaire	978lm
Efficacité lumineuse du luminaire	76,4lm/W
ULOR	0%
Température de couleur	4000K
Cohérence chromatique	SDCM3
Scintillement de lumière (Pst LM)	≤1
Effet stroboscopique (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,95
Facteur THD	<10%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C / EPREL

En option, le luminaire est également disponible :
- pour la couleur LED 2700K [1/1]
- pour une autre valeur de flux lumineux
- pour une autre couleur de luminaire (selon la palette de couleurs RAL)

Conditions de vente et autres informations en accord avec le département des ventes de Norlys

Courant d'appel	20A / 200µs

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Pièces détachées

451zx0009	Kit de service

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, veuillez lire attentivement les instructions fournies avec le luminaire. L'installation et les travaux de maintenance doivent être effectués par une personne disposant des autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.

VASA 457



Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	BIM ArchiCAD

Index

Index	Couleur	RAL
457AL	ALUMINIUM	9006
457VI	BLANC	9003
457GR	GRAPHITE	7016
457SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, veuillez lire attentivement les instructions fournies avec le luminaire. L'installation et les travaux de maintenance doivent être effectués par une personne disposant des autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.