

NORLYS VISBY 5002


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED

Visby 5002XX0309
06.11.2026 v.09.6
www.norlys.no



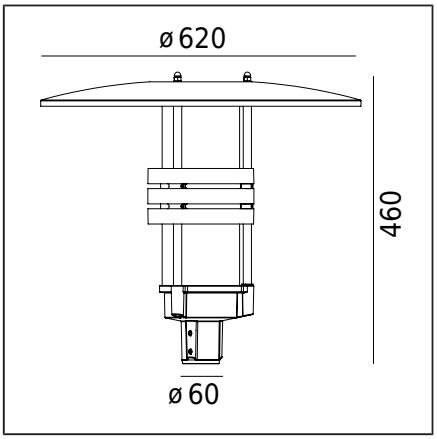

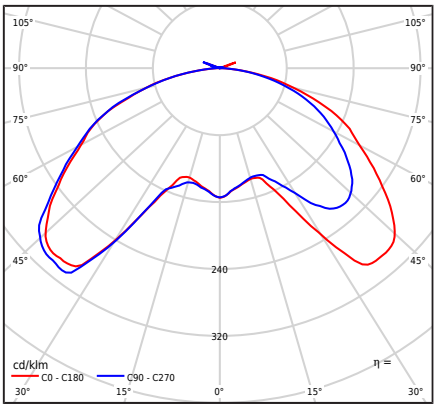

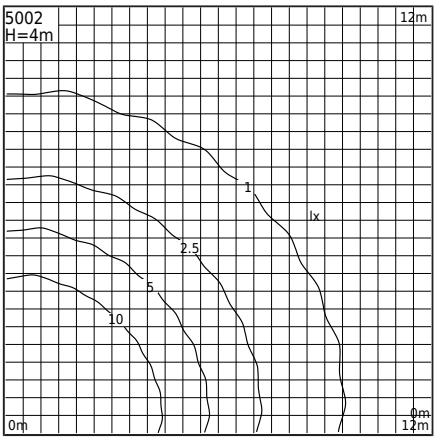

Type armatur

Type armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Lys med roterende symmetrisk lysfordeling (direkte/indirekte lys).
Karakteristikkene til armaturet	Overflatemontert armatur designet for å bli installert på en lysstolpe med en monteringsstang på Ø60 mm.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp PMMA, klar Silikonpakning.
Monteringsmetode	Armaturmontering: armatur egnet for Ø60 mm stolpe. Settets sammensetning: 6017 - armatur 6013 - baldakin
Terminal	H05VV-F 3G1-kabel med en lengde på 4,5m til tilkobling inne i en lysstolpe (i en passende valgt koblingsboks). Mulighet for å kontrollere LED-moduler (på/av): belysning av øvre og nedre moduler eller kun den øvre modulen (indirekte lys, 3000lm/27W), eller kun den nedre modulen (direkte lys, 2000lm/17,5W).
Type lyskilde	LED modul AC Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.
Lysstyring	Ikke-dimbart armatur
Armaturens vekt netto / brutto	7,35kg / 8,99kg
Side area of luminaire	0,086m^2

Tekniske data

2 LED-moduler	Philips LED Fortimo DLM ES 2000/840 G2 / 3000/840 G2
Effekt W	44,5W
Armatureffekt	43,6W
Modul lumen	5200lm
Lumen ut	2624lm
ULOR	1,64%
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
Virkningsgrad	PF > 0,9
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C
Valgfri versjon, frist og vilkår for utførelse skal avtales med salgsavdelingen i Norlys Sp. z o.o.	
Inrush current	2,63A / 47,27µs
BUG-vurdering	"B1-U2-G1"

Tilbehør Selges separat

3070XX0009	Reduksjon
154XX0010	Monteringsadapter
7660XX0009	Reduksjon

Reservedeler

0950020200	Elektrisk servicepakke.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Les manualen før installasjon. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, er tilleggsinformasjon tilgjengelig på forespørsel. LED-modulen må byttes av en kvalifisert person i samsvar med gjeldende forskrifter. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturlig fenomen og forringer ikke kvaliteten på armaturen.