

NORLYS VISBY 5003


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED

Visby 5003XX0309
06.11.2026 v.09.4
www.norlys.no



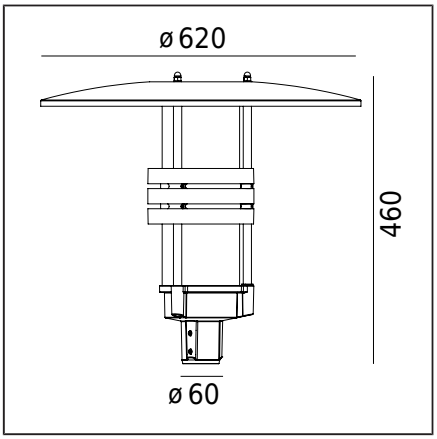

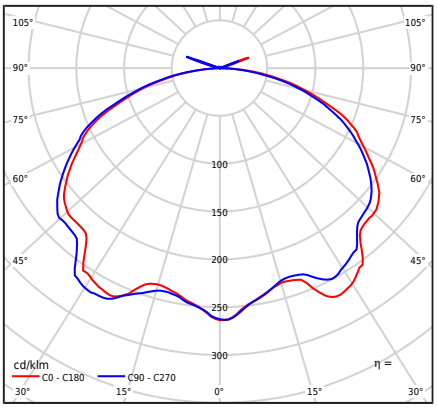

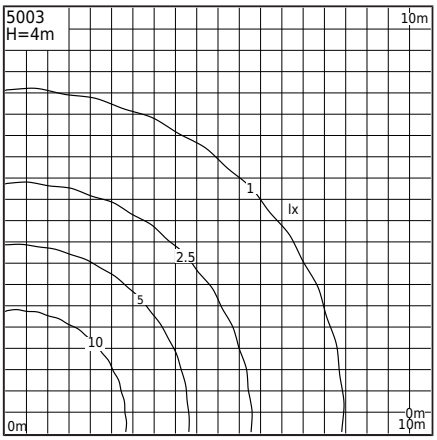

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Nepřímé světlo s rotačně symetrickým rozložením světla.
Charakteristiky svítidla	Nástěnná svítidla určená k instalaci na osvětlovací stožár s montážním sloupkem Ø60mm.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný plast PMMA. Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Montáž svítidla: upevnění na sloup Ø60 mm.
Terminál	4,5m kabel (typ H05VV-F 3G1), pro připojení uvnitř osvětlovacího sloupu (v přiměřeně zvolené elektroinstalační krabici).
Typ světelného zdroje	LED modul AC integrovaný
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	7,28kg / 8,92kg
Boční plocha svítidla	0,086m^2

Technické údaje

Příkon světelného zdroje	27W
Příkon svítidla	26,5W
Světelný tok lampy	3150lm
Světelný tok svítidla	1553lm
Účinnost svítidla	58,6lm/W
ULOR	1,74%
Teplota chromatičnosti	4000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
Svítidlo Power Factor	> 0,9
Ta Jmenovitá teplota	+25°C

Volitelnou verzi, termín a podmínky provedení je třeba dohodnout s obchodním oddělením společnosti Norlys Sp. z o.o.

Záběhový proud	2,63A/47,27µs
Hodnocení BUG	"B1-U2-G1"

Příslušenství prodává se samostatně

3070XX0009	Redukce
154XX0010	Montážní adaptér
7660XX0009	Redukce

Náhradní díly

0950030200	Elektrická servisní sada.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
5003GR	GRAFIT	7016
5003AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si prosím přečtěte manuál. Díky dynamickému vývoji světelné technologie jsou na vyžádání k dispozici další informace. LED modul musí být vyměněn kvalifikovanou osobou v souladu s platnými předpisy. Kondenzace, která se může v svítidlech objevit, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.