

NORLYS VISBY 5003


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED

Visby 5003XX0309
06.11.2026 v.09.4
www.norlys.no



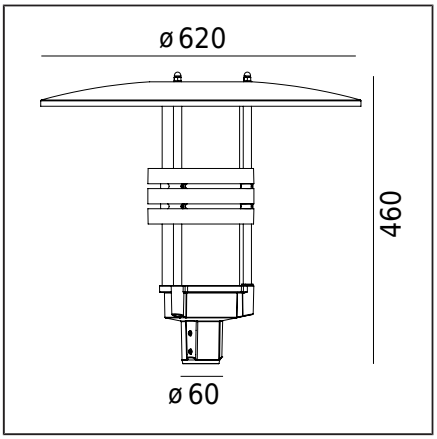

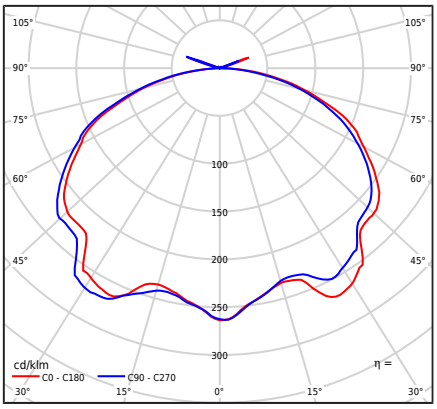

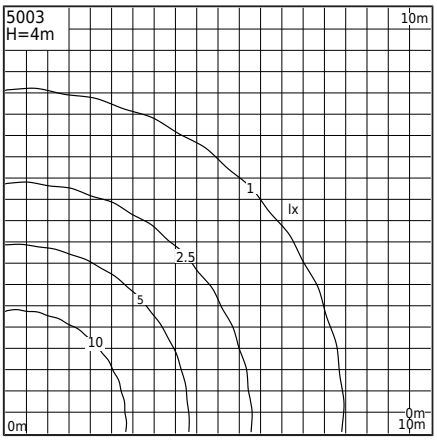

Type af armatur

Fotometrisk krop	Indirekte lys med rotationssymmetrisk lysfordeling.
Egenskaber ved armaturet	Overflademonteret armatur designet til at blive installeret på en lysstolpe med en monteringspæl på Ø60mm.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent plast PMMA. Silikonepakning.
Monteringsmetode	Fastgørelse af armaturet: montering på Ø60mm stang.
Terminal	4,5m kabel (H05VV-F 3G1 type), til forbindelse inde i lyktestolpen (i den passende udvalgte elektriske installationsboks).
Type af lyskilde	LED-modul AC integreret
Armaturens vægt netto / brutto	7,28kg / 8,92kg
Sideareal af armatur	0,086m^2

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo LED DLM ES 3000/840 G2
Lyskilde wattstyrke	27W
Armatur wattforbrug	26,5W
Lampe lysstrøm	3150lm
Luminaires lysstrøm	1553lm
Effektivitet af armaturet	58,6lm/W
ULOR	1,74%
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
Power Factor armatur	> 0,9
Ta Nominel temperatur	+25°C
Valgfri version, frist og betingelser for udførelse aftales med salgsafdelingen hos Norlys Sp. z o.o.	
Startstrøm	2,63A/47,27µs
BUG-vurdering	"B1-U2-G1"

Tilbehør sælges separat

3070XX0009	Reduktion
154XX0010	Monteringsadapter
7660XX0009	Reduktion

Reservedele

0950030200	Elektrisk servicesæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
5003AL	ALUMINIUM	9006
5003GR	GRAFIT	7016

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Læs venligst manualen før installation. På grund af den dynamiske udvikling af lysteknologi er yderligere information tilgængelig efter anmodning. LED-modulet skal udskiftes af en kvalificeret person i overensstemmelse med gældende regler. Kondens, som kan opstå i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke kvaliteten af armaturet.