

NORLYS VISBY 5003


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED

Visby 5003XX0309
06.11.2026 v.09.4
www.norlys.de



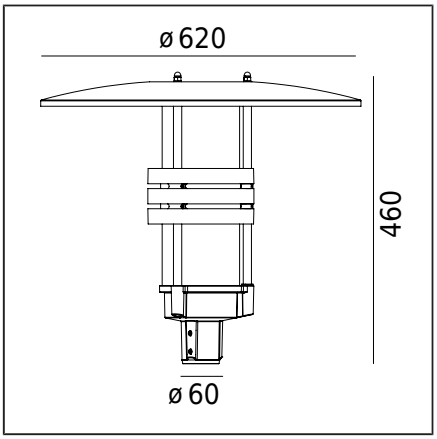

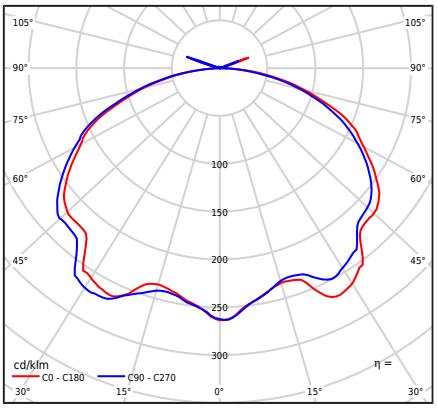

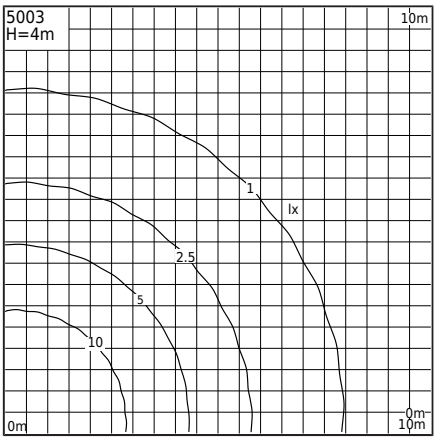

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Indirekte Beleuchtung mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.
Merkmale der Leuchte	Oberflächenmontierte Leuchte, die zur Installation an einem Beleuchtungsmast mit einem Montagepfosten von Ø60mm vorgesehen ist.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - transparenter Kunststoff PMMA. Silikondichtung.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: Montage auf Ø60mm Mast.
Terminal	4,5 m Kabel (Typ H05VV-F 3G1), zur Verbindung im Inneren des Beleuchtungsmasts (in der entsprechend ausgewählten Elektroinstallationsdose).
Art der Lichtquelle	LED-Modul AC integriert
Leuchtengewicht netto / brutto	7,28kg / 8,92kg
Seitenbereich der Leuchte	0,086m^2

Technische Daten

LED-Modul	Philips Fortimo LED DLM ES 3000/840 G2
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	27W
Leuchtenleistung	26,5W
Lampenlichtstrom	3150lm
Lichtstrom der Leuchte	1553lm
Effizienz der Leuchte	58,6lm/W
ULOR	1,74%
Farbtemperatur	4000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
Leistungsfaktor-Leuchte	> 0,9
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C

Optionale Version, Frist und Ausführungsbedingungen sind mit der Verkaufsabteilung von Norlys Sp. z o.o. abzustimmen.

Einschaltstrom	2,63A/47,27µs
BUG-Bewertung	"B1-U2-G1"

Zubehör separat erhältlich

3070XX0009	Reduzierung
154XX0010	Montageadapter
7660XX0009	Reduzierung

Ersatzteile

0950030200	Elektrisches Servicekit.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
5003AL	ALUMINIUM	9006
5003GR	GRAPHIT	7016

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bitte lesen Sie das Handbuch vor der Installation. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnik sind zusätzliche Informationen auf Anfrage erhältlich. LED-Modul muss von einer qualifizierten Person gemäß den geltenden Vorschriften ausgetauscht werden. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.