

NORLYS VISBY 5003


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED

Visby 5003XX0309
06.11.2026 v.09.4
www.norlys.no



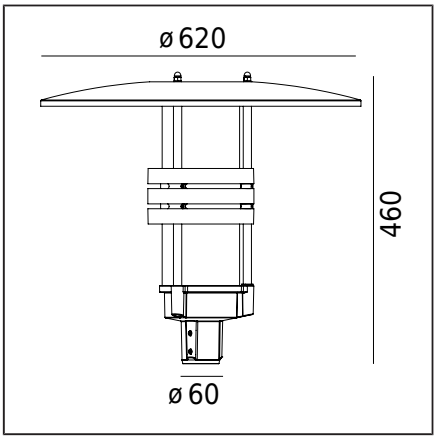

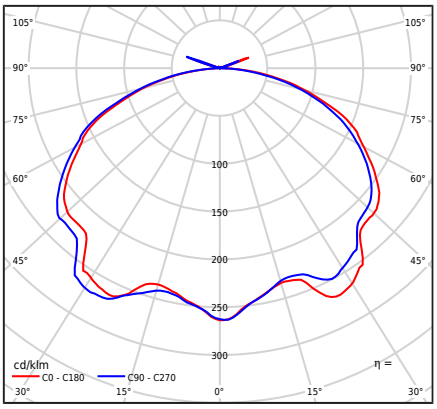

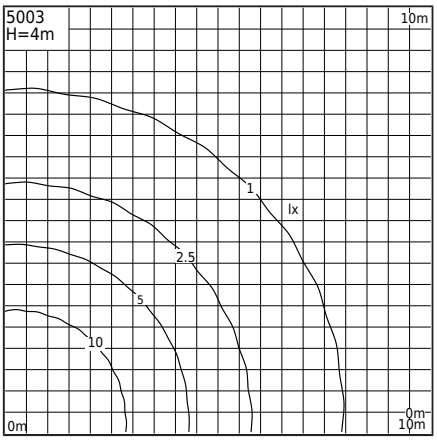

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Kaudne valgus koos pöördsümmeetrilise valgusjaotusega.
Valgusti omadused	Pinnapealne valgusti, mis on ette nähtud paigaldamiseks valgustuspostile diameetriga Ø60mm.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lääts - läbipaistev plastik PMMA. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitamine: sobib Ø60mm postile.
Terminal	4,5 m kaabel (tüüp H05VV-F 3G1), valgustusposti sees oleva ühenduse jaoks (sobivalt valitud elektripaigalduskastis).
Valgusallika tüüp	LED moodul AC integreeritud
Valgusti kaal neto / bruto	7,28kg / 8,92kg
Valgusti külgala	0,086m^2

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo LED DLM ES 3000/840 G2
Valgusallika võimsus	27W
Valgusti võimsus	26,5W
Lambi valgusvoog	3150lm
Valgusti valgusvoog	1553lm
Valgusti tõhusus	58,6lm/W
ULOR	1,74%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
Power Factor valgusti	> 0,9
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Valikuline versioon, tähtaeg ja täitmise tingimused kooskõlastatakse Norlys Sp. z o.o. müügiosakonnaga.	
Sissevoolu vool	2,63A/47,27µs
BUG hindamine	"B1-U2-G1"

Tarvikud müüakse eraldi

3070XX0009	Reduktsioon
154XX0010	Paigaldusadapter
7660XX0009	Reduktsioon

Varuosad

0950030200	Elektriline hoolduskomplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
5003AL	ALUMIINIUM	9006
5003GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Lugege enne paigaldamist kasutusjuhendit. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu on lisainformatsioon saadaval soovi korral. LED-moduuli peab vahetama kvalifitseeritud isik vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ega halvenda valgusti kvaliteeti.