

NORLYS VISBY 5003


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED

Visby 5003XX0309
06.11.2026 v.09.4
www.norlys.no



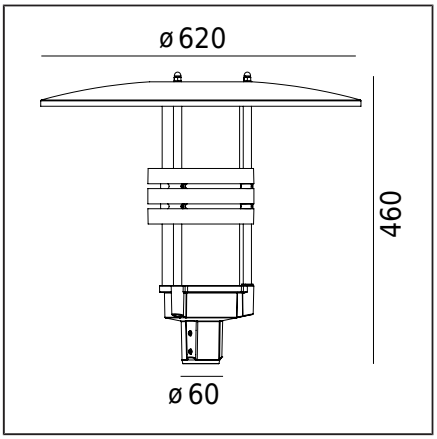

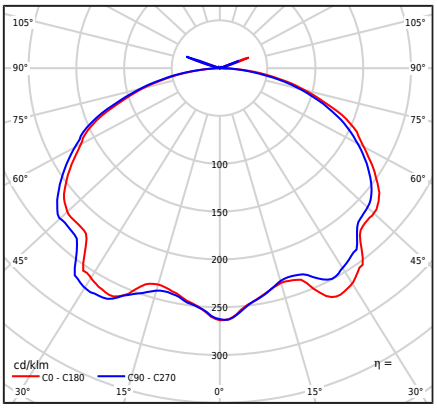

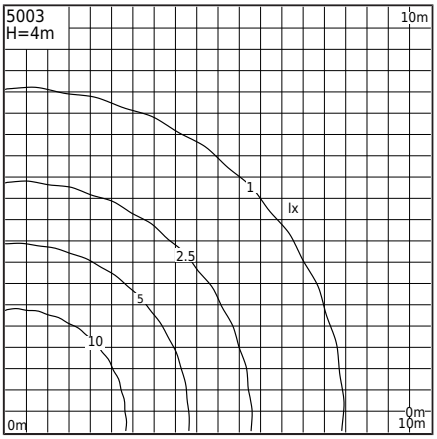

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz indirecta con distribución de luz simétrica rotacional.
Características de la luminaria	Luminaria de superficie diseñada para ser instalada en un poste de iluminación con un poste de montaje de Ø60mm.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - plástico transparente PMMA. Junta de silicona.
Método de montaje	Fijación de la luminaria: montaje en poste Ø60mm.
Terminal	Cable de 4,5m (tipo H05VV-F 3G1), para conexión dentro del poste de iluminación (en la caja de instalación eléctrica adecuadamente seleccionada).
Tipo de fuente de luz	Módulo LED AC integrado
Peso de la luminaria neto / bruto	7,28kg / 8,92kg
Área lateral de la luminaria.	0,086m^2

Datos técnicos

Módulo LED	Philips Fortimo LED DLM ES 3000/840 G2
Potencia de la fuente de luz	27W
Potencia del luminario	26,5W
Flujo luminoso de la lámpara	3150lm
Flujo luminoso del luminario	1553lm
Eficiencia de la luminaria	58,6lm/W
ULOR	1,74%
Temperatura de color	4000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
Luminaria Power Factor	> 0,9
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Versión opcional, plazo y términos de ejecución a acordar con el Departamento de Ventas de Norlys Sp. z o.o.	
Corriente de irrupción	2,63A/47,27µs
Calificación BUG	"B1-U2-G1"

Accesorios se vende por separado

3070XX0009	Reducción
154XX0010	Adaptador de montaje
7660XX0009	Reducción

Piezas de repuesto

0950030200	Kit de servicio eléctrico.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Color	RAL
5003AL	ALUMINIO	9006
5003GR	GRAFITO	7016

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Por favor, lea el manual antes de la instalación. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, información adicional está disponible bajo petición. El módulo LED debe ser reemplazado por una persona cualificada de acuerdo con las normativas aplicables. La condensación, que puede ocurrir en luminarias, es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.