

NORLYS VISBY 5003


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED

Visby 5003XX0309
06.11.2026 v.09.4
www.norlys.no



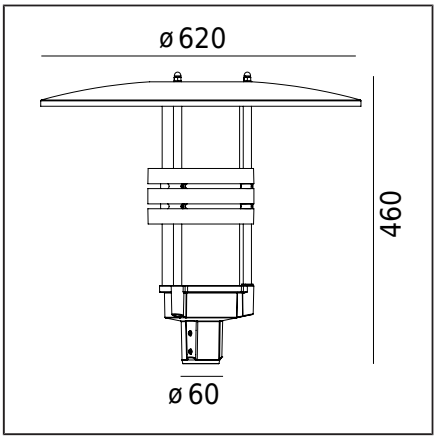

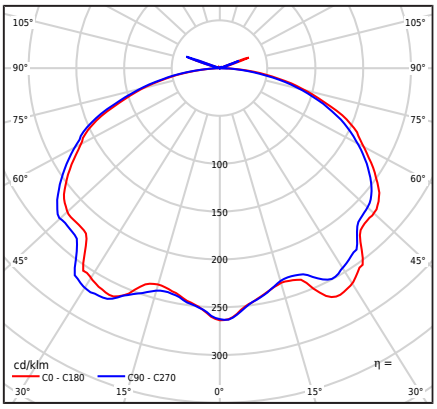

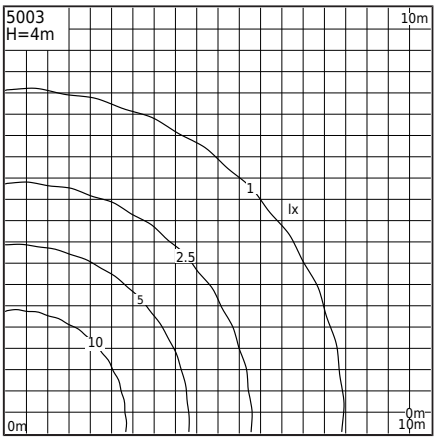

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Epäsuora valo, jossa on kiertosymmetrinen valonjako.
Valaisimen ominaisuudet	Pintaan asennettava valaisin, joka on suunniteltu asennettavaksi valaisinpylvääseen, jossa on Ø60mm kiinnitystolppa.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - läpinäkyvä muovi PMMA. Silikonitiiviste.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: kiinnitys Ø60mm pylvääseen.
Pääte	4,5 m kaapeli (H05VV-F 3G1 tyyppi), valaisinpylvään sisäiseen kytkentään (sopivasti valitussa sähköasennuskotelossa).
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli AC integroitu
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	7,28kg / 8,92kg
Valaisimen sivualue	0,086m^2

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Philips Fortimo LED DLM ES 3000/840 G2
Valonlähteen wattimäärä	27W
Valaisimen wattimäärä	26,5W
Lampun valovirta	3150lm
Valaisimen valovirta	1553lm
Valaisimen tehokkuus	58,6lm/W
ULOR	1,74%
Värilämpötila	4000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
Power Factor valaisin	> 0,9
Ta Nimellislämpötila	+25°C

Valinnainen versio, määräaika ja toteutusehdot sovitaan Norlys Sp. z o.o:n myyntiosaston kanssa.

Ryntäysvirta	2,63A/47,27µs
BUG-arviointi	"B1-U2-G1"

Lisätarvikkeet myydään erikseen

3070XX0009	Vähennys
154XX0010	Asennusadapteri
7660XX0009	Vähennys

Varaosat

0950030200	Sähköinen huoltosarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
5003AL	ALUMIINI	9006
5003GR	GRAFIITTI	7016

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Lue ohje ennen asennusta. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja on saatavilla pyynnöstä. LED-moduuli on vaihdettava pätevän henkilön toimesta sovellettavien säädösten mukaisesti. Kondensaatio, joka voi esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä heikennä valaisimen laatua.